

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

SYNDICAT MIXTE D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT DU
HAUT ADOUR

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées.

REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel	Objectif
 ENGAGEMENT	Identifier rapidement nos engagements clés
 FOCUS	Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants
 RESPONSABILITÉ	Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et sociétale

Gestion du document	Auteur	Date
Validation	Direction du Territoire	10/05/2023
Rédaction	Direction des Opérations	14/04/2023

Avant-propos



Veolia – Rapport annuel du délégataire 2022

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le **Rapport Annuel du Délégitaire** de votre service de l'assainissement de l'année 2022. A travers ses différentes composantes techniques, économiques et environnementales, vous pourrez ainsi apprécier la performance de votre service.

2022 a été une année singulière, marquée par le déclenchement de plusieurs crises majeures bouleversant durablement le cours de nos activités et de nos ressources.

L'actualité géopolitique et notamment la guerre en Ukraine nous a rappelé la fragilité de nos systèmes énergétiques, amplifiée par un contexte fortement inflationniste à travers les tensions sur l'approvisionnement et les prix de fourniture de l'énergie et des matières premières.

En réponse, Veolia s'est mobilisé rapidement pour atténuer les conséquences de cette crise : mobilisation des équipes achats pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et réduire la volatilité des prix, partenariat avec le programme Ecowatt, solutions concrètes pour réduire sa consommation d'énergie ainsi que celle de ses clients, renouvellement d'appareils les plus énergivores ou la flexibilité électrique.

Afin de contribuer à la souveraineté énergétique des territoires, nous nous sommes fixés comme objectif de rendre autonomes en énergie d'ici 5 ans les services que nous gérons grâce notamment à la généralisation de la **production de biogaz** à travers la méthanisation des boues des stations d'épuration que nous opérons ou l'installation de **panneaux photovoltaïques**.

Plus encore que la crise énergétique, l'année 2022 a été marquée par une des sécheresses les plus prononcées depuis 1959, inédite par sa durée et sa précocité, ayant pour effets un fort accroissement des feux de forêt et une tension encore jamais rencontrée sur la ressource en eau impactant l'ensemble des usages de l'eau: domestique, industrie, tourisme, agriculture, avec à la clef une pression supplémentaire sur la biodiversité.

Ces manifestations du dérèglement climatique vont se répéter et s'amplifier dans les prochaines décennies. C'est pourquoi nous souhaitons accompagner plus encore nos clients dans l'adaptation aux effets du changement climatique afin d'anticiper les crises hydriques futures et réduire les risques opérationnels.

Disposer de solutions de plus en plus efficaces pour lutter contre les fuites et les gaspillages mais aussi pour promouvoir la sobriété auprès des différents consommateurs est une priorité pour nous. Nous nous sommes également mobilisés aux côtés de nos clients pour la protection de la ressource en développant, par exemple, des solutions de **réutilisation des eaux usées** grâce à un plan d'équipement de 100 stations d'épurations à horizon 2024, ce qui représentera une économie d'environ 3 millions de m3 d'eau potable, soit l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'une ville de 180 000 habitants.

Au regard de l'urgence climatique, nous souhaitons plus que jamais **construire avec vous l'avenir de l'eau** et faire face aux enjeux de raréfaction des ressources, d'énergie et de pollution, afin d'assurer un développement durable et harmonieux de **votre territoire**.

Les femmes et les hommes de l'activité Eau France, représentés par notre directeur de Territoire, seront à vos côtés pour vous permettre de répondre à ces défis et d'anticiper ceux à venir.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France

PRESENTATION Eau France

Contribuer au progrès humain

Notre raison d'être chez Veolia est de contribuer au progrès humain, en s'inscrivant résolument dans les Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

C'est dans cette perspective que nous nous donnons pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant notre métier de services à l'environnement.

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau d'attention et d'exigence à nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et performance environnementale.

Apporter les solutions pour faire face au bouleversement du cycle de l'eau

La France va bientôt entrer dans un rapport nouveau à l'eau. Les experts estiment en effet que d'ici 25 ans, le débit moyen de nos cours d'eau diminuera de 10 à 40% ; et le niveau des nappes phréatiques de 10 à 25%.

Les événements climatiques vont s'intensifier, faisant toujours plus pression sur l'accès à la ressource et sur l'activité humaine. Cela se traduira par des crises sanitaires et environnementales de plus en plus fréquentes : rejets non maîtrisés dans le milieu, pollutions, micropolluants, dégradation de la biodiversité...

Chez Veolia Eau France, notre mission est de prendre soin de l'Eau de sa source à sa restitution à la nature, pour assurer le bien-être des femmes et des hommes.

Pour préserver la ressource, nous mobilisons le meilleur de nos expertises, nous déployons des outils de pilotage dynamiques et des réseaux intelligents Hubgrade qui assurent un usage mesuré et maîtrisé de l'Eau.

Pour lutter contre le changement climatique, nous accompagnons nos clients dans le déploiement de solutions de valorisation du cycle de l'eau.

Nous favorisons aussi toutes les solutions permettant de récupérer l'énergie pour accompagner la Transformation écologique des territoires, par la production de biogaz, les calories dans les réseaux d'assainissement et le photovoltaïque.

Pour permettre l'émergence d'une économie circulaire, nous recyclons les eaux usées traitées pour l'irrigation agricole, pour les usages industriels et demain pour la consommation de tous ?

Pour protéger chacun, face à l'accroissement des menaces, notre ambition est d'assurer un service toujours plus sûr par le développement d'outils numériques de supervision, de gestion de crise ou de cyber sécurisation avancée.

Pour réussir à relever ces défis, nous devons faire émerger les projets adaptés à chaque territoire, à l'évolution des ressources locales et des usages, en réunissant et mobilisant l'ensemble des parties prenantes. C'est notre engagement, aux côtés des usagers du services de l'eau et des décideurs politiques.

Aujourd'hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec notre feuille stratégique « Impact Eau France » à faire de l'eau un accélérateur de la transformation écologique au même titre que l'énergie ou le déchet.

Ainsi, nous souhaitons être l'acteur de référence du cycle de l'eau en France, avec et au service des collectivités publiques.



Veolia, premier opérateur de service d'eau et d'assainissement attesté « **Relation Client 100% France** »

Attestation délivrée par l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et l'Association Pro France.

L'activité Eau de Veolia en France, en quelques chiffres, c'est :

- **25,5** millions de personnes desservies en eau potable
- **2000** usines de dépollution des eaux usées gérées
- **6,9** millions de clients abonnés
- **17,3** millions d'habitants raccordés en assainissement
- **1,7** milliard de m³ d'eau potable distribués
- **1,3** milliard de m³ d'eaux usées collectées et dépolluées
- **2051** usines de production d'eau potable gérées
- **103** GWh d'énergie renouvelables produite
- **600** kt d'empreinte équivalent CO₂

Offres innovantes VEOLIA

Acteur majeur des services environnementaux Veolia poursuit une politique d'innovation qui lui permet de développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.

REUT BOX REUT BOX, la solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique liés au dérèglement climatique.



DIABOLO DIABOLO®, Choisir le charbon actif en toute confiance.



TÉLÉO : TÉLÉO Alarmes constitue la tour de contrôle du télérelevé.



L'ensemble des ces 3 solutions vous sont présentées et détaillées en Annexe « Offres innovantes Veolia ».

Sommaire

1.	L'ESSENTIEL DE L'ANNÉE.....	8
1.1	Un dispositif à votre service.....	9
1.2	Présentation du contrat	11
1.3	Les chiffres clés	11
1.4	L' L'essentiel de l'année 2022	12
1.5	Les indicateurs réglementaires 2022	15
1.6	Autres chiffres clés de l'année 2022	16
1.7	Le prix du service public de l'assainissement.....	17
2.	LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION.....	18
2.1	Les consommateurs et l'assiette de la redevance	19
2.2	La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous.....	20
2.3	Données économiques.....	22
3.	LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE.....	23
3.1	L'inventaire des installations	24
3.2	L'inventaire des réseaux	25
3.3	Les indicateurs de suivi du patrimoine	27
3.4	Gestion du patrimoine.....	29
4.	LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE	30
4.1	La maintenance du patrimoine	31
4.2	L'efficacité de la collecte	34
4.3	L'efficacité du traitement	36
4.4	L'efficacité environnementale	48
5.	RAPPORT FINANCIER DU SERVICE	49
5.1	Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE).....	50
5.2	Situation des biens	53
5.3	Les investissements et le renouvellement	53
5.4	Les engagements à incidence financière	55
6.	ANNEXES.....	58
6.1	La facture 120 m ³	59
6.2	Les données consommateurs par commune	63
6.3	Le synoptique du réseau	64
6.4	Le bilan qualité par usine	65
6.5	Le bilan énergétique du patrimoine	67
6.6	Annexes financières.....	69
6.7	Reconnaissance et certification de service	79
6.8	Actualité réglementaire 2022.....	82
6.9	Inventaire du patrimoine.....	87
6.10	Attestations d'assurances	99
6.11	Offres innovantes VEOLIA.....	105
6.12	Actualité climatique 2022 en France	108
6.13	Glossaire	110

1.

L'ESSENTIEL DE
L'ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s'engage à vous fournir, en toute transparence, l'ensemble des informations relatives à votre service d'assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l'année écoulée et les chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la collecte et à la dépollution des eaux usées, au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.).

1.1 Un dispositif à votre service

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

VEOLIA Eau
ZAC du parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle
65 420 IBOS

Parc d'Activité Dominique Soulé
(Bât 14) – 33 Avenue Général Leclerc –
65203 BAGNERE DE BIGORRE



Les points d'accueil clientèle, basés sur les départements des Hautes Pyrénées, des Pyrénées Atlantiques et du Gers, sont :

- ✓ ZAC du Parc des Pyrénées, Rue du Néouvielle - **Ibos**
- ✓ 33 avenue du Général Leclerc - **Bagnères de Bigorre**
- ✓ 32 Place des Pyrénées - **Maubourguet**
- ✓ 14 rue Roger Salengro – **Auch**

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER



www.eau.veolia.fr

Pour toutes vos démarches en ligne



Service pour les sourds ou malentendants

accessible depuis notre site internet



05 61 80 09 02

Du lundi au vendredi : 8h – 19h

Samedi : 9h – 12h

Urgences techniques 7j/7 et 24h/24



Nos Apps

disponibles sur iOS et Android



Veolia Eau

TSA 40118

37911 Tours Cedex 9

1.2 Présentation du contrat

Données clés

✓ Déléataire	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
✓ Périmètre du service	ANTIST, ARCIZAC ADOUR, HIIS, MONTGAILLARD, ORDIZAN, POUZAC, TREBONS
✓ Numéro du contrat	I0297
✓ Nature du contrat	Affermage
✓ Date de début du contrat	01/01/2018
✓ Date de fin du contrat	31/12/2027
✓ Liste des avenants	

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
3	01/01/2022	Modification du renouvellement, Substitution d'un indice de la formule d'actualisation
1	15/12/2020	Intégration nouveaux ouvrages, Rémunération du délégataire
2	20/11/2020	Adaptation temporaire de la filière boues, Rémunération du délégataire, Calendrier et durée

1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés



4 343

Nombre d'habitants desservis



1 286

Nombre d'abonnés (clients)



2

Nombre d'installations de dépollution



3 400

Capacité de dépollution (EH)



34

Longueur de réseau de collecte (km)



127 884

Volume traité (m³)

1.4 L' L'essentiel de l'année 2022

1.4.1 Une année de sécheresse

Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022 en France

L'année 2022 **est la plus chaude** que la France métropolitaine ait jamais mesurée, loin devant 2020 qui détenait le record. Ponctuée d'extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France, selon Météo France.



En effet, **8 des 10 années les plus chaudes** depuis le début du XXe siècle **sont postérieures à 2010**.

Une année 2022 marquée par une période de sécheresse d'une précocité, longévité et intensité exceptionnelle !

L'année 2022 a également été **exceptionnellement sèche**, marquée par un déficit pluviométrique record de 25 %.

2022 se classe au **2e rang des années les moins arrosées** (depuis le début des mesures en 1959 - données météo France).

Annexe - infographie Météo France

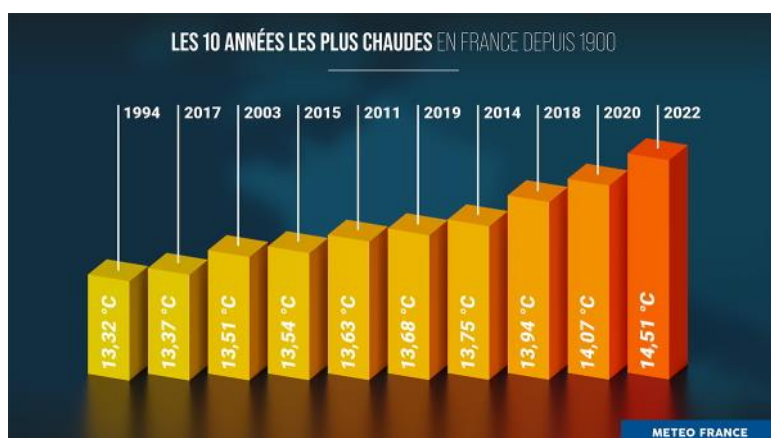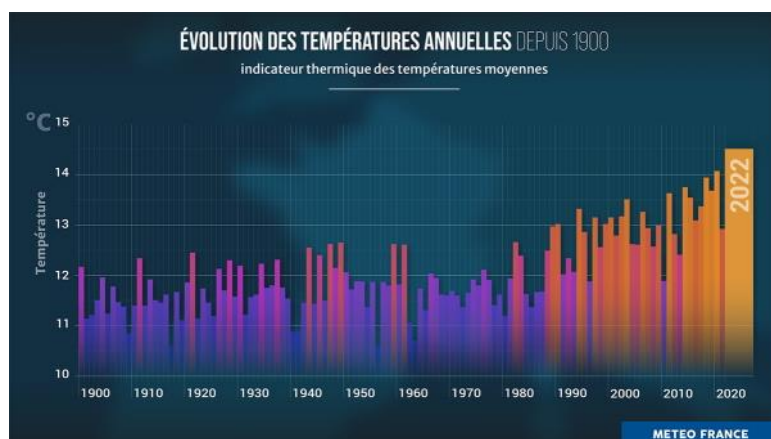

Le **Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022** en France détaillé vous sont présentés et détaillés en Annexe « Actualité climatique 2022 en France ».

1.4.2 Principaux faits marquants de l'année

Réseau de collecte :

- ✓ Nous avons constaté la mise en charge du réseau de collecte sur Pouzac lors de fortes pluies. Ceci résulte soit de mauvais raccordements d'ouvrages pluviaux (grilles, gouttières), soit du débordement de ruisseaux/rivières. La saturation des réseaux par forte pluie risque d'engendrer des dommages aux riverains et des dysfonctionnements du système d'assainissement. La cause de ces anomalies doit être recherchée et traitée (Voir les propositions d'amélioration ci-après).
- ✓ La commune de Bagnères-de-Bigorre a engagé fin 2021 le diagnostic vers l'amont prévu dans le cadre de la Recherche des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) pour l'agglomération d'assainissement de Bagnères-de-Bigorre dont fait partie le réseau de collecte de Pouzac ; des actions d'accompagnement seraient nécessaires sur le réseau de collecte de Pouzac, notamment d'assurer la maîtrise de la qualité des effluents rejetés.
- ✓ Veolia a poursuivi les opérations visant à améliorer la connaissance du réseau du Syndicat. Un certain nombre de réseaux ne disposent pas de plans historiques et les données patrimoniales peuvent encore être partielles ou très approximatives. C'est notamment le cas de certains quartiers de Montgaillard (sud et est) ou du refoulement entre Antist et Ordizan. La connaissance du refoulement d'Arcizac a pu être précisée (sauf le raccordement du poste Ribère) grâce à des plans retrouvés au Syndicat. Des investigations complémentaires pour préciser le patrimoine du syndicat seraient utiles.

Usine de dépollution de Hiis et Ordizan :

- ✓ Tous les bilans d'autosurveillance sur les stations sont conformes à l'arrêté préfectoral et aux directives européennes. Les rendements d'épuration sont toujours excellents.
- ✓ En raison des évolutions réglementaires introduites par la pandémie de COVID-19, les boues évacuées sur la station d'Ordizan en 2022 ont été compostées. L'interdiction d'épandage sans hygiénisation liée à la période COVID a été levée en 2023.

1.4.3 Propositions d'amélioration

Améliorations pour la bonne marche du réseau de collecte :

- ✓ Les tampons des regards de visite de la route départementale 935 sont recouverts d'enrobé suite aux travaux de voirie des services départementaux. Ils devraient faire l'objet d'une localisation au détecteur de métaux et d'une mise à la cote afin de rendre l'accès possible aux équipes de l'hydro curage pour assurer l'entretien des réseaux
- ✓ Poursuivre la réalisation des enquêtes sur les puits et les motos pompes installées chez les particuliers.
- ✓ Définir une politique de réduction des eaux parasites en réseau, notamment en réhabilitant certaines zones de Pouzac (cf. retour du diagnostic réseau lancé en 2019 pour 3 ans, travaux commandés, ils restent à les réaliser) et en lançant les opérations de diagnostic des systèmes de Hiis et Ordizan (à faire).
- ✓ Poursuivre le développement de l'assainissement collectif sur le Quartier des Coustères à Pouzac, par la mise en place de nouveaux réseaux de collecte des eaux usées.

- ✓ Mettre en place une campagne de repérage des réseaux, en particulier concernant les communes de Pouzac et Trébons qui sont comprises dans l'unité urbaine de Bagnères-de-Bigorre et à ce titre concernées par l'obligation de mettre en place des plans de réseau de classe A avant le 1^{er} janvier 2026.

Améliorations pour le bon fonctionnement des Poste de relèvements :

- ✓ **PR Pouzac Ancienne STEP** : Le PR ne permet pas de relever l'ensemble des eaux collectées sur la commune de Pouzac par temps de pluie. Une étude pour sa réhabilitation et son augmentation de capacité doit être engagée, en lien avec la recherche d'eaux parasites.

Mise en conformité machines :

- ✓ Veolia a réalisé un point sur la conformité des équipements en place. 7 protections mécaniques et 8 dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être installés sur les STEP de Hiis et Ordizan.

Boues Step Ordizan :

- ✓ La production de boues d'épuration est notablement inférieure à la quantité de boues théorique attendue selon les ratios de l'Agence de l'Eau. Ces production trop basse au regard de la population raccordée indique un mauvais fonctionnement du système de collecte et de traitement. L'amélioration de la collecte par la réduction des Eaux Claires Parasites et l'amélioration du fonctionnement hydraulique de la STEP sont les deux éléments clés sur lesquels des actions doivent être engagées pour assurer la conformité du système d'assainissement.

1.4.4 Evolutions réglementaires

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

- Les crises en cascades : pénurie et flambée des prix des matières premières et de l'énergie.
- Délestage de la consommation de gaz naturel et d'électricité
- Résilience des territoires et des réseaux
- Verdissement de la commande publique
- Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS)
- Retour au sol des boues : la fin de l'obligation d'hygiéniser en période de pandémie
- Retour au sol des boues : une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à prévoir dès maintenant
- Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) : le principe de réduction des émissions à la source est maintenu !
- Réutilisation des eaux usées traitées : des possibilités d'usages élargies !
- Projet de révision de la Directive Eaux résiduaires Urbaines : de nouveaux défis à relever
- Fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) et du support filaire cuivre

L'ensemble de ces évolutions réglementaires vous sont présentées et détaillées au chapitre 6 « Actualité réglementaire 2022 ».

1.5 Les indicateurs réglementaires 2022

Service public de l'assainissement collectif

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
[D201.0]	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Collectivité (2)	4 343	4 343
[D202.0]	Nombre d'autorisations de déversement	Collectivité (2)	0	0
[D203.0]	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	Délégataire	24,7 t MS	6,3 t MS
[D204.0]	Prix du service de l'assainissement seul au m ³ TTC	Délégataire	3,73 €/m ³	3,83 €/m ³
INDICATEURS DE PERFORMANCE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	A la charge de la collectivité	
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité et Délégataire (2)		26
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents (*)	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (2)	A la charge de la Police de l'eau	
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	100 %	100 %
[P207.0]	Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	1	0
[P207.0]	Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	25	0
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Délégataire	0,00 u/1000 habitants	0,23 u/1000 habitants
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Délégataire	3,42 u/100 km	2,95 u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	0,00 %	0,00 %
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	A la charge de la collectivité	
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	A la charge de la collectivité	
[P256.2]	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Collectivité	A la charge de la collectivité	
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	Délégataire	1,49 %	1,54 %
[P258.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0,00 u/1000 abonnés	0,00 u/1000 abonnés

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 21 juillet 2015

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

(*) A ce jour, cet indicateur n'est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSP

1.6 Autres chiffres clés de l'année 2022

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE OPERATIONNELLE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)	Délégataire	100,0 %	100,0 %
LA GESTION DU PATRIMOINE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de branchements neufs	Délégataire	6	9
VP.077	Linéaire du réseau de collecte	Collectivité (2)	29 266 ml	33 866 ml
	Nombre de postes de relèvement	Délégataire	14	14
	Nombre d'usines de dépollution	Délégataire	2	2
	Capacité de dépollution en équivalent-habitants	Délégataire	3 400 EH	3 400 EH
COLLECTE DES EAUX USEES		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de désobstructions sur réseau	Délégataire	0	2
	Longueur de canalisation curée en préventif	Délégataire	4 584 ml	2 425 ml
LA DE POLLUTION		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Volume arrivant (collecté)	Délégataire	149 403 m ³	131 327 m ³
VP.176	Charge moyenne annuelle entrante en DBO5	Délégataire	27 kg/j	39 kg/j
	Charge moyenne annuelle entrante en EH	Délégataire	450 EH	657 EH
	Volume traité	Délégataire	144 156 m ³	127 884 m ³
L'EVACUATION DES SOUS-PRODUITS		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Masse de refus de dégrillage évacués	Délégataire	0,3 t	0,3 t
	Masse de sables évacués	Délégataire	4,0 t	7,0 t
	Volume de graisses évacuées	Délégataire	15,0 m ³	26,0 m ³
LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de communes desservies	Délégataire	7	7
VP.056	Nombre total d'abonnés (clients)	Délégataire	1 267	1 286
VP.068	Assiette totale de la redevance	Délégataire	105 498 m ³	107 096 m ³
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport				
LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES A L'EAU		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs	Délégataire	Mesure statistique d'entreprise	Mesure statistique d'entreprise
	Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Délégataire	77 %	81 %
	Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Délégataire		
	Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement « Eau »	Délégataire		
LES CERTIFICATS		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Certifications ISO 9001, 14001, 50001	Délégataire	En vigueur	En vigueur
	Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité	Délégataire	Oui	Oui

1.7 Le prix du service public de l'assainissement


LA FACTURE 120 M³

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m³ représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de POUZAC l'évolution du prix du service d'assainissement par m³ [D102.0] et pour 120 m³, au 1^{er} janvier est la suivante :

POUZAC Prix du service de l'assainissement collectif	Volume	Prix Au 01/01/2023	Montant Au 01/01/2022	Montant Au 01/01/2023	N/N-1
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part syndicale			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics			30,00	30,00	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
Total € HT			407,37	417,78	2,56%
TVA			40,74	41,78	2,55%
Total TTC			448,11	459,56	2,56%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			3,73	3,83	2,68%

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m³ pour la commune de POUZAC

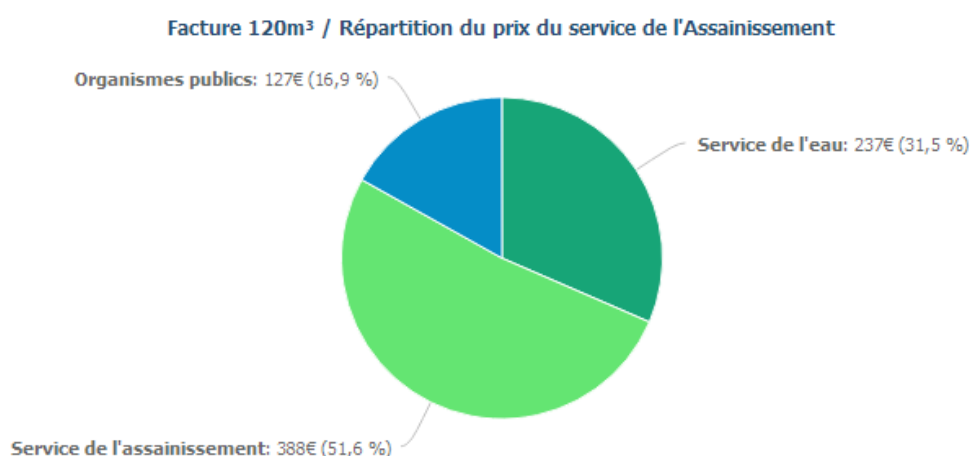

Les factures type sont présentées en annexe.

2.

LES
CONSOmmATEURS
ET LEUR
CONSOmmATION




Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux qui guident l'ensemble de sa relation aux consommateurs des services d'eau et d'assainissement, dans toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service, impayés, aides financières).

2.1 Les consommateurs et l'assiette de la redevance

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	1 240	1 245	1 251	1 267	1 286	1,5%
Abonnés sur le périmètre du service	1 240	1 245	1 251	1 267	1 286	1,5%
Assiette de la redevance (m3)	112 201	95 993	98 113	105 498	107 096	1,5%
Effluent collecté sur le périmètre du service	112 201	95 993	98 113	105 498	107 096	1,5%

Evolution comparative du nombre d'abonnés et de l'assiette de redevance

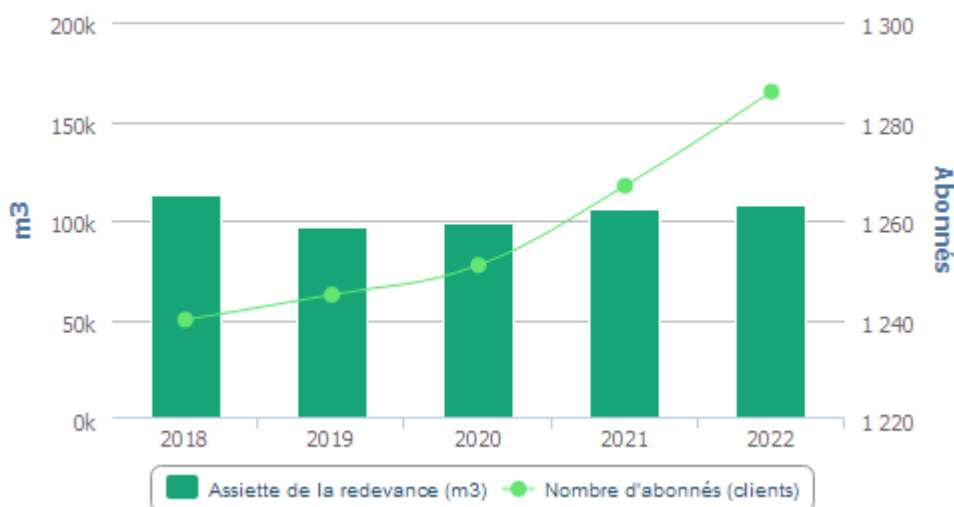

→ Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

	2022
Nombre annuel de demandes d'abonnement	55
Taux de mutation	4,4 %

2.2 La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous

Veolia s'engage à prendre autant soin des consommateurs des services d'eau et d'assainissement qui lui sont confiés que de la qualité de l'eau qu'elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu'ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu'ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service.



L'engagement de Veolia en faveur de ce service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".

Délivrée par l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et l'Association Origine France Garantie, elle certifie que toutes les équipes relations consommateurs des activités eau et assainissement de Veolia sont basées sur le territoire français, et bénéficient d'un contrat de travail en droit français. Elle est précédée d'un audit initial de l'AFNOR.

Cette certification garantit que :

- 100 % des 11 Centres de Relation Client sont implantés en France ;
- 100 % des 1500 collaborateurs et conseillers clientèle impliqués dans cette relation bénéficient de contrats de droit français ;
- 100 % des consommateurs de services publics d'eau et d'assainissement, dont la relation usagers est confiée à Veolia bénéficient d'une proximité et d'une qualité "made in France »

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire, de ce qu'ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations :

- ✓ la qualité de l'eau
- ✓ la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d'appel, par ceux de l'accueil de proximité...
- ✓ la qualité de l'information adressée aux abonnés

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant d'interviews par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à répondre à un questionnaire). Cette évolution permet d'interroger un plus grand nombre de consommateurs par an et de disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons plus robustes.

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de satisfaction relevés. En effet, comme le confirme l'institut Ipsos, en charge de ces enquêtes, un écart d'une dizaine de points à la baisse est couramment observé lorsque l'on passe de l'interview téléphonique à l'e-mail. Deux causes cumulatives peuvent l'expliquer :

- ✓ Répondre à une sollicitation d'enquête par e-mail est une action volontaire et les consommateurs insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes
- ✓ Dans le cadre d'une enquête téléphonique, inconsciemment, les interviewés associent l'enquêteur avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et donnent des notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne.

Des indicateurs de performance permettent aussi d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Satisfaction globale	82	87	90	77	81	+4
La continuité de service	92	94	95	93	94	+1
Le niveau de prix facturé	55	60	66	53	61	+8
La qualité du service client offert aux abonnés	75	80	86	75	74	-1
Le traitement des nouveaux abonnements	83	88	92	80	77	-3
L'information délivrée aux abonnés	68	71	74	71	71	0

Composition de votre eau !



Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une cause potentielle d'insatisfaction. Sur le site internet ou sur simple appel chaque consommateur, qu'il soit abonné au service ou habite en logement collectif sans abonnement direct peut demander la composition de son eau.



→ Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs des services publics d'eau et d'assainissement qui lui sont confiés au cœur de son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le service : nous leur devons chaque jour une eau potable distribuée à domicile, l'assainissement de leurs eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille.

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ».

#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »

#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d'eau »

#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »

#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »

2.3 Données économiques

→ Le taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente [P257.0]

Le taux d'impayés est calculé au 31/12 de l'année 2022 sur les factures émises au titre de l'année précédente. Le taux d'impayés correspond aux retards de paiement.

C'est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d'impayés témoigne d'une dégradation du recouvrement des factures d'assainissement. Une telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes sur créances irrécouvrables.

	2022
Taux d'impayés	1,54 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	5 311
Montant facturé N - 1 en € TTC	344 152

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d'eau dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d'eau ont interdiction de recourir aux coupures d'eau en cas d'impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de l'ensemble des acteurs (délégataires, collectivités...).

→ Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P207.0]

L'accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d'eau est une priorité pour votre collectivité et pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s'articulent autour de trois axes fondamentaux :


- ✓ Urgence : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) sont proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.
- ✓ Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées.
- ✓ Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2022, le montant des abandons de créance s'élevait à 0 €.

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret [P 207.0], en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par l'assiette de la redevance.

3.

LE PATRIMOINE DE
VOTRE SERVICE

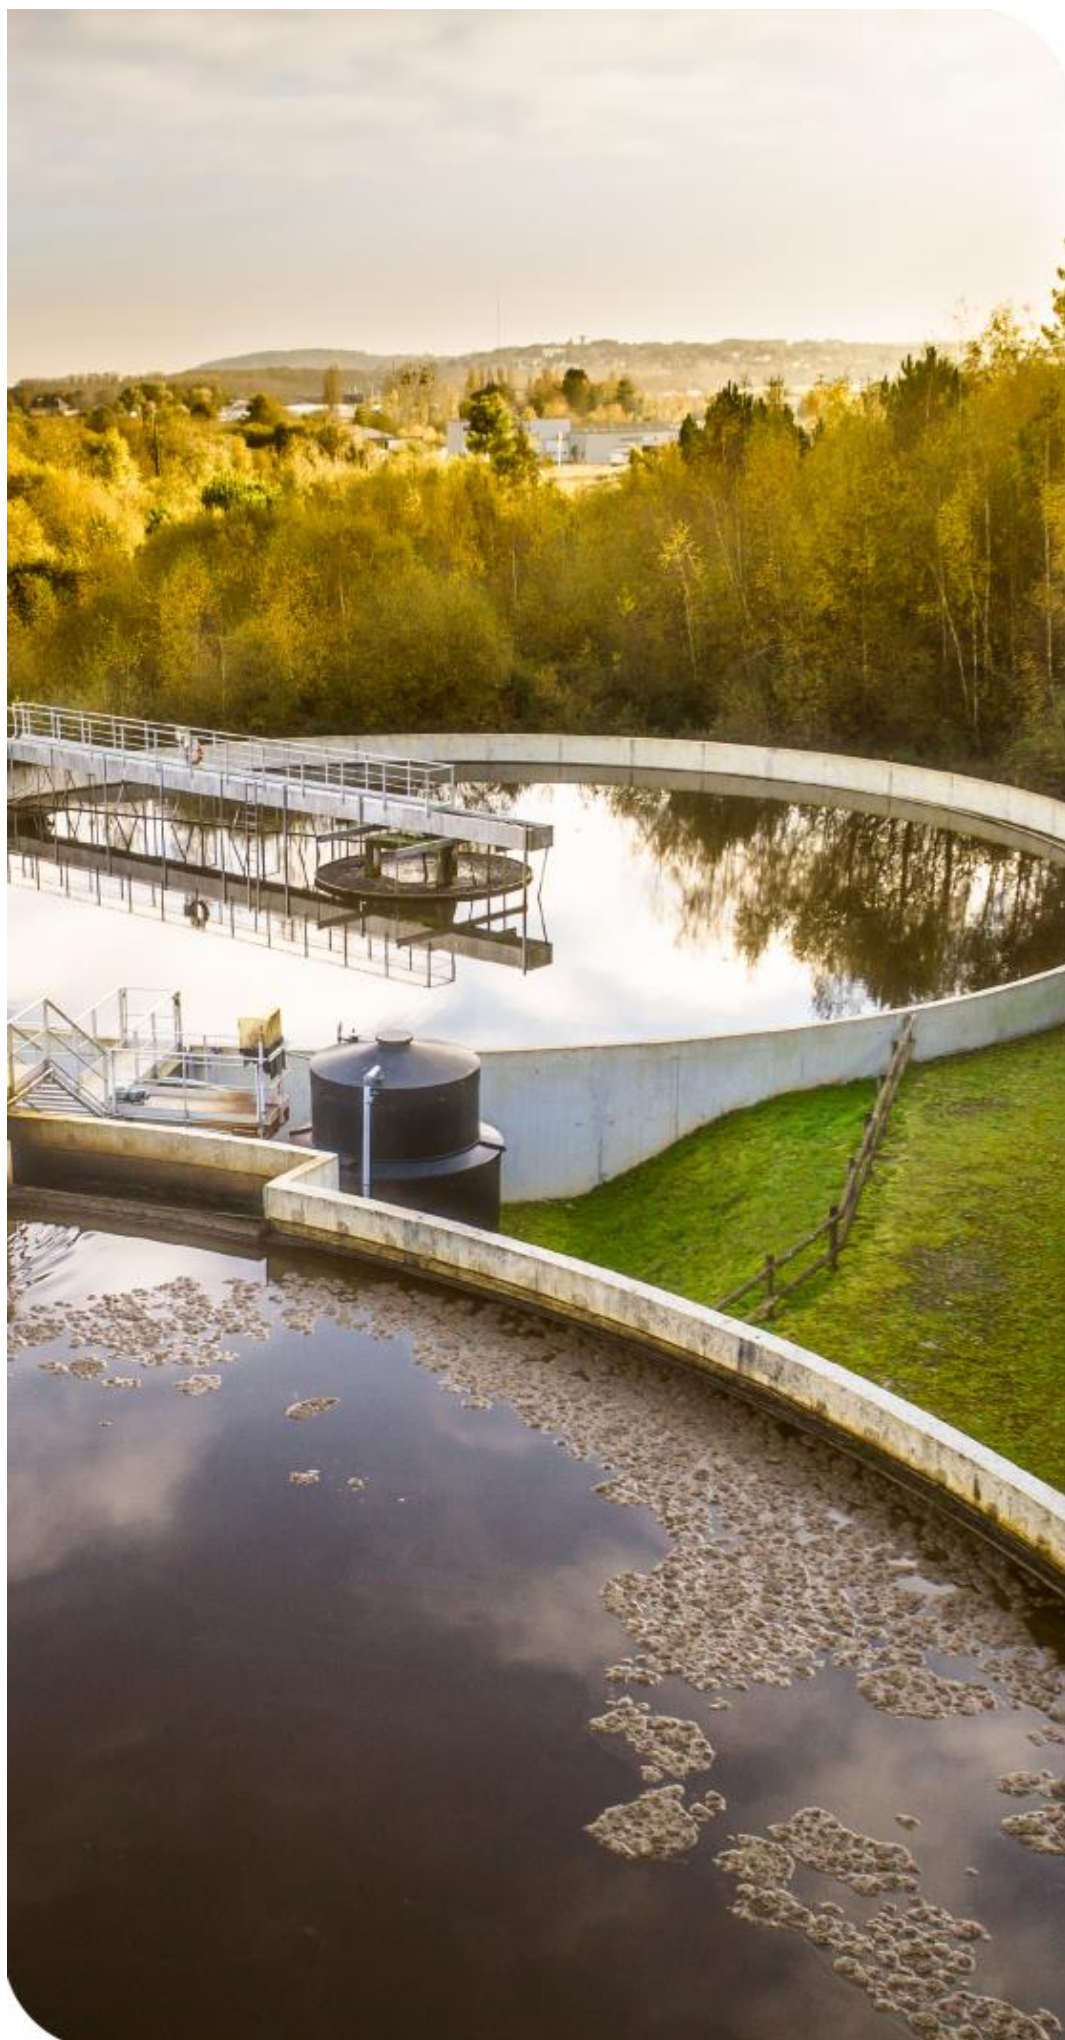

Collecter, traiter, surveiller... : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de son fonctionnement durable et d'un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette partie l'inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l'année écoulée. Au-delà, la prise en compte du patrimoine naturel sur les sites (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers.

3.1 L'inventaire des installations

Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement associés au contrat.

Usines de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)
STEP HIIS	114	1 900	285
STEP ORDIZAN	90	1 500	225
Capacité totale :	204	3 400	510

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Postes de refoulement / relèvement	Trop plein
PR ANTIST VILLAGE	Non
PR ARCIZAC BOULES	Non
PR ARCIZAC LAVOIR	Non
PR ARCIZAC RIBERE	Non
PR MONTAGAILLARD MAISON	Non
PR MONTAGAILLARD RUISSEAU	Non
PR POUZAC ADOUR	Non
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Non
PR POUZAC CAMPING	Non
PR POUZAC EGLISE	Non
PR POUZAC SAILLETS	Non
PR POUZAC SAINT SATURNIN	Non
PR TREBONS CERISO	Non
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Non

Autres installations

DO POUZAC ANCIENNE STEP

3.2 L'inventaire des réseaux

Cette section présente la liste :

- ✓ des réseaux de collecte,
- ✓ des équipements du réseau,
- ✓ des branchements.

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

→ Les canalisations, branchements et équipements


	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	13,5	24,2	25,2	29,3	33,9	15,7%
Canalisations eaux usées (ml)	13 451	24 201	22 734	29 253	33 853	15,7%
<i>dont gravitaires (ml)</i>	13 451	24 201	22 734	22 734	27 239	19,8%
<i>dont refoulement (ml)</i>				6 519	6 614	1,5%
Canalisations unitaires (ml)				13	13	0,0%
<i>dont gravitaires (ml)</i>				13	13	0,0%
Canalisations eaux pluviales (ml)					63	
<i>dont gravitaires (ml)</i>					63	
Branchements						
Ouvrages annexes						
Nombre de regards					694	
Nombre de déversoirs d'orage				2	2	0,0%

SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU DU HAUT ADOUR
ASSAINISSEMENT
ANNEE 2022

10297

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	0
	<=50	0
	65	0
	80	0
	100	0
	125	0
	150	30
	175	0
	200	2 428
	250	0
	300	0
	350	0
	400	0
	450	0
	>450	0
FONTE		
TOTAL FONTE		2 457
	indéterminé	0
	<=110	0
	125	2 255
	140	0
	160	0
	200	0
POLYETHYLENE - POLYPROPYLENE	>200	0
TOTAL POLYETHYLENE - POLYPROPYLENE		2 255
	indéterminé	1 438
	<=63	0
	75	0
	90	933
	110	111
	125	0
	160	147
	200	16 701
	250	0
	315	0
	400	0
	>400	0
PVC		
TOTAL PVC		19 330

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	19
	<=150	0
	200	0
	300	0
	>300	0
ACIER		
TOTAL ACIER		19
	indéterminé	0
	<=150	0
	200	249
	250	0
	300	0
	350	0
FIBRO CIMENT - BETON	>350	0
TOTAL FIBRO CIMENT - BETON		249
	indéterminé	94
	<=200	0
	300	0
	400	0
	500	0
GRES - AUTRES	>500	0
TOTAL GRES - AUTRES		94
	indéterminé	0
	<=200	0
	300	0
	400	0
	500	0
	600	0
	800	0
	1000	0
	1200	0
PVC BI-ORIENTE - COMPOSITE	>1200	0
TOTAL PVC BI-ORIENTE - COMPOSITE		0
INCONNU	indéterminé	4 184
	<=200	5 342
	>200	0
TOTAL INCONNU		9 525
TOTAL		33 929

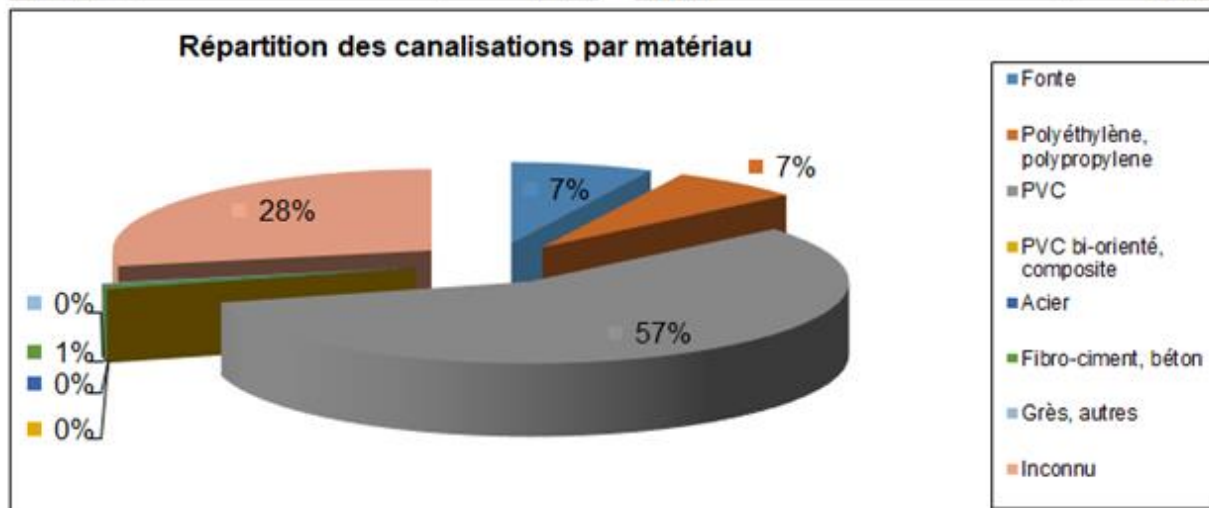

3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine

Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, bâtiments, etc. , constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d'une responsabilité partagée selon le cadre défini par le contrat une démarche de gestion durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l'intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de connaissance du patrimoine et d'un Système d'Information Géographique (SIG). L'analyse de l'ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2]

Pour l'année 2022, le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2] est de 0,00 %. Le tableau suivant précise les linéaires renouvelés portés à la connaissance du délégataire et permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement, en prenant le linéaire renouvelé sous sa maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur du réseau.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux moyen de renouvellement des réseaux (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml)	13 451	24 201	25 224	29 266	33 866
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	0	0	0	0
Longueur renouvelée totale (ml)	0	0	0	0	0

3.3.2 L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n'ayant pas la mission de collecte), la valeur de cet indice [P202.2] pour l'année 2022 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	Partie A : Plan des réseaux (15 points)		
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.		68 %
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	11
VP255	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	0
Total Parties A et B		45	26
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)			
VP256	Existence information géographique précisant altimétrie canalisations	15	0
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP258	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	0
VP260	Localisation des autres interventions	10	10
VP261	Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau	10	0
VP262	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	0
Total:		120	26

La grille ci-dessus retrace les informations disponibles dans le SIG.

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l'actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.

3.4 Gestion du patrimoine

3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes du service. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines...) ainsi que les équipements du réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions technologiques) complet ou partiel d'un équipement, ou d'un certain nombre d'articles d'un lot (ex : capteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d'un Programme Contractuel, d'une Garantie de Continuité de Service ou d'un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

→ Les installations

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
STATION D'EPURATION DE HIIS		
FILE EAU (TRAITEMENT) - TRAITEMENT BIOLOGIQUE		
AGITATEUR	Renouvellement	Compte
TURBINE D'AERATION 1	Rénovation	Compte
TURBINE D'AERATION 2	Renouvellement	Compte
PR - MONTGAILLARD - RUISSEAU (EX 250)		
POMPE DE RELEVEMENT N°2 PR RUISSEAU	Renouvellement	Compte
PR - MONTGAILLARD - MAISON (EX 180)		
POMPE 2	Renouvellement	Compte
PR - POUZAC - ANCIENNE STEP		
POMPE 1	Renouvellement	Compte

3.4.2 Les travaux neufs réalisés par le délégataire

→ Les installations

→ Les réseaux et branchements

- ✓ Réalisation de 9 branchements neufs sur le réseau de collecte.

4.

LA PERFORMANCE
ET L'EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
POUR VOTRE
SERVICE



La performance du service d'assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l'empreinte environnementale de cette activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l'efficacité du service, de la collecte au traitement, et aborde également son impact sur l'environnement (déversements en milieu naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique).

4.1 La maintenance du patrimoine



On distingue deux types d'interventions :

- ✓ Des opérations programmées d'entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- ✓ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures d'intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service restent ainsi l'exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées (régionales ou nationales) et bénéficie du support d'outils informatiques de maintenance et de gestion des interventions.



La gestion centralisée des interventions

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu'elles soient programmées ou imprévues, qu'il s'agisse de la maintenance d'un équipement, d'une intervention sur le branchement d'un abonné ou encore d'un prélèvement pour analyse en cas de suspicion de pollution dans le réseau.

→ *Les opérations de maintenance des installations*

Usines de dépollution :

- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des installations électriques des STEP de Hiis et Ordizan réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des équipements de levage des STEP de Hiis et Ordizan réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Entretien des espaces verts des STEP de Hiis et Ordizan par l'entreprise SANGUINET.
- ✓ Vidange et purges périodiques des compresseurs d'air pilote.
- ✓ Vidanges et niveaux périodiques des motoréducteurs et équipements tournants.
- ✓ Vidange des bacs à graisses et à sables.
- ✓ Suivi des plannings d'auto surveillance réglementaire en accord avec les services de la DDT.

Postes de relèvement :

- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des installations électriques des PR « Arcizac lavoir », « Arcizac Ribère », « Arcizac Pétanque », « Montgaillard Rte de Tarbes », « Montgaillard Maison », « Trébons Rte de Tarbes », « Trébons Ceriso », « Antist », « Pouzac Eglise », « Pouzac Camping », « Pouzac Ancienne STEP » et « Pouzac Adour » réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des équipements de levage des PR « Arcizac Ribère », « Arcizac Pétanque », « Trébons Rte de Tarbes », « Trébons Ceriso », « Antist », « Pouzac Ancienne STEP » et « Pouzac Adour » en décembre 2022 par l'APAVE.

- ✓ Entretien des postes de relèvement par hydro curage, nettoyage des accessoires, vidange des ouvrages et essais des groupes de pompage.

Le nombre d'interventions par installation est présenté dans le tableau ci-dessous :

Installation	Nature de l'Intervention	Nombre d'Interventions
DO POUZAC ANCIENNE STEP	Correctif	5
	Exploitation	53
	Préventive Systématique	1
PR ANTIST VILLAGE	Correctif	1
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	1
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	Correctif	1
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	1
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	Correctif	4
	Exploitation	1
	Préventive Systématique	1
PR ARCIZAC PETANQUE	Correctif	1
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	2
PR MONTGAILLARD MAISON	Exploitation	1
	Préventive Systématique	5
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	Correctif	1
	Préventive Systématique	5
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Correctif	8
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	6
PR POUZAC CAMPING	Exploitation	2
	Préventive Systématique	4
PR POUZAC EGLISE	Correctif	1
	Exploitation	1
	Préventive Systématique	4
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	Correctif	1
	Préventive Systématique	4
PR POUZAC SAILLETS	Correctif	1
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	4
PR TREBONS CERISOT	Correctif	2
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	6
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Correctif	11
	Essais	1
	Exploitation	2
	Préventive Systématique	8
STEP HIIS	Correctif	5
	Exploitation	87
	Métrologie	1
STEP ORDIZAN	Correctif	7
	Exploitation	138

→ *L'auscultation du réseau de collecte*

Interventions d'inspection et de contrôle	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	1 200	1 228	0	3 595	40	-98,9%
Tests à la fumée (u)	0	0	0	0	0	0%
Tests à l'eau (ml)	0	0	0	0	0	0%

→ *Le curage*

Interventions de curage préventif	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	85	83	3	5	68	1 260,0%
Longueur de canalisation curée (ml)	2 518	4 834	4 050	4 584	2 425	-47,1%

Interventions curatives	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre de désobstructions sur réseau	11	3	2	0	2	100%
sur branchements	10	2	1	0	0	0%
sur canalisations	1	1	1	0	2	100%
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml)	145	10	42	0	10	100%

En 2022, le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de **1,56 / 1000 abonnés**.

→ *Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2]*

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage **[P252.2]** permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et d'évaluer les stratégies d'exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d'amélioration.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau	2	1	1	1	1	0,0%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	13 451	24 201	25 224	29 266	33 866	15,7%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100km	14,87	4,13	3,97	3,42	2,95	-13,7%

Commune	Adresse	Commentaire
Pouzac	Rue Saint Saturnin/ Rue des Sallets/ Chemin du Saut de l'Adour	Lors de fortes pluies, les réseaux de Pouzac se mettent en charge et créent un problème dans ces 3 rues de remontée d'EU chez les riverains. Un PR a été installé pour remédier au problème de remontée d'EU chez les riverains pour Rue des Sallets et Chemin du Saut de l'Adour, mais le problème de mise en charge persiste toujours.

4.2 L'efficacité de la collecte

4.2.1 La maîtrise des entrants

→ Les rejets d'eaux usées d'origine non domestique

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d'assainissement collectif des eaux usées domestiques classiques.

L'impact de ces effluents, s'ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion du système d'assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement contribue à :

- ✓ améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement,
- ✓ préserver les ouvrages/équipements du système d'assainissement et le patrimoine de la Collectivité,
- ✓ garantir les performances du système de traitement,
- ✓ garantir la qualité des boues, et leur innocuité,
- ✓ respecter la réglementation.

Il importe donc d'identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur raccordement (arrêtés d'autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.

Chaque année, un plan d'action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans l'année :

- ✓ à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l'Etat (DREAL, ARS...) étant souvent à l'origine de la démarche des industriels,
- ✓ après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l'identification des établissements pouvant être à l'origine de la pollution,
- ✓ après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 24 mars 2022) dans les effluents de la station d'épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux récepteurs. En effet, la note du 24 mars 2022, au-delà des campagnes régulières d'analyse des substances en entrée et en sortie de stations d'épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres d'ouvrage du réseau de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les sources de substances et à proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des contrôles des établissements pourront être d'intérêt.

La définition du plan d'action tient par ailleurs compte de :

- ✓ la localisation à l'échelle de la Collectivité de l'ensemble des établissements déversant dans les réseaux des eaux usées autres que domestiques,
- ✓ l'évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études, autocontrôles, données Agence de l'Eau, consommations d'eau, ...),
- ✓ l'établissement de la liste des établissements à risques.

Afin de s'adapter aux constatations de terrain, le plan d'action pourra être modifié en cours d'année à la demande de la Collectivité.

→ **Le bilan 2022 des Arrêtés d'Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions Spéciales de Déversement (CSD)**

Le tableau ci-dessous présente le nombre total d'arrêtés d'autorisation et de conventions de déversement établis au 31/12 de l'année :

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de conventions de déversement	0	0	0	0	0
Nombre arrêtés d'autorisation de déversement	0	0	0	0	0

→ **La conformité des branchements domestiques**

Le contrôle de la conformité des branchements pour s'assurer de l'absence de mauvais branchements (par exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d'eaux usées dans le cas d'un réseau séparatif) est également un élément de maîtrise des entrants dans le système d'assainissement.

Contrôle des branchements existants	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre de contrôles effectués	13	19	20	14	24	71,4%

4.2.2 La maîtrise des déversements en milieu naturel

→ **La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3]**

Le tableau ci-dessous présente les points de rejets au milieu naturel identifié :

Nombre de points de rejet	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre d'usines de dépollution	2	2	2	2	2

Les déversoirs d'orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie.

La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l'avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire.

→ **La conformité de la collecte [P203.3]**

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n'a pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport. Veolia est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>


4.3 L'efficacité du traitement

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau d'équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette conformité est évaluée au travers, d'une part, des indicateurs de l'arrêté du 2 mai 2007 et, d'autre part, des critères de l'arrêté du 21 juillet 2015.

Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'arrêté du 21 juillet 2015, les outils Autostep et Mesurestep mis à disposition des Services de Police de l'Eau et des Exploitants par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (<http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/>) et permettant de réaliser l'évaluation de conformité des systèmes d'assainissement ont évolué en 2019. Les règles suivantes sont depuis appliquées pour évaluer la conformité en performance des stations d'épuration.

- les flux considérés en entrée et en sortie du système de traitement tiennent compte du débit de référence ou du Percentile 95 (PC95). En pratique seuls les flux à hauteur du débit de référence sont retenus dans les calculs. Ainsi, tous les volumes déversés par le Déversoir en Tête de Station (A2) au-delà du débit de référence sont écartés et n'interviennent pas dans les calculs de conformité. Il en est de même pour le calcul de la Charge Brute de Pollution Organique, basé sur les flux en entrée en DBO5,
- un bilan d'autosurveillance est considéré hors condition normale de fonctionnement (et les paramètres non-conformes sont alors écartés) lorsque le débit en entrée de station d'épuration (A3) dépasse le débit de référence PC95,
- dans le cas des stations d'épuration supérieures à 2 000 EH, le calcul de la conformité nationale est basé uniquement sur la valeur du PC95 calculée et le calcul de la conformité locale prend en compte la valeur maximale entre le PC95 et le débit de référence défini dans l'acte administratif. Dans le cas des stations inférieures à 2 000 EH, seul le débit de référence issu de l'acte administratif est considéré.

Les schémas ci-dessous rappellent la dénomination SANDRE des points de mesures et illustrent les nouveautés introduites.

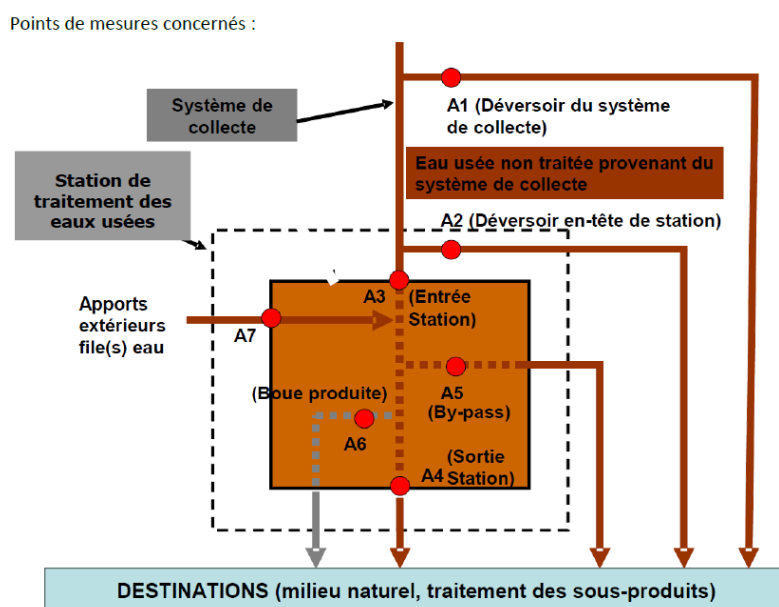

Notre outil interne OPUS est aligné sur les mêmes règles que celles retenues par Autostep pour évaluer la conformité locale le plus justement possible. Aussi, le rapport annuel fournit les évaluations de conformité locale réalisées en adoptant les règles de calcul définies par l'arrêté de 2015.

Dans le rapport annuel du Déléataire, nous transmettons nos évaluations « exploitant » de la conformité locale. Pour rappel, l'indicateur réglementaire P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration est à la Charge du Service de Police de l'Eau et n'est pas dû par l'exploitant.

C'est la raison pour laquelle, nous rappelons les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de conformité. En effet, les modalités précises d'évaluation retenues pour évaluer la conformité s'appuient en premier lieu sur les critères des services en charge de la Police de l'Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont ceux énoncés dans les guides généraux d'application de l'arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction de l'Eau et la Biodiversité.

4.3.1 Conformité globale

→ La conformité des équipements d'épuration [P204.3]

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées (STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de chacune des STEU est établie par les services de l'Etat et est adressée à l'exploitant en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n'a pas été communiquée à Veolia à la date d'établissement du présent rapport.

→ La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'un service, au regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la Police de l'eau, qui doit l'adresser à l'exploitant en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n'a pas été communiquée à Veolia à la date d'établissement du présent rapport.

En l'absence de réception à la date d'établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de l'autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L'évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...). Il s'agit donc d'une évaluation de la conformité locale (et non d'une évaluation de la conformité nationale/européenne).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou arrêté du 21 juillet 2015 à défaut).

Conformité réglementaire des rejets	à l'arrêté préfectoral
	100,00
STEP HIIS	100,00
STEP ORDIZAN	100,00

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

→ La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau ou les règles nationales (arrêté du 21 juillet 2015), rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

Cette conformité est évaluée en retenant les règles définies par la réglementation en vigueur et incluses dans les outils mis à disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local)). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

→ Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes [P206.3]

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération, la gazéification et le stockage en décharge agréée.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100	100	100	100	100
STEP HIIS	100	100	100	100	100
STEP ORDIZAN	100	100	100	100	100

4.3.2 Bilan d'exploitation et conformités par station

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d'auto-surveillance sont consultables sur les registres d'autosurveillance, tenus à jour conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015.

STEP HIIS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2022
Débit de référence (m3/j)	285
Capacité nominale (kg/j)	114

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	125,00	25,00					
Concentration réductible en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00	50,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

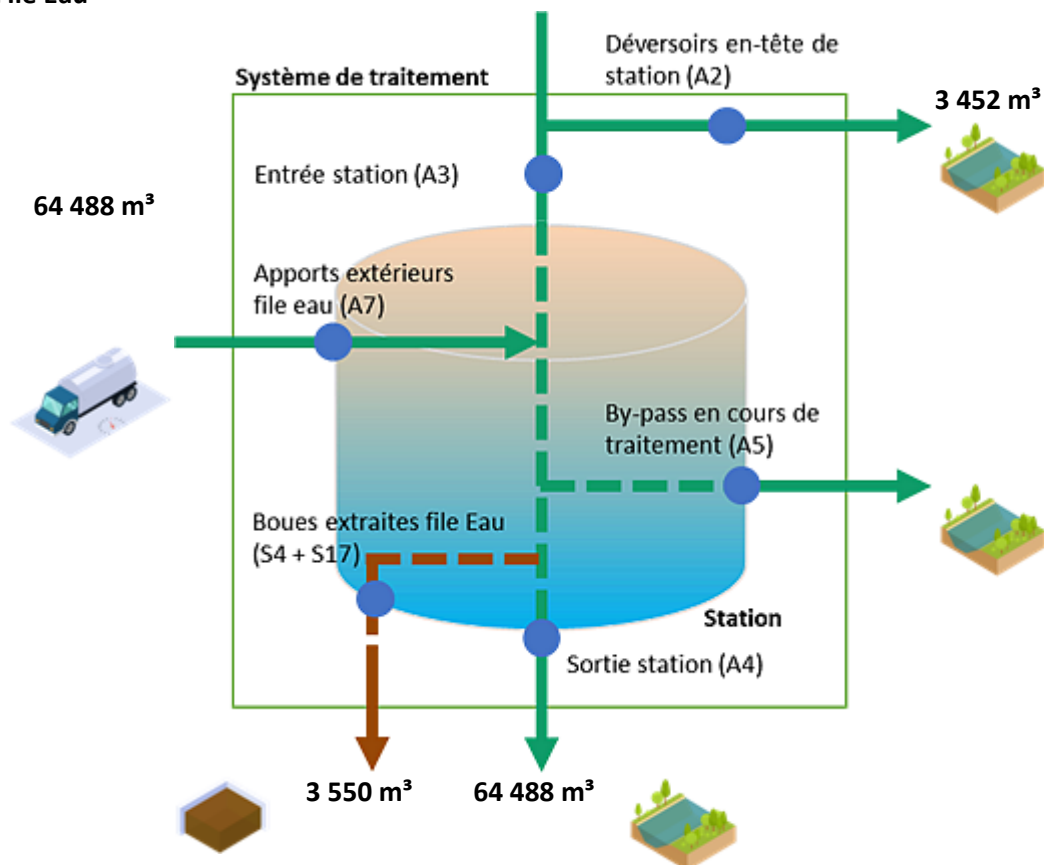


File Boue

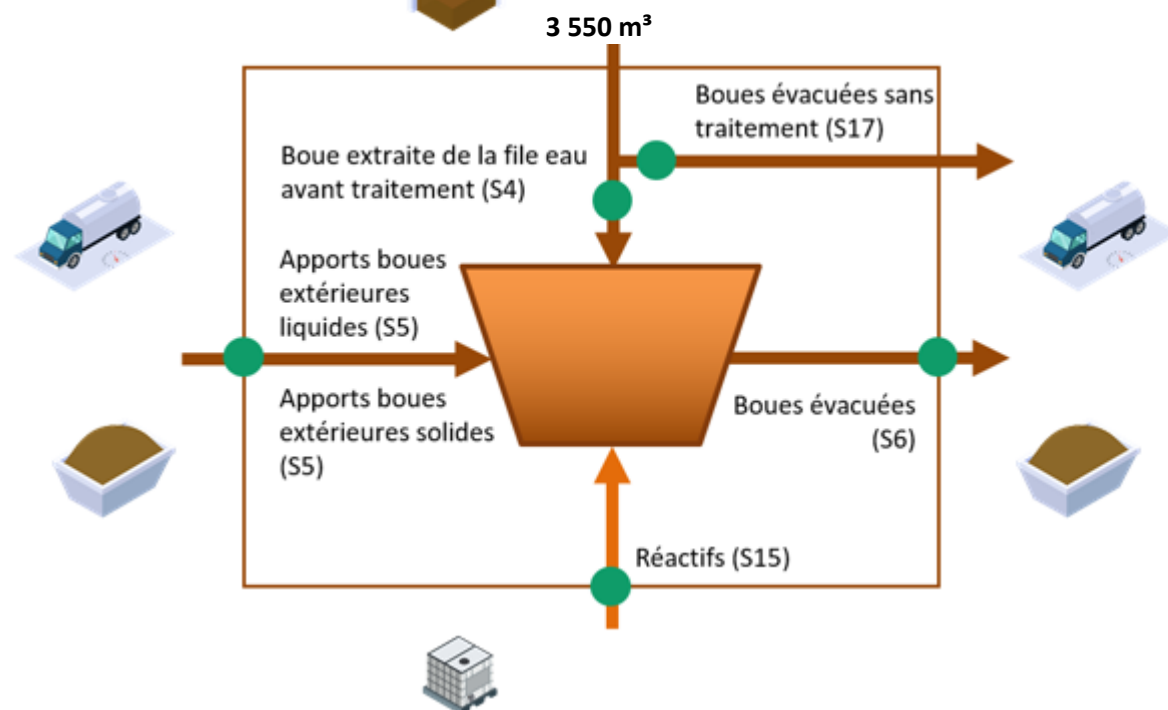

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

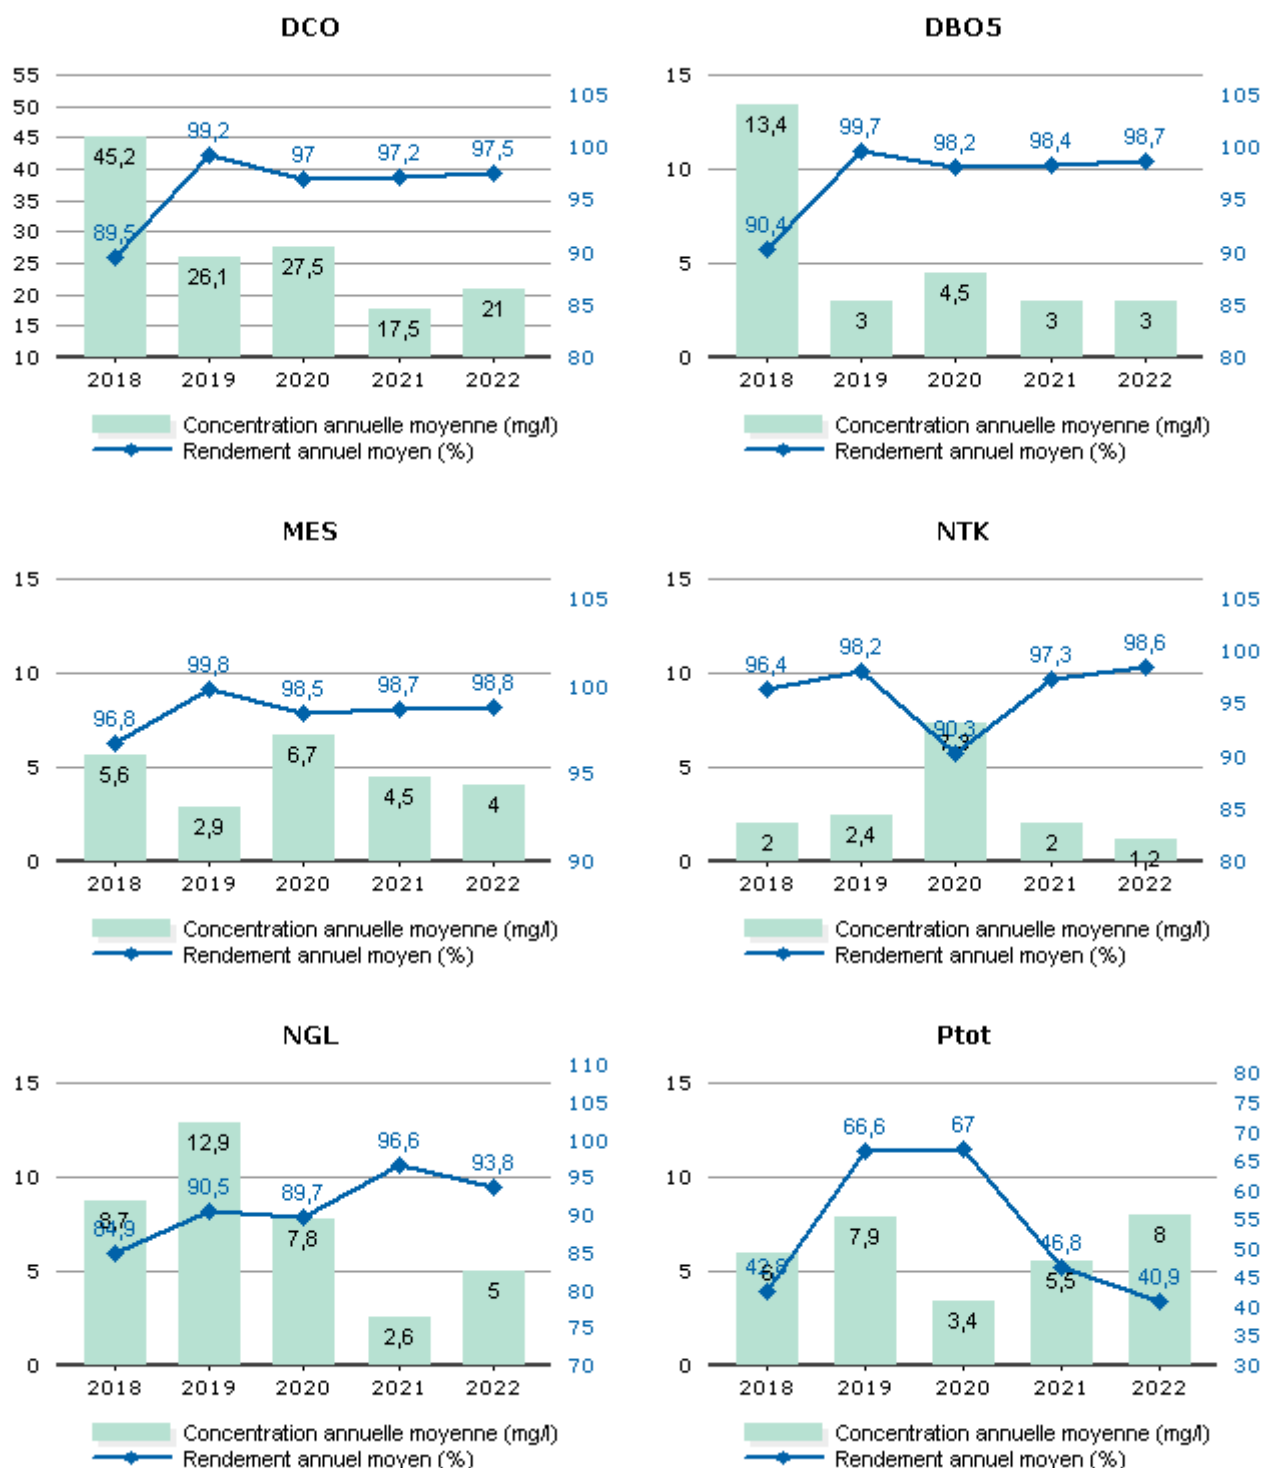

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, ...). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité à l'arrêté préfectoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2018	2019	2020	2021	2022
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)				100,0	

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2018	2019	2020	2021	2022
Centre de stockage de déchets (t) Refus	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Total (t)	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Centre de stockage de déchets (t) Sables	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Total (t)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Autre STEP (m ³) Graisses	6,0	5,0	9,0	10,0	10,0
Total (m³)	6,0	5,0	9,0	10,0	10,0

STEP ORDIZAN

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2022
Débit de référence (m3/j)	300
Capacité nominale (kg/j)	90

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	125,00	25,00					
Concentration réductible en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00	50,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

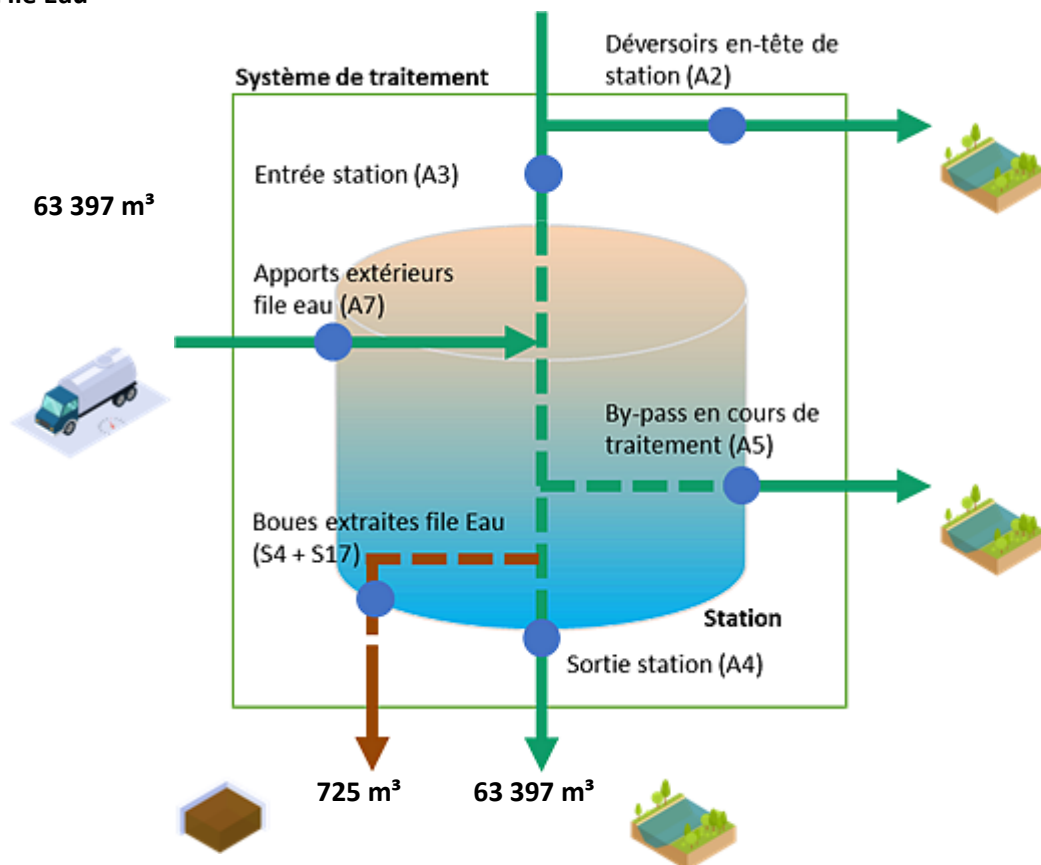

File Boue

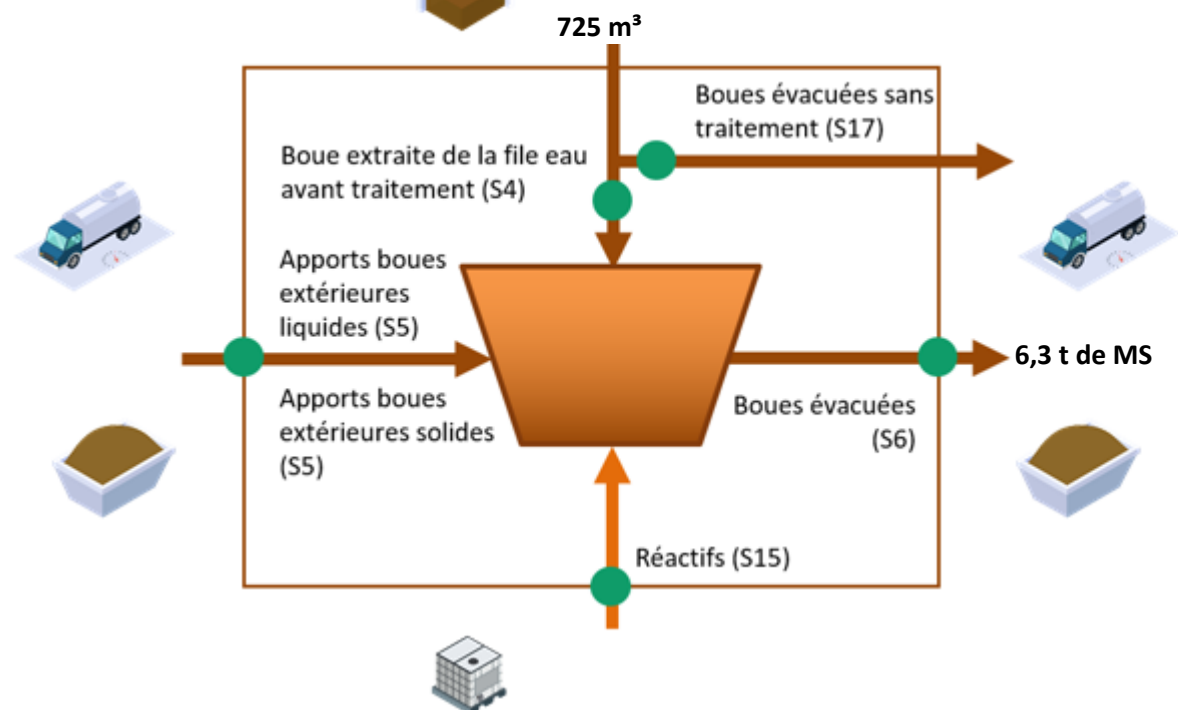







Fréquences d'analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

	2022
DCO	2
DBO5	2
MES	2
NTK	2
NGL	2
Ptot	2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

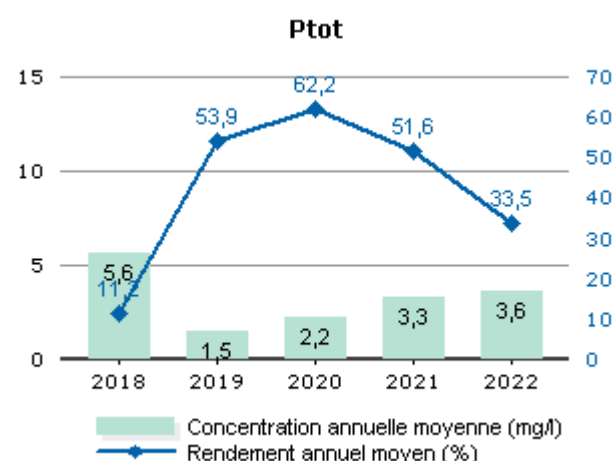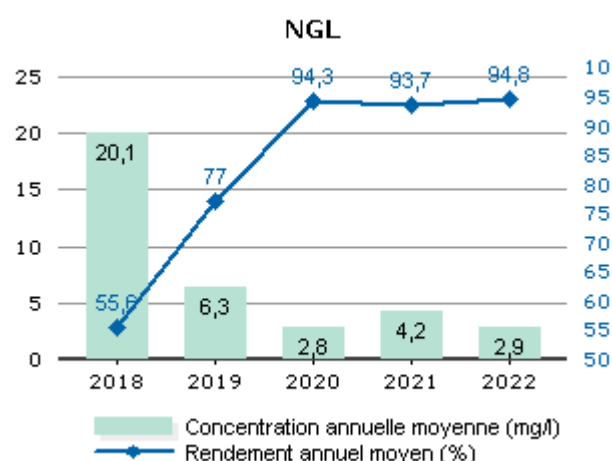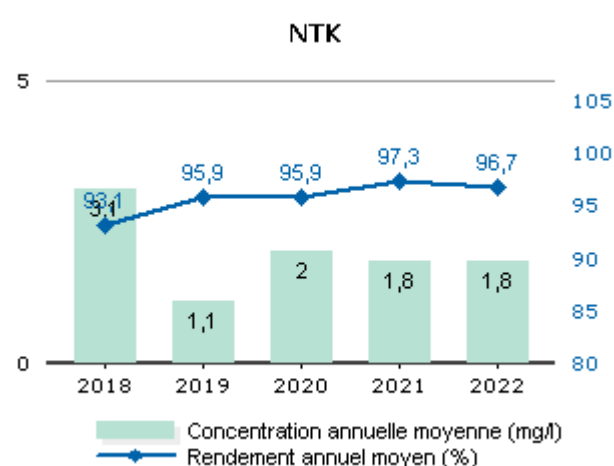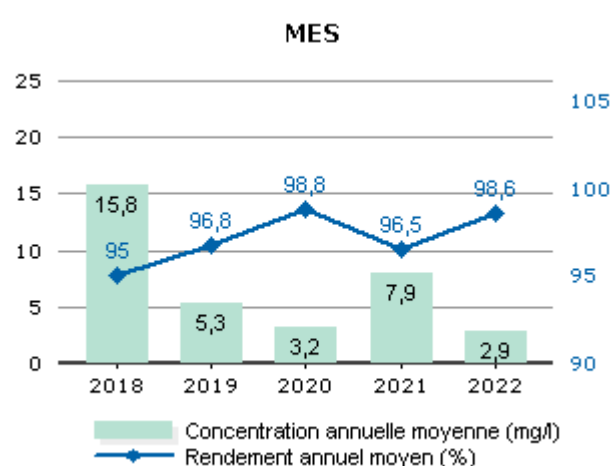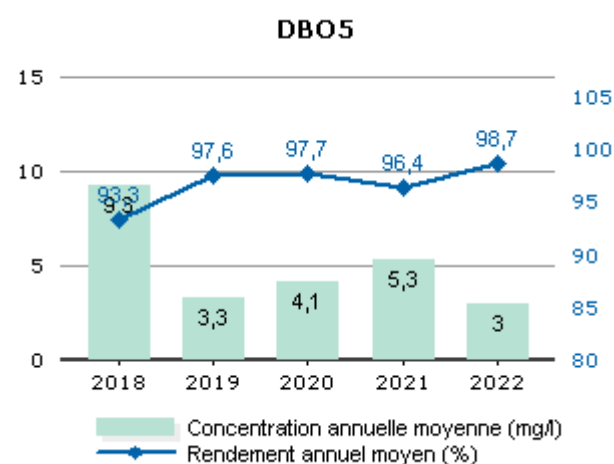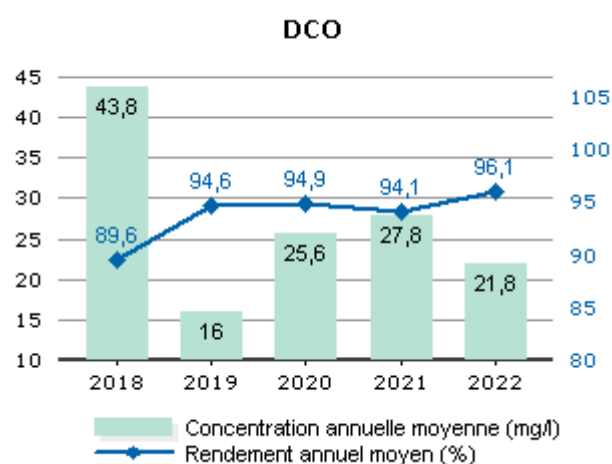

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, ...). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité à l'arrêté préfectoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2018	2019	2020	2021	2022
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)	6,2	4,8	4,4	0,5	6,3

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Compostage norme NF	33,3	18,92	6,3	100,00
Total	33,3	18,92	6,3	100,00

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2018	2019	2020	2021	2022
Centre de stockage de déchets (t) Refus	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Total (t)	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Centre de stockage de déchets (t) Sables	0,0	2,0	2,0	2,0	5,0
Total (t)	0,0	2,0	2,0	2,0	5,0
Autre STEP (m³) Graisses	4,0	6,0	8,0	5,0	10,0
Total (m³)	4,0	6,0	8,0	5,0	10,0

4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets

La nouvelle note technique publiée en mars 2022 précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en entrée et sortie des stations d'épuration de plus de 10 000 EH et renforce la lutte à la source contre les micropolluants en rendant obligatoire la recherche par le maître d'ouvrage au sein de la zone de collecte des émetteurs de substances présentes significativement au niveau de la station d'épuration. De nouvelles campagnes d'analyses en entrée et sortie station sont à réaliser à partir de fin 2022 et en 2023 et des diagnostics vers l'amont à réaliser ou mettre à jour au regard des résultats des campagnes.

Les résultats des campagnes (substances significatives identifiées) seront communiqués lors du prochain RAD si les campagnes ont été confiées à Veolia et si elles sont finalisées.

Au besoin, Veolia se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ce texte important et évaluer ses conséquences pour votre service.

4.4 L'efficacité environnementale

4.4.1 Le bilan énergétique du patrimoine



Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre dans le cadre de notre certification ISO 50 001. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Pour 2022 et 2023, dans le cadre du Plan ReSource, nos objectifs ont été rehaussés : il nous est demandé de réduire de 5% notre impact énergétique et d'augmenter de 5% notre production d'énergie sur les 2 années. Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d'énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	241 542	213 342	165 017	182 952	189 512	3,6%
Usine de dépollution	95 702	91 348	95 900	87 874	80 459	-8,4%
Postes de relèvement et refoulement	145 840	121 994	69 117	95 078	109 053	14,7%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

5.

RAPPORT
FINANCIER DU
SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait également le point sur la situation des biens, les programmes d'investissement et de renouvellement, ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1^{er} février 2016.

→ Le CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières »

Les données ci-dessous sont en Euros.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation Année 2022 (en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: I0297 - HAUT ADOUR ASSAINISSEMENT

Assainissement

LIBELLE	2021	2022	Ecart %
PRODUITS	433 318	461 423	6,49 %
Exploitation du service	145 354	161 012	
Collectivités et autres organismes publics	271 951	273 576	
Travaux attribués à titre exclusif	14 253	26 530	
Produits accessoires	1 759	305	
CHARGES	445 186	441 427	-0,84 %
Personnel	55 652	59 534	
Energie électrique	34 212	16 124	
Produits de traitement	88	603	
Analyses	2 684	- 276	
Sous-traitance, matières et fournitures	52 423	49 486	
Impôts locaux et taxes	1 894	2 101	
Autres dépenses d'exploitation	7 651	18 910	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	1 043	4 146	
<i>engins et véhicules</i>	7 423	12 076	
<i>informatique</i>	7 781	10 864	
<i>assurances</i>	2 368	2 141	
<i>locaux</i>	1 072	1 314	
<i>autres</i>	- 12 035	- 11 627	
Contribution des services centraux et recherche	8 521	10 567	
Collectivités et autres organismes publics	271 951	273 576	
Charges relatives aux renouvellements	8 940	9 617	
<i>fonds contractuel (renouvellements)</i>	8 940	9 617	
Charges relatives aux investissements	939	953	
<i>programme contractuel (investissements)</i>	939	953	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	233	233	
RESULTAT AVANT IMPOT	- 11 868	19 996	NS
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	0	4 995	
RESULTAT	- 11 869	15 001	NS

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

08/03/2023

→ L'état détaillé des produits

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

Les données ci-dessous sont en Euros.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Etat détaillé des produits (1) Année 2022

Collectivité: I0297 - HAUT ADOUR ASSAINISSEMENT

Assainissement

LIBELLE	2021	2022	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	145 354	161 012	10,77 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	144 192	159 563	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	1 162	1 449	
Exploitation du service	145 354	161 012	10,77 %
Produits : part de la collectivité contractante	244 967	246 552	0,65 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	243 858	246 365	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	1 109	188	
Redevance Modernisation réseau	26 984	27 024	0,15 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	26 812	26 989	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	172	35	
Collectivités et autres organismes publics	271 951	273 576	0,60 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif	14 253	26 530	NS
Produits accessoires	1 759	305	NS

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA).

08/03/23

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

→ Explications sur l'impact inflation sur les CARE

★ Une année marquée par de fortes variations de prix

L'année 2022 a été marquée par un très fort retour de l'inflation qui a bouleversé les équilibres budgétaires prévus des services aux collectivités, parmi lesquels ceux de l'eau et de l'assainissement.

Cette inflation s'est inscrite dans un contexte d'incertitudes multiples et grandissantes depuis la fin 2021, et rendant les prix des matières, des services et de l'énergie très volatiles : impacts de la crise COVID sur les approvisionnements de composants et de matières premières, impact de la guerre en Ukraine sur l'énergie, réduction des capacités de production d'électricité nucléaire en France.

Depuis de nombreuses années, les services Achat de Veolia élaborent des prévisions d'évolution des marchés, et des stratégies d'approvisionnement à 2/3 ans visant à limiter les risques de volatilité de nos prix d'achat. Ces stratégies avaient peu d'impact en période de grande stabilité de l'inflation, mais elles se sont révélées utiles en 2022 pour limiter les violents impacts de la crise.

Sur l'énergie :

- rappelons tout d'abord que le prix de l'énergie est régulé pour partie (ARENH) et que cela ne couvre qu'une partie de l'alimentation des services d'eau et d'assainissement globalement ; les services sont ainsi soumis pour partie aux prix du marché, de même que les achats électriques des autres services publics.
- de 50 euros/MWh en début d'année 2021, le prix de base du marché (non régulé) est passé à plus de 200 euros/MWh dès décembre 2021, et est monté jusqu'à 700 euros à l'été 2022.
- une stratégie de couverture de ces coûts d'énergie non régulés, prise mi-2021 pour les années 2022 et 2023 a permis de limiter les effets de l'inflation sur certains de nos contrats.
- en outre, l'Etat a mis en place courant 2022 un dispositif supplémentaire "bouclier" (ARENH+) qui a permis de réduire les volumes d'achat à acheter sur le marché, ce qui a permis d'améliorer nos factures globales d'électricité sur l'année

Sur les réactifs :

- les prix moyens du marché des réactifs ont augmenté de 64% en 2022
- les contrats d'achats mutualisés au niveau français de Veolia ont permis de limiter nos coûts d'approvisionnement et de sécuriser l'approvisionnement malgré des crises ponctuelles liées à la pénurie de matières.

Sur les matériels et équipements :

- les prix moyens de ces marchés ont augmenté de 12% en 2022
- les contrats d'achats mutualisés au niveau mondial de Veolia ont permis de limiter cette hausse.

Plus globalement, sur certains contrats, la maîtrise des coûts, anticipée et opérée par Veolia, a permis de réduire le dérapage de certaines charges d'exploitation et de travaux, et d'éviter des demandes de révision très fortes des tarifs, à l'instar de ce que l'on observe sur de nombreuses collectivités pour 2023.

Après une inflation moyenne de 5,9 % en 2022, les estimations montrent que pour 2023, elle va continuer d'impacter les prix fortement :

- la Banque de France prévoit une inflation comprise entre 4,7% et 6,9% selon ses scénarios
- l'OCDE estime l'inflation française autour de 5,8 %
- les coûts d'énergie du marché devraient un peu baisser, et les coûts pour Veolia seront encore atténués sur certains contrats par les accords de couverture passés en 2021, ce qui ne sera plus du tout le cas en 2024.

Du fait de ces variations, il est alors important de mettre en place des indices de référence le plus proche de la réalité et de raccourcir les périodes de mise à jour comme cela l'a été proposé aux collectivités cette année.

5.2 Situation des biens

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

✓ Sans objet

→ *Inventaire des biens*

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

→ *Situation des biens*

La situation des biens est consultable au chapitre 3.1 « Inventaire des installations ».

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

5.3 Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

→ *Les autres dépenses de renouvellement*

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

- ✓ Etat d'imputation des travaux au compte de renouvellement 2022.

**SMEA DU HAUT-ADOUR CONCESSION DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ETAT D'IMPUTATION
AU COMPTE DE RENOUVELLEMENT**

LIEU	Sous-Ensemble	Unité Technique concernée	Qté	Montant €	Observations
STATION D'EPURATION DE HIIS	FILE EAU (TRAITEMENT) - TRAITEMENT BIOLOGIQUE A BO	AGITATEUR	1	2 601,53 €	RAS
STATION D'EPURATION DE HIIS	FILE EAU (TRAITEMENT) - TRAITEMENT BIOLOGIQUE A BO	TURBINE D'AERATION 1	1	4 675,85 €	RAS
STATION D'EPURATION DE HIIS	FILE EAU (TRAITEMENT) - TRAITEMENT BIOLOGIQUE A BO	TURBINE D'AERATION 2	1	6 405,22	RAS
PR - MONTGAILLARD - RUISSEAU (EX 250)	FILE EAU - RELEVEMENT	POMPE DE RELEVEMENT N°2 PR RUISSEAU	1	1 599,12	RAS
PR - MONTGAILLARD - MAISON (EX 180)	FILE EAU - RELEVEMENT	POMPE 2	1	1 828,11	RAS
PR - POUZAC - ANCIENNE STEP	FILE EAU - RELEVEMENT	POMPE 1	1	7 128,49	RAS
MONTANT DU RENOUVELLEMENT DE L'ANNEE				24 238,32	

- ✓ Etat du solde du compte de renouvellement à fin 2022.

HAUT ADOUR - I0297
SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE FONDS DE RENOUVELLEMENT
Du 01/01/2018 au 31/12/2029

DATE DES OPERATIONS	NATURE DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES	RECETTES - DEPENSES	CUMUL RECETTES - DEPENSES
01/01/18	DOTATION 2018		7 800,00		
31/12/18	Saisie IJT	2 985,17			
TOTAL	ANNEE 2018	2 985,17	7 800,00	4 814,83	4 814,83
01/01/19	DOTATION 2019		8 380,62		
31/12/19	ETAT D'IMPUTATION 2019	6 367,09			
TOTAL	ANNEE 2019	6 367,09	8 380,62	2 013,53	6 828,36
01/01/20	DOTATION 2020		8 712,83		
31/12/20	ETAT D'IMPUTATION 2020	8 608,52			
TOTAL	ANNEE 2020	8 608,52	8 712,83	104,31	6 932,67
01/01/21	DOTATION 2021		8 939,64		
31/12/21	ETAT D'IMPUTATION 2021	Néant			
TOTAL	ANNEE 2021	-	8 939,64	8 939,64	15 872,31
01/01/22	DOTATION 2022		9 617,03		
31/12/22	ETAT D'IMPUTATION 2022	24 238,32			
TOTAL	ANNEE 2022	24 238,32	9 617,03	- 14 621,29	1 251,02
TOTAL	Toutes années confondues	42 199,10	43 450,12	1 251,02	

5.4 Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public, et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

→ Régularisations de TVA

Si Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition¹, deux cas se présentent :

- ✓ Le nouvel exploitant est assujéti à la TVA² : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux services de l'Etat.
- ✓ Le nouvel exploitant n'est pas assujéti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

→ Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

→ Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

→ Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des

¹ art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

² Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

→ *Consommations non facturées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat*

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ✓ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ✓ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

→ *Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia*

Les salariés de Veolia bénéficient :

- ✓ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- ✓ des dispositions des accords d'entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et usages et engagements unilatéraux.

→ *Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat*

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, ...) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier masse salariale correspondante ...).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents³ affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

→ *Comptes entre employeurs successifs*

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- ✓ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,
- ✓ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13^{ème} mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,....
- ✓ concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,...

³ Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

6.

ANNEXES



6.1 La facture 120 m³

ANTIST	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

ARCIZAC ADOUR	m³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

HIIS	m³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

MONTGAILLARD	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

ORDIZAN	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%


POUZAC	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

TREBONS	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Production et distribution de l'eau			226,26	236,58	4,56%
Part délégataire			141,26	151,58	7,31%
Abonnement			54,26	58,22	7,30%
Consommation	120	0,7780	87,00	93,36	7,31%
Part collectivité(s)			72,80	72,80	0,00%
Abonnement			26,00	26,00	0,00%
Consommation	120	0,3900	46,80	46,80	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,1017	12,20	12,20	0,00%
Collecte et dépollution des eaux usées			377,37	387,78	2,76%
Part délégataire			131,19	141,60	7,94%
Abonnement			51,94	56,06	7,93%
Consommation	120	0,7128	79,25	85,54	7,94%
Part collectivité(s)			246,18	246,18	0,00%
Abonnement			73,18	73,18	0,00%
Consommation	120	1,4417	173,00	173,00	0,00%
Organismes publics et TVA			124,96	126,57	1,29%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3300	39,60	39,60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			55,36	56,97	2,91%
TOTAL € TTC			728,59	750,93	3,07%

6.2 Les données consommateurs par commune

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
ANTIST						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	165	174	184	185	186	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	69	71	71	76	76	0,0%
Assiette de la redevance (m3)	6 044	5 629	5 133	5 881	6 077	3,3%
ARCIZAC ADOUR						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	538	547	545	558	570	2,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	67	71	70	71	73	2,8%
Assiette de la redevance (m3)	6 988	5 899	6 617	7 611	7 535	-1,0%
HIIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	248	252	256	259	260	0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	64	64	66	66	63	-4,5%
Assiette de la redevance (m3)	5 495	4 360	4 535	4 741	4 828	1,8%
MONTGAILLARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	870	883	867	867	868	0,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	245	236	238	240	239	-0,4%
Assiette de la redevance (m3)	21 017	20 773	17 498	20 808	19 692	-5,4%
ORDIZAN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	551	570	565	552	539	-2,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	160	161	158	159	163	2,5%
Assiette de la redevance (m3)	15 579	14 924	15 828	16 806	15 387	-8,4%
POUZAC						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 135	1 135	1 150	1 152	1 153	0,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	466	473	478	482	497	3,1%
Assiette de la redevance (m3)	40 985	32 972	35 558	36 365	39 394	8,3%
TREBONS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	756	767	774	770	767	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	169	169	170	173	175	1,2%
Assiette de la redevance (m3)	16 093	11 436	12 944	13 286	14 183	6,8%

6.3 Le synoptique du réseau

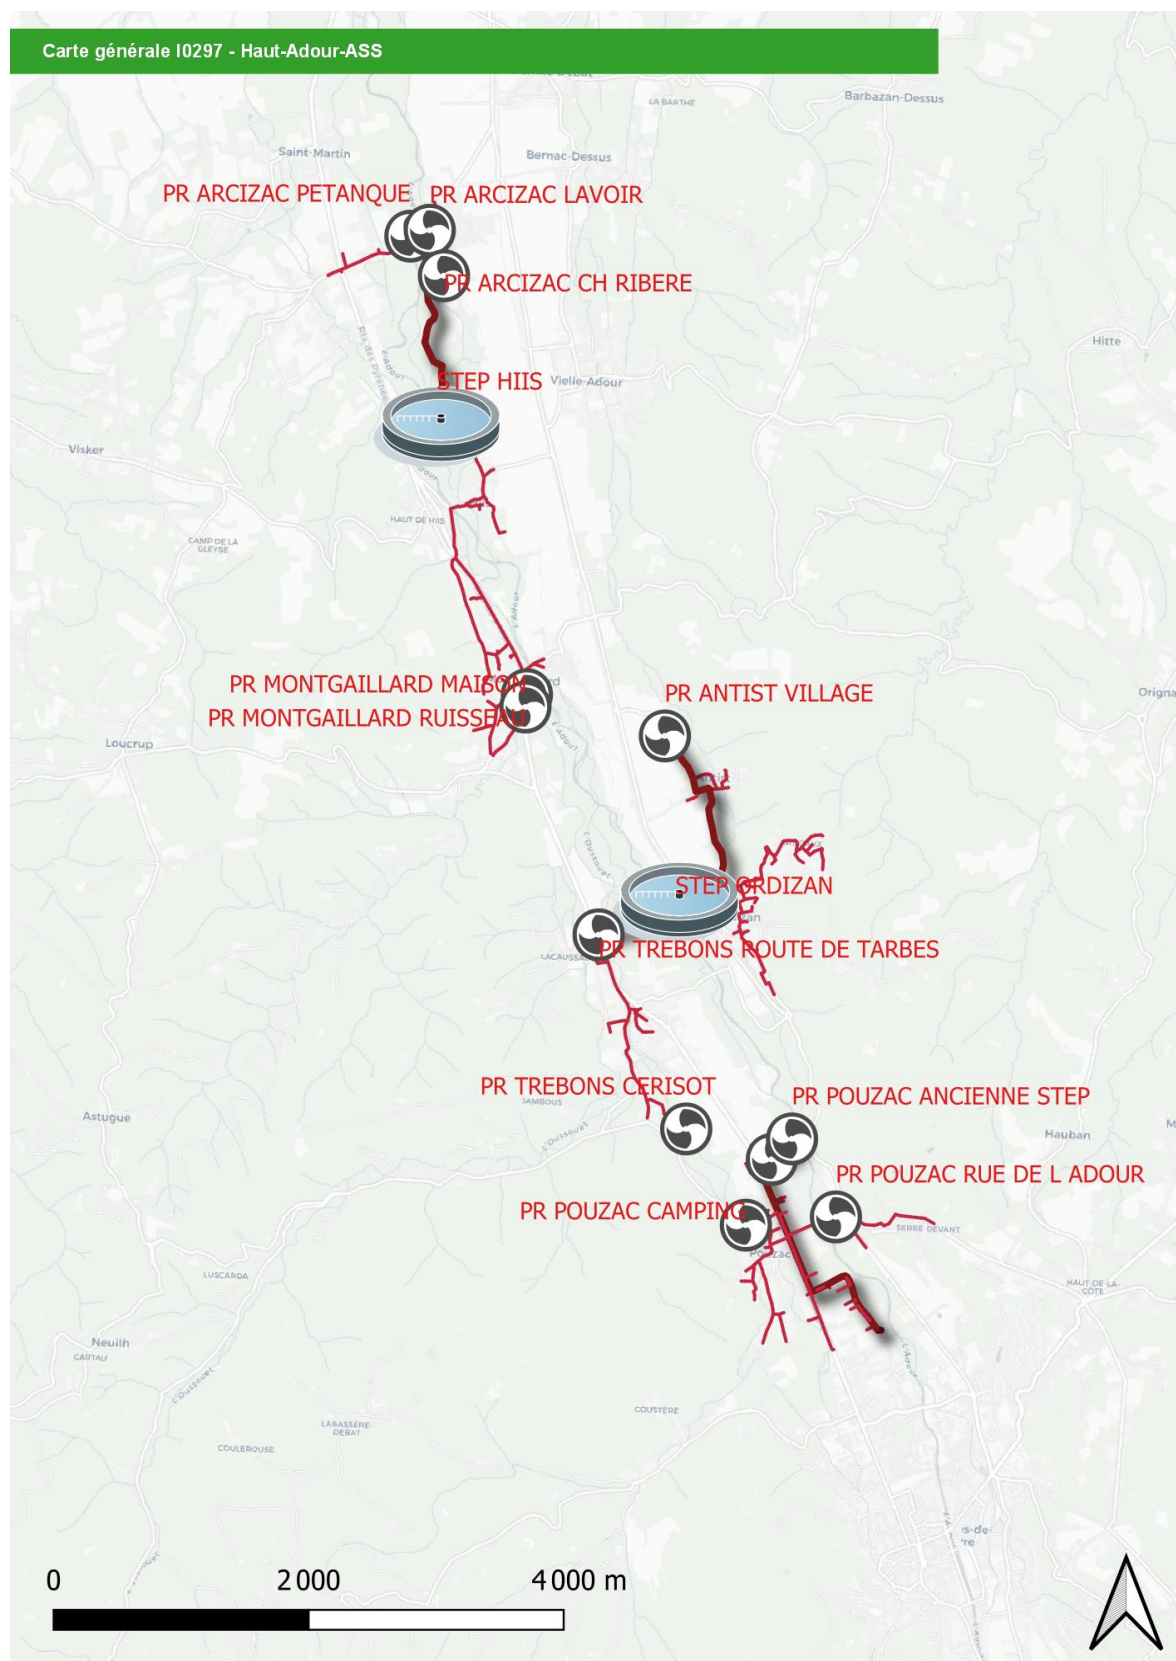

6.4 Le bilan qualité par usine

STEP HIIS

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
16/03/2022	Non	189	54,81	100,55	33,08	10,81	10,91	1,43
13/09/2022	Non	103	40,17	124,63	34,2	14,42	14,48	1,85

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
16/03/2022	0,77	98,6	3,02	97,0	0,57	98,3	0,21	98,1	1,23	88,7	0,91	35,9
13/09/2022	0,41	99,0	2,68	97,9	0,31	99,1	0,14	99,0	0,35	97,6	1,02	44,7

STEP ORDIZAN

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
16/02/2022	Non	128	28,16	69,38	27,01	6,95	7,02	0,69
03/10/2022	Non	106	19,08	63,07	26,08	6,04	6,1	0,58

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
16/02/2022	0,26	99,1	3,2	95,4	0,38	98,6	0,28	95,9	0,37	94,7	0,37	47,0
03/10/2022	0,42	97,8	1,91	97,0	0,32	98,8	0,15	97,5	0,31	94,9	0,48	17,5

Boues évacuées par mois

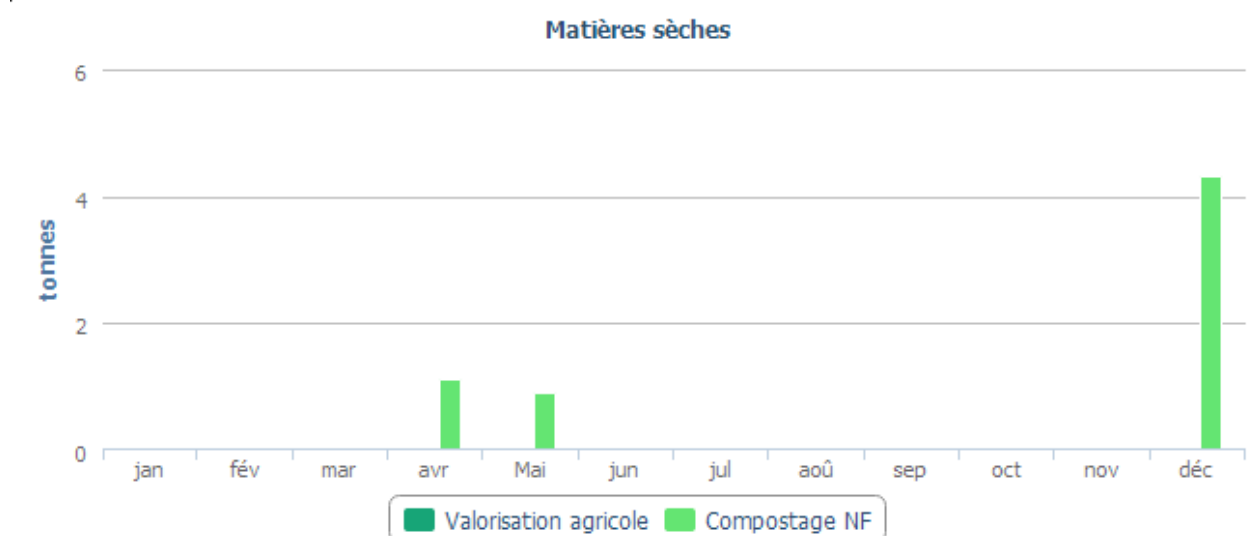

6.5 Le bilan énergétique du patrimoine

→ *Bilan énergétique détaillé du patrimoine*

Usine de dépollution

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
STEP HIIS						
Energie relevée consommée (kWh)	50 306	47 626	55 037	46 020	39 241	-14,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)	793	657	659	593	609	2,7%
Volume pompé (m3)	63 415	72 539	83 552	77 646	64 478	-17,0%
STEP ORDIZAN						
Energie relevée consommée (kWh)	45 396	43 722	40 863	41 854	41 218	-1,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)	617	656	672	628	650	3,5%
Volume pompé (m3)	73 571	66 658	60 774	66 686	63 408	-4,9%

Poste de relèvement

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
PR ANTIST VILLAGE						
Energie relevée consommée (kWh)	3 990	3 943	4 315	7 158	6 411	-10,4%
Temps de fonctionnement (h)	922	525	373	648	524	-19,1%
PR ARCIZAC BOULES						
Energie relevée consommée (kWh)	861	618	734	685	86	-87,4%
Temps de fonctionnement (h)	340	415	425	368	164	-55,4%
PR ARCIZAC LAVOIR						
Energie relevée consommée (kWh)	5 272	5 495	7 722	5 236	2 510	-52,1%
Temps de fonctionnement (h)	432	920	1 569	176	399	126,7%
PR ARCIZAC RIBERE						
Energie relevée consommée (kWh)	12 187	667	1 112	1 318	1 274	-3,3%
Temps de fonctionnement (h)	2 022	804	151	213	176	-17,4%
PR MONTAGAILLARD MAISON						
Energie relevée consommée (kWh)	364	248				
Temps de fonctionnement (h)	27	18	33	16	69	331,3%
PR MONTAGAILLARD RUISSEAU						
Energie relevée consommée (kWh)	279	526	1 028	4 110	10 599	157,9%
Temps de fonctionnement (h)	3 450	262	420	3 675	9 605	161,4%
PR POUZAC ADOUR						
Energie relevée consommée (kWh)	2 993	3 383	6 558	3 644	4 512	23,8%
Temps de fonctionnement (h)	4 800	3 573	7 267	4 649	5 399	16,1%
PR POUZAC ANCIENNE STEP						
Energie relevée consommée (kWh)	113 341	97 324	38 894	65 040	77 236	18,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)	752	769	291	511	862	68,7%
Volume pompé (m3)	150 660	126 569	133 803	127 302	89 612	-29,6%
Temps de fonctionnement (h)	3 113	7 748	8 184	9 620	6 439	-33,1%
PR POUZAC CAMPING						
Energie relevée consommée (kWh)	193	139	115	117	94	-19,7%
Temps de fonctionnement (h)	37	41	26	42	17	-59,5%
PR POUZAC EGLISE						
Energie relevée consommée (kWh)	213	146	95	87	75	-13,8%
Temps de fonctionnement (h)	2 523	64	45	1	6	500,0%
PR POUZAC SAILLETS						
Energie relevée consommée (kWh)		179	278	342	375	9,6%
Temps de fonctionnement (h)		40	60	73	29	-60,3%
PR TREBONS CERISO						
Energie relevée consommée (kWh)	1 101	3 286	2 760	1 586	1 278	-19,4%
Temps de fonctionnement (h)	1 079	3 136	2 530	1 068	606	-43,3%
PR TREBONS ROUTE DE TARBES						
Energie relevée consommée (kWh)	5 046	6 040	5 506	5 755	4 603	-20,0%
Temps de fonctionnement (h)	7 274	5 363	3 136	6 498	2 613	-59,8%

6.6 Annexes financières

→ Les modalités d'établissement du CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Déléataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2022 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L'organisation de la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Sud- Ouest de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence, de proximité et d'implication des collectivités ainsi qu'à la recherche constante d'efficacité et de qualité.

L'organisation de Veolia Eau articulée autour d'une logique « gLocale » répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d'innovation, de solutions et d'investissements (« global ») ; mais aussi en s'appuyant sur 61 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l'exploitation, toujours plus ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau d'études techniques, service achats, expertises nationales...) ; étant précisé que cette mise en commun peut être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d'une Région ou d'un Territoire par exemple).

Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE national, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats d'une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d'autre part les charges de niveau National (contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

Modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction Consommateurs

Veolia Eau porte d'importantes ambitions en termes de relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l'ensemble des Territoires de compétences Consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;
- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des consommateurs.

Ces plateformes disposent de nouveaux outils informatiques qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « Consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu'en 2019 assises sur la valeur ajoutée simplifiée.

Depuis l'exercice 2020, la répartition du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire), qui était jusqu'en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée, s'effectue désormais de la manière suivante :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des factures d'eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1^{er} novembre n-1 et le 31 octobre n en tenant compte d'éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;
- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts (mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1^{er} janvier n et 31 décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d'un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction « consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d'eau au prorata des factures émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

Dans les rares situations où des services d'assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l'eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles que les contrats d'eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l'eau et l'assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d'eau et d'assainissement, et des conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part conventionnelle des coûts consommateurs en contrepartie d'un produit de même montant porté sur la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.
- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat d'assainissement en contrepartie d'un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

L'évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un changement de modalités de répartition de charges indirectes.

Enfin, le coût des plateformes intègre l'ensemble des composantes qui s'y rattachent : coûts de personnel, de loyers, de sous-traitance... Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature de cette charge au sein des dites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement [de gaz], ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),

la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. § 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),
- un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes,
- les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité...). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique... il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :

Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la charge portée dans le CARE au titre d'une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux travaux réalisés dans l'exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi

pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;

pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée ;

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.

S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021. Il s'élève pour l'exercice 2022 à 3,90%.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d'avances remboursables sans intérêts de la part d'une Agence de l'Eau pour contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de DSP, un calcul spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l'avantage temporaire que

représente cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital restant dû en début d'exercice au titre de ces avances, au taux d'intérêt de référence tel que défini ci-dessus et applicable l'année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2022 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes n'ont en revanche pas été modifiées.

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit

du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l'exploitation l'ensemble de ses charges communes telles qu'elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l'exercice. Ce critère unique de répartition est déterminé par contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d'un contrat Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la différence entre le volume d'activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d'achats d'eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d'eau supportent une quote-part forfaitaire de « peines et soins » égale à 5% de ces achats d'eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Territoires a été facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats (à l'exclusion de la part relative à l'activité « consommateurs » répartie comme évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les

taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2022 au titre de l'exercice 2021.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en soustraction, exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche pas à s'appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d'expertise, ne sont pas membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du Groupe Veolia, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2022 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2023.

Notes :

1. *La donnée « nombre de contacts » n'est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau « Territoire ».*
2. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*
3. *C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.*
4. *L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:*
 - *le bien doit faire partie d'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire,*
 - *la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l'horizon de la période contractuelle en cours.*
5. *Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.*

→ *Détail des biens renouvelés et valorisés dans le cadre du/des compte(s) de renouvellement*

→ *Avis des commissaires aux comptes*

La Société a demandé à l'un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.

6.7 Reconnaissance et certification de service

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les systèmes de management de la qualité et de l'environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance du siège et complétés par un système de management de l'énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et l'accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 valide, via un tiers indépendant, l'efficacité des méthodes et des outils mis en place et l'engagement d'amélioration continue de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans le cadre élargi de la politique de l'Eau France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l'Administration dans le cadre des textes d'application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*)



N° 2015/69288.9

Certificat
Certificate

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse

Siège : 21 RUE LA BOETIE-75008 PARIS

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / Complementary list of certified locations on appendix

N° SIREN

572025526

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-11

Jusqu'au
until

2024-11-10

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flasquez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en l'absence de la certification de l'organisme.
The electronic certificate, accessible on www.afnor.org, is the only valid proof of the company's certification.
AFNOR Certification est une société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 000 000.
AFNOR est une marque déposée. AFNOR est un organisme indépendant. CERTIF P 180118 01/2020



Certificat

Certificate

N° 2015/69287.8

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS, COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES, ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION, WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT, CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Siège : 21 RUE LA BOETIE -75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ces)

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-10

Jusqu'au
Until

2024-11-09

Cher client, nous vous remercions de votre confiance. Ce certificat est valide pour la durée indiquée.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Placez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Read the certificate description, consultation on www.afnor.org. For the complete details of the certification requirements, the document is available on www.afnor.org.
afnor is member of the association of certification bodies (AFNOR) Certification of Management Systems, under license of AFNOR.
AFNOR Certification is a member of AFNOR (Association Française de Normalisation) (AFNOR) and is a member of AFNOR.

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 82 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 16 167 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION



Certificat

Certificate

N° 2015/69286.8

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Siège : 21 RUE LA BOETIE -75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ces)

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-10

Jusqu'au
Until

2024-11-09

Certificat délivré par AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Sur le certificat électronique, consultez le [lien](https://www.afnor.org) vers le service de la certification de l'entreprise. The electronic certificate only, available at www.afnor.org
affiche à son tour dans le coin supérieur droit du certificat. The electronic certificate only, available at www.afnor.org
affiche à son tour dans le coin supérieur droit du certificat. The electronic certificate only, available at www.afnor.org

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 078 052 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.

6.8 Actualité réglementaire 2022

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

Les crises en cascades : pénurie et flambée des prix des matières premières et de l'énergie.

Les crises successives affectant l'exécution des contrats de la commande publique depuis 2020 et en particulier la pénurie et la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ont conduit le ministre de l'économie à solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur les modifications des prix et tarifs des contrats de la commande publique et les conditions d'application de la théorie de l'imprévision.

Le Conseil d'Etat a ainsi rendu un avis le 15 septembre 2022 (avis n°405540) sur les possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et sur les conditions d'application de la théorie de l'imprévision, rapidement complété par une circulaire du Premier Ministre en date du 29 septembre 2022 (n° 6374/SG) et par une fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy en date du 21 septembre 2022.

Ces textes font l'objet de commentaires spécifiques dans l'annexe de ce document dédiée à l'actualité réglementaire 2022.

Délestage de la consommation de gaz naturel et d'électricité

En sus de la hausse conséquente des prix de l'énergie, au cours des prochains hivers, des coupures de gaz et d'électricité sont susceptibles d'affecter les services d'eau et d'assainissement, activités ne relevant pas des services prioritaires prévus par l'arrêté du 5 juillet 1990.

Le décret n° 2022-495 du 7 avril 2022, l'instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 et circulaire du Premier Ministre en date du 30 novembre 2022 sont venus préciser les mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmée. Il est notamment souligné la nécessité de mobiliser les gestionnaires de services publics d'eau et d'assainissement afin d'anticiper l'impact du délestage sur leurs services.

Ces trois textes font l'objet de commentaires spécifiques dans l'annexe de ce document dédiée à l'actualité réglementaire 2022.

Résilience des territoires et des réseaux

En application de la loi du 22 août 2021 "climat et résilience", le décret 2022-1077 du 28 juillet 2022 (JO du 30 juillet 2022) précise le champ d'application du dispositif prévu à l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure visant à améliorer la résilience des réseaux aux risques naturels, de même que les prescriptions pouvant être faites par les préfets dans ce cadre.

Les exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) situés dans les territoires présentant une exposition à un risque naturel important peuvent ainsi être enjoins par arrêté préfectoral à établir certains documents afin d'anticiper la gestion en cas de crise et favoriser un retour rapide à la normale.

Le décret du 2022-907 du 20 juin 2022 (JO du 21 juin 2022) et le décret 2022-1532 du 8 décembre 2022 (JO du 9 décembre 2022) ont précisé l'obligation et les modalités de réalisation et de mise en œuvre des plans communaux (PCS).

Ces textes font l'objet de commentaires spécifiques dans l'annexe de ce document dédiée à l'actualité réglementaire 2022.

Verdissement de la commande publique

Pris en application de la loi "climat et résilience" d'août 2021, le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 (JO du 3 mai 2022) portant diverses modifications du code de la commande publique vise au "verdissement de la commande publique". Il prévoit pour les marchés et concessions dont l'avis d'appel public à concurrence ou la consultation est lancé à compter du 21 août 2026 :

- la suppression du critère d'attribution unique fondé sur le prix (le critère du coût devra en effet prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre),
- et la description dans le rapport annuel du concessionnaire des mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique.

Le décret prévoit par ailleurs pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 :

- un abaissement du seuil annuel des achats à partir duquel les collectivités territoriales doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser) à 50 millions d'euros,
- et de nouvelles modalités de recensement économique des marchés et de publication des données essentielles de la commande publique sur un portail national de données ouvertes.

Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS)

La loi 3DS (Loi n° 2022-217 du 21 février 2022) entend favoriser l'association des communes et le maintien des syndicats infra-communautaires à la gouvernance des compétences "eau" et "assainissement". Cette loi vient notamment préciser :

- les modalités du maintien du transfert de compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines aux communautés de communes d'ici à 2026, sauf délibération contraire.
- la création de nouvelles exceptions à l'interdiction de subventionner les services publics industriels et commerciaux explicitement relatives aux EPCI.

La loi 3DS fait l'objet de commentaires spécifiques dans l'annexe de ce document dédiée à l'actualité réglementaire 2022.

Retour au sol des boues : la fin de l'obligation d'hygiéniser en période de pandémie

L'arrêté du 30 avril 2020 avait fixé le principe que les boues produites durant la pandémie doivent au préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues et faire l'objet de mesures de surveillance supplémentaires. L'arrêté du 20 avril 2021 avait maintenu cette restriction tout en élargissant la liste des traitements de boues considérés comme hygiénisants.

L'avis du HCSP relatif aux traitements appliqués aux boues d'épuration par rapport au risque d'infection au virus SARS-CoV-2 du 31 octobre 2022 recommande de ne pas maintenir les mesures restrictives actuellement en vigueur depuis mars 2020. Cet avis a été repris dans un arrêté publié le 14 février 2023 qui abroge l'obligation d'hygiéniser les boues avant épandage.

Retour au sol des boues : une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à prévoir dès maintenant

La Loi AGECS du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) ainsi que l'ordonnance du 29 juillet 2020 (relative à la prévention et à la gestion des déchets) devrait modifier le cadre réglementaire régissant les conditions de retour au sol des boues d'épuration produites par les installations d'assainissement et, ce, à travers un ensemble de textes réglementaires (décrets, arrêtés regroupés sous le terme général de "socle commun"). Le projet de "socle commun" confirme la volonté de maintenir le retour au sol des boues et composts et réaffirme l'intérêt de ce retour au sol, en cohérence avec la position européenne. Cet ensemble de textes réglementaires, actuellement en révision, entrera progressivement en application avec des échéances prévisibles à partir de 2024. La première échéance marquera l'entrée en vigueur de nouveaux critères d'innocuité qui inclura de nouveaux paramètres et seront applicables aux boues et aux composts de boues.

Cette future réglementation est susceptible d'entraîner un impact contractuel et financier sur le service de l'assainissement.

Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) : le principe de réduction des émissions à la source est maintenu !

La note technique du 24 mars 2022 (remplaçant celle du 12 août 2016) relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction est venue confirmer les deux piliers de la démarche applicable aux stations de plus de 10 000 eq.habitants :

- une phase de recherche des substances à enjeux (dites "significatives") dans les eaux brutes et traitées ;
- une phase de diagnostic à l'amont pour comprendre les sources d'émission et identifier les actions de réduction à initier sur les territoires pour réduire ces substances dans les eaux usées urbaines.

Cette note redéfinit les modalités de la recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations de traitement des eaux usées (STEU) et précise le calendrier de mise en œuvre du nouveau cycle RSDE qui a débuté dès 2022. Cette note technique donne la faculté au Préfet d'élargir la liste de substances à rechercher au regard de la sensibilité du milieu récepteur.

Elle engage les services d'assainissement dans une démarche de réduction des émissions de substances.

Réutilisation des eaux usées traitées : des possibilités d'usages élargies !

Le décret 2022-236 du 10 mars 2022 (JO du 11 mars 2022) relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées a pour objectif de mettre en place une procédure pour autoriser pour une durée limitée (5 ans maximum - renouvelables) de nouveaux usages des eaux usées traitées. Comme confirmé dans l'ordonnance 2022-1611 du 22 décembre 2022 (JO du 23 décembre 2022), ce décret ne concerne pas les usages déjà réglementés (irrigation agricole et espaces verts notamment – via les arrêtés de 2010 et 2014 et usages internes à la station d'épuration).

Ce texte offre ainsi un cadre pour étendre à titre « temporaire » de nouveaux usages des eaux usées traitées (tels que le lavage des rues, le « multi-usages » en site industriel, ...). Il précise notamment :

- les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées ;
- les usages possibles : tous les usages à l'exception de ceux pratiqués à l'intérieur des locaux d'habitation, des établissements de santé, d'hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux/dentaires, des crèches, écoles, etc ;
- la procédure d'autorisation des projets d'utilisation ;
- les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place : tenue d'un carnet sanitaire et transmission au préfet chaque année d'un rapport incluant volumes réutilisés, résultats de la surveillance, synthèse des dysfonctionnements, et un volet économique.

Un arrêté du 28 juillet 2022 (JO du 4 août 2022) est venu préciser les pièces attendues dans la demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées prévue par le décret du 10 mars 2022.

Ces différents textes font l'objet de commentaires spécifiques dans l'annexe de ce document dédiée à l'actualité réglementaire 2022.

Projet de révision de la Directive Eaux résiduaires Urbaines : de nouveaux défis à relever ?

La proposition de révision de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 a été présentée par la Commission européenne le 26 octobre 2022. Il s'agit à ce stade d'un projet : des amendements, des modifications, ... vont être intégrés à ce texte avant le vote au Parlement.

Figurent aujourd'hui dans la proposition :



- l'élargissement du domaine d'application de la DERU aux agglomérations d'assainissement de plus de 1 000 EH ;
- la réduction de la pollution issue du déversement direct d'eaux usées non traitées par temps de pluie ;
- la réduction des rejets en nutriments pour les stations au-dessus de 100 000 EH et de plus de 10 000 EH en zone sensible à l'eutrophisation ;
- la mise en place de traitements tertiaires, notamment pour le traitement des micropolluants, pour les stations de plus de 100 000 EH avant le 31 décembre 2035 puis étendue par la suite aux stations de plus de 10 000 EH en cas de risque pour la santé ou l'environnement ;
- une identification et réduction des pollutions non domestiques pour encourager la valorisation des boues et des eaux usées traitées, réduire les impacts sur les milieux récepteurs et les dysfonctionnements des stations ;
- une responsabilité élargie du producteur pour supporter le coût de traitement des micropolluants ciblant les produits pharmaceutiques et cosmétiques ;
- la neutralité énergétique envisagée d'ici à 2040 pour les stations d'épuration supérieures à 10 000 EH grâce à la production d'énergies renouvelables, notamment de biogaz à partir des boues.

Fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) et du support filaire cuivre

Le **réseau filaire cuivre** en France a connu son véritable essor au début des **années 1970**. Dans un premier temps réservé à la téléphonie fixe, il a également porté la naissance de l'internet haut débit avec l'ADSL. Désormais moins adapté aux usages des Français, le cuivre est de plus en plus concurrencé par **la fibre optique**, plus *performante*, moins *énergivore*, et surtout *moins sensible aux aléas météorologiques*. **Le numérique s'installe durablement dans notre paysage.**

Les dates clés

A partir de 2023, Orange commencera à démonter les infrastructures RTC par plaques.

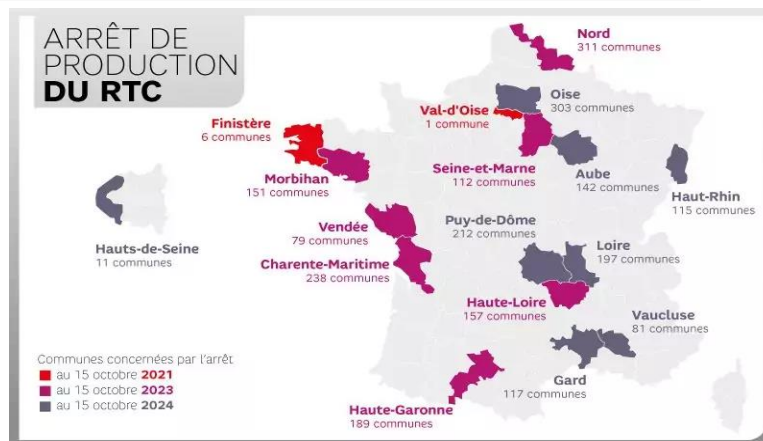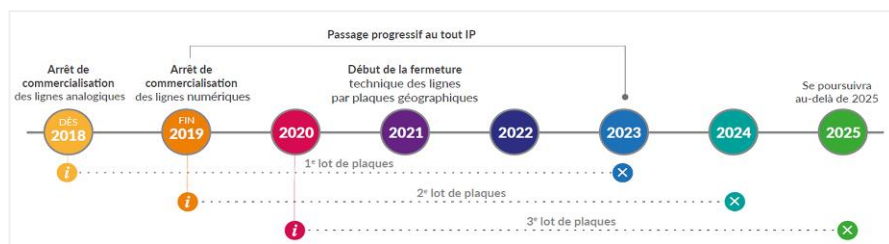

Impact sur les installation d'eau

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations aux collectivités et aux délégataires. Elles reflètent l'état de santé des ouvrages, et alertent en cas de dysfonctionnement. Pour vous parvenir, ces données circulent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des lignes internet de type IP gérés par les opérateurs télécom.

Les services RTC et xDSL seront progressivement fermés.

A la résiliation automatique des abonnements par les opérateurs téléphoniques, **les ouvrages d'eau potable ne pourront plus faire remonter d'information à distance. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau dans un réservoir, ou d'un débordement du réseau d'eaux usées sur la voie publique.**

La Valeur Ajoutée VEOLIA

- Diagnostic sur les installations et plan d'action
- Renouvellement des installations impactées afin d'utiliser le mode de transfert IP
- Traitement de l'obsolescence et montée en gamme des télétransmetteurs
- Baisse du coût de l'abonnement et des communications

Cette évolution de conditions techniques d'exécution du service est susceptible d'entraîner un impact contractuel et financier sur le service des eaux.

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, pour répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences pour votre service.

6.9 Inventaire du patrimoine

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
DO POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
PR ANTIST VILLAGE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR ANTIST VILLAGE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR ANTIST VILLAGE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR ANTIST VILLAGE	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Pied de Potence		
PR ANTIST VILLAGE	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Potence Fixe		
PR ANTIST VILLAGE	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
PR ANTIST VILLAGE	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur PPE 1		ALTISTART
PR ANTIST VILLAGE	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur PPE 2		ALTISTART
PR ANTIST VILLAGE	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S550
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Prétraitement	Panier de Déggrillage Manuel		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Agitateur Immergé		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Débitmètre		KROHNE
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		GRUNDFOS SEV.80.80.110.2.51D11 kW 16 m3/h
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Pompe 1		GRUNDFOS SEV.80.80.110.2.51D11 kW 16 m3/h
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		80 mm
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle Pompe 2		80 mm
PR ANTIST VILLAGE	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Pied de Potence		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		FLYGT
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S530
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Prétraitement	Panier de Déggrillage Inox		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Ballon		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage Pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Pompe 1	2017	XYLEM NP 3127 SH 2477.4 kW
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Pompe 2	2020	FLYGT 3127.1617.4 kW
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Relèvement	Vanne refoulement pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR CHEMIN DE LA RIBERE	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		FLYGT
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S530
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 1		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Pompe 1		FLYGT
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Vanne de refoulement pompe 2		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR ARCIZAC ADOUR LAVOIR	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR ARCIZAC PETANQUE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Clôture	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR ARCIZAC PETANQUE	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	2015	FLYGT
PR ARCIZAC PETANQUE	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion	2015	SOFREL S530
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Inox	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 1	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 2	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule pompe 2	2015	80 mm
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1	2015	80 mm
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise pompe 1	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 2	2015	
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Pompe 1	2015	FLYGT 3068.1801.5 kW
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Pompe 2	2015	FLYGT 3068.1801.5 kW
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Vanne refoulement pompe 1	2015	80 mm
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Relèvement	Vanne refoulement pompe 2	2015	80 mm
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR ARCIZAC PETANQUE	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR MONTGAILLARD MAISON	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		FLYGT
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1		80 mm
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		80 mm
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Pompe 1		FLYGT DELINOX 33 m3/h 11 m CE
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Pompe 2		FLYGT DELINOX 33 m3/h 11 m CE
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement PPE 2		80 mm
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		80 mm
PR MONTGAILLARD MAISON	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		FLYGT

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Pompe 1		FLYGT DELINOX DXV50-15 33 m3/h 11 m CE
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Pompe 2		FLYGT DELINOX DXV50-15 33 m3/h 11 m CE
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement Pompe 2		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		
PR MONTGAILLARD RUISSEAU	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Pied de Potence		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Potence Fixe		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur Electronique Pompe 1		ALTISTART 48
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur Electronique Pompe 2		ALTISTART 48
PR POUZAC ANCIENNE STEP	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S550
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Ballon		MASSAL
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Débitmètre		KROHNE
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Pompe 2		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement Pompe 2		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		
PR POUZAC ANCIENNE STEP	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR POUZAC CAMPING	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR POUZAC CAMPING	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR POUZAC CAMPING	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR POUZAC CAMPING	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement Pompe 2		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		
PR POUZAC CAMPING	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR POUZAC EGLISE	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Pompe 1	1999	FLYGT 3045.8 kW

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Pompe 2	1999	FLYGT 3045.8 kW
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement Pompe 2	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1	1999	
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR POUZAC EGLISE	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S530
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Pompe 1		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Pompe 2		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		SIEMENS MR 100
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement Pompe 2		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR POUZAC RUE DE L ADOUR	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR POUZAC SAILLETS	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR POUZAC SAILLETS	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	2019	
PR POUZAC SAILLETS	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion	2019	SOFREL S530
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage Pompe 1	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage Pompe 2	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 1	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 2	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible 1	2019	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible 2	2019	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 1	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 2	2019	

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle Refoulement Pompe 2	2019	
PR POUZAC SAILLETS	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche	2019	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Armoire Electrique BT	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion	2020	SOFREL S550
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage Pompe 1	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage Pompe 2	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 1	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule Pompe 2	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 1	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise Pompe 2	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Pompe Submersible 1	2020	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Pompe Submersible 2	2020	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle Pompe 1	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle Pompe 2	2020	
PR POUZAC SAINT SATURNIN	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche	2020	
PR TREBONS CERISOT	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR TREBONS CERISOT	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR TREBONS CERISOT	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR TREBONS CERISOT	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
PR TREBONS CERISOT	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur PPE 1		SCHNEIDER ALTISTART
PR TREBONS CERISOT	Contrôle	Unité de Contrôle	Démarrreur PPE 2		SCHNEIDER ALTISTART
PR TREBONS CERISOT	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion		SOFREL S510
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Débitmètre		KROHNE
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Pompe 1		FLYGT 3085.1601.3 kW
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Pompe 2		FLYGT 3085.1601.3 kW
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Sonde de Niveau Piézométrique		SIEMENS MR 100
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement		80 mm

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
			Pompe 2		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1		80 mm
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR TREBONS CERISOT	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Pelouse		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Pied de Potence		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Potence Fixe		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		FLYGT
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Téléggestion	2016	SOFREL S530
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Prétraitement	Panier de Déggrillage Manuel	2017	
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 1	2017	
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage PPE 2	2017	
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 1		80 mm
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule PPE 2		80 mm
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 1		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise PPE 2		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Poire de niveau		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Pompe 1		FLYGT DP 3068 MT4711.5 kW
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Pompe 2		FLYGT DP 3068 MT4711.5 kW
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique		ENDRESS HAUSER
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Vanne refoulement pompe 1		80 mm
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Relèvement	Vanne refoulement pompe 2		80 mm
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR TREBONS ROUTE DE TARBES	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Aménagements Extérieurs	Clôture	2002	
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Aménagements Extérieurs	Portail	2002	
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bloc Issue de Secours	2002	
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Caillebotis	2002	
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Extincteur		
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Passerelle Fixe	2002	
STEP HIIS	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Potence Fixe	2002	
STEP HIIS	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Armoire Electrique BT	2002	

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP HIIS	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion		SOFREL S550
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage avec Roseaux		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage avec Roseaux		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage avec Roseaux		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Vanne Manuelle		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Vanne Manuelle		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Vanne Manuelle		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Barre de Guidage		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Clapet à Boule		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Motopompe Submersible		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Pied d'Assise		
STEP HIIS	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Manuelle pompe 1		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Alimentation Eau Brute	Barre de Guidage	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Alimentation Eau Brute	Déversoir		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Alimentation Eau Brute	Panier de Dégrillage Manuel	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dégrilleur Courbe Automatique	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Electrovanne		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Electrovanne		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Grille		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Racleur de Surface		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Soufflante		MILS Arica 25P.75 kW
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Turbine immergée		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Barre de Guidage		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Barre de Guidage		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Clapet à Boule		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Clapet à Boule		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Détecteur de Niveau Poire		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Motopompe Submersible		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Motopompe Submersible		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Pied d'Assise		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Pied d'Assise		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Vanne Manuelle pompe 1		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Recirculation	Vanne Manuelle Pompe 2		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Rejet Eau	Canal de comptage		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Rejet Eau	Débitmètre Ultrasons en Canal		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Rejet Eau	Lame de Surverse		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Accessoires hydrauliques		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement /	Agitateur Immergé	2002	

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
		Refoulement			
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Bâche	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Barre de Guidage pompe 1	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Barre de Guidage pompe 2	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Clapet à Boule pompe 1	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Clapet à Boule pompe 2	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pied d'Assise pompe 1	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pied d'Assise pompe 2	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pompe 1	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pompe 2	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Vanne Manuelle pompe 1	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Vanne Manuelle Pompe 2	2002	
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Agitateur Immergé		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Bassin		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Lame de Surverse		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Mesure du Potentiel Rédox (ORP)	2017	ENDRESS HAUSER
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Pont Roulant		
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Turbine d'Aération 1		EUROPELEC 5.5 kW
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Turbine d'Aération 2		EUROPELEC 5.5 kW
STEP HIIS	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Turbine d'Aération 3	2017	EUROPELEC 5.5 kW
STEP HIIS	Sous-produits	Stockage / Evacuation des Graisses	Fosse à graisses		
STEP HIIS	Sous-produits	Stockage / Evacuation des Sables	Fosse		
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Aménagements Extérieurs	Portail	2019	
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bloc Issue de Secours		
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Caillebotis		
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Extincteur		
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Passerelle Fixe		
STEP ORDIZAN	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Potence Fixe		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP ORDIZAN	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Armoire Electrique BT		
STEP ORDIZAN	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion		SOFREL S550
STEP ORDIZAN	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Manuelle		
STEP ORDIZAN	File Boues (Extraction/Traitement)	Stockage / Evacuation des Boues	Agitateur Immergé		
STEP ORDIZAN	File Boues (Extraction/Traitement)	Stockage / Evacuation des Boues	Drains		
STEP ORDIZAN	File Boues (Extraction/Traitement)	Stockage / Evacuation des Boues	Silo		
STEP ORDIZAN	File Boues (Extraction/Traitement)	Stockage / Evacuation des Boues	Vanne Manuelle		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Alimentation Eau Brute	Déversoir		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dégrilleur Courbe Automatique	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Grille		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Racleur de Surface		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Turbine Immergée		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Vanne Manuelle		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Barre de Guidage 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Barre de Guidage 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Clapet à Boule pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Clapet à Boule pompe 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Détecteur de Niveau Poire		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Motopompe Submersible		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Pied d'Assise 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Pied d'Assise pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Pompe recirculation 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Vanne Manuelle pompe 1		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Recirculation	Vanne Manuelle Pompe 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Rejet Eau	Canal de comptage		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Rejet Eau	Lame de Surverse		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Accessoires hydrauliques		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Bâche		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Barre de Guidage pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Barre de Guidage pompe 2		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Clapet à Boule pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Clapet à Boule pompe 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pied d'Assise pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pied d'Assise pompe 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Poire de niveau		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pompe 2	2017	KSB AMAREX NF-100-220/044 ULG 195
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Pompe de relèvement 2	1996	KSB AMAREX
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Vanne Manuelle pompe 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Relèvement / Refoulement	Vanne Manuelle Pompe 2	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Bassin		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Lame de Surverse		
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Motoréducteur turbine 1		SEW USOCOME RM87DRE132M4/C/DH
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Pont Roulant	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Turbine d'Aération 1	1996	
STEP ORDIZAN	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées	Turbine d'Aération 2	2019	
STEP ORDIZAN	Sous-produits	Stockage / Evacuation des Graisses	Fosse à graisses		
STEP ORDIZAN	Sous-produits	Stockage / Evacuation des Sables	Fosse		

6.10 Attestations d'assurances

Allianz Global Corporate & Specialty SE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00218423** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par sinistre

Responsabilité Civile Produits / Après-Livraison / Réception de travaux / Responsabilité Civile Professionnelle

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.

Période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 23/12/2022

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



Attestation d'Assurance - Risques Environnementaux

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00218523** garantissant les conséquences pécuniaires des risques environnementaux pouvant lui incomber du fait de l'exploitation des sites assurés et des activités garanties par ce contrat.

Les garanties s'exercent dans le respect de la législation locale et à concurrence des montants ci-après qui s'entendent par sinistre et pour l'ensemble des sinistres imputés à la période d'assurance, sans pouvoir excéder **10 000 000 EUR** pour la période d'assurance :

GARANTIES DE BASE :

RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT **10 000 000 EUR**

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.


Période de la police du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus. Elle est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 16/12/2022

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, **Willis Towers Watson France**, société de courtage d'assurance, n° ORIAS 07 001 707, dont le siège est sis :

33/34 quai de Dion-Bouton
92800 PUTEAUX,

Agissant par délégation et pour le compte des assureurs

attestons que la société : **VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux**
21 rue la Boétie
75008 Paris.

est garantie par les polices, Dommages aux biens, Responsabilités, Pertes financières consécutives et Frais et Pertes annexes, de type « Tous Risques Sauf » Portant les numéros **2023/FR/PDBI/0001** par **CODEVE Insurance Company DAC**, Elm Park, Merrion Road, Dublin D04 P231, Ireland, et d'autre part en excédent de la police émise par CODEVE, les numéros **FR00019007PR** et **FR00019008PR** émises par **XL Insurance Company SE**, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie),

*Ces contrats ont été souscrits par **VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.** agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, groupements, associations, sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe d'affaire, et notamment pour le compte de :*

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75008 PARIS

Ces polices en ligne garantissent l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers (en propriété ou en location), les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie – Explosions – Foudre – Bris de machines – Dommages électriques – Fumées – Dégâts des eaux – Tempêtes – Grêle (Dommages de grêle exclus sur le matériel roulant) – Accumulation de la neige sur les toitures – Vandalisme – Emeutes – Mouvements populaires – Malveillance – Chocs de véhicules terrestres – Chutes d'aéronefs et d'engins spatiaux – Vol – Evénements naturels – Catastrophes Naturelles en France, (art.L125-1 et suivants du code des Assurances), Actes de Terrorisme et Attentats en France, (art.L126-2 et L126-3 du code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions des contrats cités en référence ci-dessus.

La présente attestation est valable du **1er Janvier 2023** jusqu'au **31 Décembre 2023**, sous réserve des possibilités de suspension et/ou résiliation de la police en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le contrat ou par le Code des Assurances.

CETTE ATTESTATION CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET NE SAURAIT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES DU CONTRAT AUQUEL ELLE SE REFERE.

Fait à Puteaux, le 30 Décembre 2022

Willis Towers Watson France
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 euros
33/34 quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux
Tél. 01 41 43 50 00
311 248 637 RCS Nanterre - N° FR 61311248637
Immatriculation ORIAS 07001707



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° souscripteur : F18746E
N° contrat : 1351.001 / 2 85834
N°SIREN : 572 025 526

**VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX**

21, rue La Boétie

75008 PARIS

Pour tout renseignement contacter :
Site de gestion
SMA SA Grands Comptes Entreprises
8 rue Louis Armand - CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
Tél : 01.40.59.70.00

CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE DECENNALE OUVRAGES NON SOUMIS

Attestation d'assurance 2023

Valable à compter du 01/01/2023 jusqu'au 31/12/2023

SMA SA certifie que l'assuré désigné ci-dessus est bénéficiaire d'un contrat POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION, numéro **F18746E 1351.001 / 2 85834** souscrit par VEOLIA ENVIRONNEMENT SA pour le compte de l'ensemble de ses filiales garantissant, à ce jour, les activités suivantes :

Entreprise générale tous corps d'état, contractant général ou maître d'œuvre dans tous domaines d'activité et notamment dans le domaine des services d'eau et d'assainissement, de la gestion des déchets et de l'optimisation des services énergétiques :

- Conception, exécution, rénovation, réparation et entretien de réseaux,
- Pose et fourniture de canalisations (travaux sur voiries) et de matériaux sur voiries (tampons, plaques, grilles et caniveaux), travaux sur voiries divers,
- Reprise et création de réseaux VRD EU/EP/AEP, installations d'ouvrages de prétraitement d'assainissement / d'évacuation d'eaux usées (bacs à graisses, assainissement non collectif, poste de relevage, séparateurs à hydrocarbures, fosses de décantation et fosses de relevage, changement de colonnes, réseau, siphons, regards, ...)
- Conception et exécution de branchement sur conduites publiques,
- Fourniture et pose d'installations autonomes d'assainissement,
- Plomberie intérieure et extérieure bâtiment (EU/EP/AEP), y compris réalisation de travaux de chaudronnerie, tuyauterie et structures métalliques,
- Entretien et installations techniques en aval des compteurs (eau, gaz, électricité),
- Stations de traitement d'eau, de forages et de captages,
- Réservoirs, et bassins de rétention,
- Eoliennes,
- Panneaux photovoltaïques, y compris en couverture (pose de capteurs solaires PV intégrés), production d'énergie accessoire à un ouvrage de construction par capteurs solaires,
- Réseaux de chaleur / chauffage urbain
- Réalisation de prises et de rejets d'eau avec des fondations dans l'eau
- Eclairage public et signalisations,

**SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com





- Activités Spécifiques de gainages notamment des procédés « Anjou », « Phénix », « Intec assainissement » et « Intec immobilier » réalisés par les filiales TELEREP et SARP SUD OUEST.
- Maçonnerie, Plâtrerie, peinture, enduits extérieurs, enduits hydrauliques
- Fourniture / pose de poteaux et clôtures, accessoires en béton armé
- Travaux de rénovation, de réhabilitation, d'extension et de travaux neufs y compris dans le cadre de travaux de maintenance
- Ascenseurs, monte charges,
- Installations thermiques de génie climatique, VMC, d'aéraulique, conditionnement d'air à l'exclusion des techniques de géothermie
- Gestion technique Centralisée
- Electricité,
- Installation groupes électrogènes.
- Plomberie / Installations sanitaires
- Isolation thermique et acoustique (calorifugeage, isolation thermique par l'extérieur, par soufflage).
- Menuiserie métallique, extérieures, menuiseries en bois
- Murs rideaux et façades industrielles
- Métallerie, serrurerie
- Fumisterie Ramonage (tubage)
- Détection incendie, intrusion
- Couverture / charpente bois,
- Ravalement de façades, protection des façades
- Calfeutrement de joint de construction
- Couverture zinguerie / carrelages et mosaïques
- Etanchéité de toitures.
- Revêtements textiles et plastiques,
- Ingénierie Bâtiment : Maîtrise d'œuvre, études techniques TCE
- Maîtrise d'œuvre ou coordination SSI en phase conception et réalisation,
- MOE de désamiantage
- Maîtrise d'œuvre d'installations photovoltaïques (puissance <1,2 MWc)
- Ingénierie Génie Civil : Etudes techniques Maçonnerie BA, VRD, sanitaires et fluides
- Etudes techniques Vitrierie Miroiterie y compris façades aluminium

Ce contrat garantit

- du fait des activités professionnelles mentionnées ci-avant,
- pour une participation à des opérations de construction d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance,
- lorsque l'opération n'excède pas 30.000.000 € HT (travaux et honoraires compris), ou que le marché de l'assuré n'excède pas pour les ouvrages suivants :

SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA

SMA SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com





- Réseaux de chaleur : 3 000 000 € HT
- Eoliennes : 3 000 000 € HT y compris honoraires pour la part concernant l'infrastructure
- Installations photovoltaïques (au sol et sur un ouvrage non soumis) : 3 000 000 € HT
- Cuves et réservoirs : 3 000 000 € HT
- Réseaux enterrés : 10 000 000 € HT

Au-delà de ces montants, l'assuré doit déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de SMA SA, un avenant d'adaptation de garantie. A défaut, il sera fait application d'une règle proportionnelle selon l'article L.121-5 du Code des assurances.

- pour des travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publié par un organisme reconnue par la profession,
- pour des travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date.

les conséquences des responsabilités énumérées ci-dessous :

Nature des garanties	Montant des garanties : sans pouvoir excéder 10 000 000 € par année d'assurance pour l'ensemble des garanties et des assurés
Garantie de responsabilité civile décennale relative aux ouvrages listés à l'article L.243-1-1-I du Code des assurances.	Marché d'entreprise : 5 000 000 € par sinistre dans un montant annuel épuisable de 10 000 000 € HT
	Marché de maître d'œuvre : 2 000 000 € par sinistre dans un montant annuel épuisable de 10 000 000 € HT
	Sauf marchés relatifs à :
	- construction d'éoliennes : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- réseaux de chaleur : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- cuves et réservoirs : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- installations photovoltaïques : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
Garantie dommages en répercussion	- réseaux enterrés : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	Tous marchés confondus : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an

Tous travaux, ouvrages ou opérations de construction ne répondant pas aux conditions précitées peuvent faire l'objet, sur demande spéciale de l'assuré, d'une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.

La présente attestation ne peut pas engager SMA SA au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 22/12/2022

Le Président du Directoire
Par délégation



SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com



6.11 Offres innovantes VEOLIA

Acteur majeur des services environnementaux Veolia poursuit une politique d'innovation qui lui permet de développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.

REUT BOX by VEOLIA **REUT BOX, la solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique liés au dérèglement climatique.**

C'est quoi ? Une combinaison de technologies éprouvées et robustes nécessitant un minimum de maintenance - un équipement standardisé prêt à l'emploi (mode Plug and Play) qui produit de l'eau de qualité A adaptée pour tous les usages, même les plus contraignants. Elle permet de se substituer à une partie de l'eau potable du site pour des usages internes (nettoyages, préparation polymères, ...) et également de faire de l'irrigation de cultures.

Elle ressemble à quoi ? Unité sur skid ou en container de 5 à 25 m3/



La Reut BOX est composée d'un filtre garni de billes de verre, d'une désinfection UV et d'une chloration avant stockage. La Reut Box a un faible encombrement au sol sur site. C'est une solution intégralement automatisée avec un minimum d'exploitation. Solution modulaire et évolutive qui permet de s'adapter au besoin.

La REUT BOX permet de traiter les eaux usées en sortie de station d'épuration. Elle élimine les MES ainsi que les virus et bactéries présents dans l'eau.

Les usages de l'eau usée traitée, affinée par la REUT BOX :

- 1 : Substitution de l'eau potable sur une station d'épuration urbaine pour ses usages internes
- 2 : Irrigation de cultures (vignes, oliviers, maraichages...)
- 3 : Arrosage de stades, espaces verts et golfs
- 4 : Protection incendie, fontaines, nettoyage de voiries, hydrocurage,
- 5 : Utilisation en industries : complément eau de chaudière, eau de process,



L'instruction DGS du 18 décembre 2020 est venue clarifier un flou réglementaire au sujet des métabolites de pesticides dits "pertinents", et préciser les modalités de gestion des métabolites "non pertinents".

La transposition de la nouvelle directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine applicable au 1er janvier 2023 vient d'autre part rajouter des nouvelles molécules à surveiller avec des nouvelles concentrations limites d'ici 2026.

Un nouvel arrêté vient par ailleurs préciser la responsabilité de la collectivité Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau (PRPDE) dans la surveillance de la qualité de l'eau auprès des populations.

Toutes ces nouvelles réglementations entraînent une dynamique d'évolution du contrôle sanitaire dans les collectivités et peuvent faire émerger des nouvelles situations de non-conformités de pesticides ou de molécules chimiques.

Bien que la réduction des pollutions à la source soit à privilégier, un traitement de l'eau peut-être nécessaire. Le charbon actif est le traitement recommandé pour la plupart des métabolites de pesticides.

Pour choisir en toute confiance, **le meilleur charbon actif** adapté à chaque problématique locale, **Veolia a développé Diabolo®, une solution unique, mobile, rapide et peu onéreuse** pour tester sur place avec l'eau du territoire.

TÉLÉO : TÉLÉO Alarmes constitue la tour de contrôle du télérelevé.



Ce module permet entre autres :

- **de contribuer à sécuriser la qualité de l'eau distribuée** en mettant en évidence les phénomènes de retour d'eau.
- **de garantir l'exhaustivité des recettes du service de l'eau** grâce à la détection des consommations sur points d'eau sans abonnement et des suspicions de fraude (compteurs retournés).
- **D'identifier les désordres potentiels sur les installations privées des consommateurs** grâce aux alarmes fuite - écoulement permanent et risque de gel.

En 2022, grâce aux alarmes "suspicion de fuite" poussées par mail, courriel ou courrier, 72 000 fuites ont été réparées par nos consommateurs, pour une économie globale de 4,1 millions de m³ (environ 1300 piscines olympiques). Un geste utile tant pour la planète que pour le portefeuille des consommateurs.

6.12 Actualité climatique 2022 en France

Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022 en France

L'année 2022 est la plus chaude que la France métropolitaine ait jamais mesurée, loin devant 2020 qui détenait le record. Ponctuée d'extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France, selon Météo France.

En effet, **8 des 10 années les plus chaudes** depuis le début du XXe siècle **sont postérieures à 2010**.

Une année marquée par une période de sécheresse d'une précocité, longévité et intensité exceptionnelle !

L'année 2022 a également été exceptionnellement sèche, marquée par un déficit pluviométrique record de 25 %.

2022 se classe au **2e rang des années les moins arrosées** (depuis le début des mesures en 1959 - données météo France).

A titre d'exemple, 2022 a été jalonnée de mois records : les mois **de mai** avec un déficit de **60 %** et de **juillet** avec un déficit de **85 %** sont les plus secs jamais enregistrés à l'échelle de la France métropolitaine depuis le début des mesures en 1959.

- 2022 a connu **la 2e plus longue période de sécheresse des sols** de son histoire. L'année a été marquée par un déficit persistant de précipitations depuis la fin de l'hiver 2021-2022.
- La surface affectée par cette sécheresse des sols superficiels a atteint **les trois quarts de la France**. C'est l'une des 5 sécheresses ayant touché la surface du territoire la plus importante. La sécheresse a ainsi été moins généralisée qu'en 1976 ou 2011 mais plus qu'en 2003.
- 2022 a été marquée par un **ensoleillement exceptionnel** sur la plupart des régions, le plus souvent **excédentaire de 15 %**, avec de nombreux records, notamment sur la moitié nord du pays (Rennes +18%, Bourges +17%, Colmar +24%).
- Une année sèche mais régulièrement chaude également avec de nombreuses vagues de chaleur ; tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril.



Il en est résulté **un été 2022 classé Extrême** par Météo France.

Trois vagues de chaleur ont concerné la France l'été 2022, la première dès le mois de juin. De nombreux records de chaleur ont été battus. On a par exemple mesuré les 40 °C les plus précoces jamais relevés, avec plus de 40 °C à Saint-Jean-de-Minervois (34) le 16 juin. Jamais auparavant une telle chaleur n'avait duré aussi longtemps et démarré si tôt dans la saison en France continental ayant établi quelques records :

- **33 jours** de canicule au niveau national.
- Canicule **la plus précoce** (depuis le 15 juin) et la plus longue jamais enregistrée
- **+2,3 degrés** au-dessus de la normale (période 1990-2020), juste derrière celle de 2003 (+2,7 degrés).
- **87 records de températures** battus cette année en France ; 43° à Arcachon, 39,9° au Touquet en juillet !!!
- Sécheresse et feux de forêt : **62 000 hectares brûlés** contre 8 500 habituellement, avec des feux en Bretagne (Brocéliande)
- des pertes agricoles inquiétantes : -20% pour le maïs et la pomme de terre
- Dans le même temps, les orages sont plus intenses avec des phénomènes climatiques exceptionnels : 5 morts en Corse le 18 août avec des dommages importants sur les infrastructures...

Vers 2050 les projections indiquent que 1 été sur 2 pourrait ressembler à celui de 2022...

Annexe - infographie Météo France

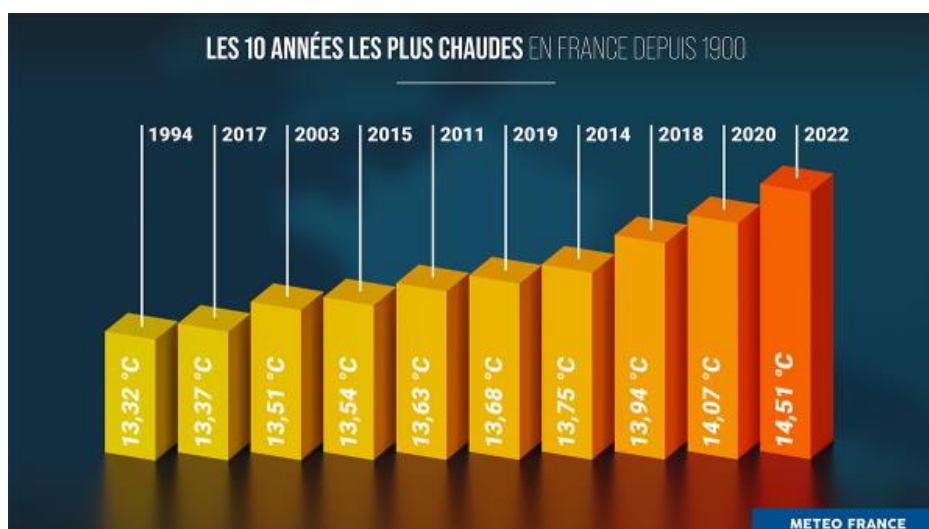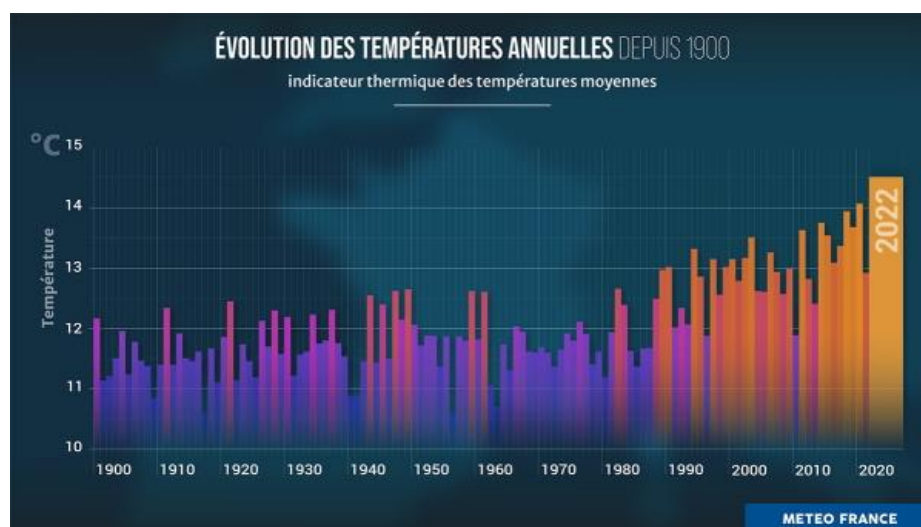

6.13 Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d'assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d'autorisation de déversement :

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables.

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001:

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc.). Il est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).

Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P 254.3] :

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité réglementaire des rejets :

Il s'agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté préfectoral).

DBO5 :

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

DCO :

Demande chimique en oxygène. La DCO est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de

6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :

Il s'agit d'une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- ✓ le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- ✓ et l'existence d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 110 points pour les services n'exerçant pas la mission de collecte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution...)).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS.

MES :

Matières en suspension. Les MES sont l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation du) [D201.0] :

Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement. Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2] :

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [D203.0] :

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

Station d'épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP).

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] :

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

Cet indicateur évalue le pourcentage d'installations d'assainissement non collectif conformes, après contrôle, à la réglementation sur l'ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L'indicateur traduit la proportion d'installations d'assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à réaliser. Il s'agit du ratio correspondant à la somme du nombre d'installations neuves ou à réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d'installations existantes qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement rapportée au nombre total d'installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'utilisateur ne sont pas pris en compte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d'impayés [P257.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)

Ressourcer le monde

Veolia

30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers

www.veolia.com