



RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

Communauté d'Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
pour ancien Syndicat Intercommunal Adour Alaric

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées.

REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel	Objectif
 ENGAGEMENT	Identifier rapidement nos engagements clés
 FOCUS	Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants
 RESPONSABILITÉ	Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et sociétale

Gestion du document	Auteur	Date
Validation	Direction du Territoire	22/05/2023
Rédaction	Direction des Opérations	26/04/2023

Avant-propos



Veolia – Rapport annuel du délégataire 2022

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le **Rapport Annuel du Délégataire** de votre service de l'assainissement de l'année 2022. A travers ses différentes composantes techniques, économiques et environnementales, vous pourrez ainsi apprécier la performance de votre service.

2022 a été une année singulière, marquée par le déclenchement de plusieurs crises majeures bouleversant durablement le cours de nos activités et de nos ressources.

L'actualité géopolitique et notamment la guerre en Ukraine nous a rappelé la fragilité de nos systèmes énergétiques, amplifiée par un contexte fortement inflationniste à travers les tensions sur l'approvisionnement et les prix de fourniture de l'énergie et des matières premières.

En réponse, Veolia s'est mobilisé rapidement pour atténuer les conséquences de cette crise : mobilisation des équipes achats pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et réduire la volatilité des prix, partenariat avec le programme Ecowatt, solutions concrètes pour réduire sa consommation d'énergie ainsi que celle de ses clients, renouvellement d'appareils les plus énergivores ou la flexibilité électrique.

Afin de contribuer à la souveraineté énergétique des territoires, nous nous sommes fixés comme objectif de rendre autonomes en énergie d'ici 5 ans les services que nous gérons grâce notamment à la généralisation de la **production de biogaz** à travers la méthanisation des boues des stations d'épuration que nous opérons ou l'installation de **panneaux photovoltaïques**.

Plus encore que la crise énergétique, l'année 2022 a été marquée par une des sécheresses les plus prononcées depuis 1959, inédite par sa durée et sa précocité, ayant pour effets un fort accroissement des feux de forêt et une tension encore jamais rencontrée sur la ressource en eau impactant l'ensemble des usages de l'eau: domestique, industrie, tourisme, agriculture, avec à la clef une pression supplémentaire sur la biodiversité.

Ces manifestations du dérèglement climatique vont se répéter et s'amplifier dans les prochaines décennies. C'est pourquoi nous souhaitons accompagner plus encore nos clients dans l'adaptation aux effets du changement climatique afin d'anticiper les crises hydriques futures et réduire les risques opérationnels.

Disposer de solutions de plus en plus efficaces pour lutter contre les fuites et les gaspillages mais aussi pour promouvoir la sobriété auprès des différents consommateurs est une priorité pour nous. Nous nous sommes également mobilisés aux côtés de nos clients pour la protection de la ressource en développant, par exemple, des solutions de **réutilisation des eaux usées** grâce à un plan d'équipement de 100 stations d'épurations à horizon 2024, ce qui représentera une économie d'environ 3 millions de m3 d'eau potable, soit l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'une ville de 180 000 habitants.

Au regard de l'urgence climatique, nous souhaitons plus que jamais **construire avec vous l'avenir de l'eau** et faire face aux enjeux de raréfaction des ressources, d'énergie et de pollution, afin d'assurer un développement durable et harmonieux de **votre territoire**.

Les femmes et les hommes de l'activité Eau France, représentés par notre directeur de Territoire, seront à vos côtés pour vous permettre de répondre à ces défis et d'anticiper ceux à venir.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France

PRESENTATION Eau France

Contribuer au progrès humain

Notre raison d'être chez Veolia est de contribuer au progrès humain, en s'inscrivant résolument dans les Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

C'est dans cette perspective que nous nous donnons pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant notre métier de services à l'environnement.

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau d'attention et d'exigence à nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et performance environnementale.

Apporter les solutions pour faire face au bouleversement du cycle de l'eau

La France va bientôt entrer dans un rapport nouveau à l'eau. Les experts estiment en effet que d'ici 25 ans, le débit moyen de nos cours d'eau diminuera de 10 à 40% ; et le niveau des nappes phréatiques de 10 à 25%.

Les événements climatiques vont s'intensifier, faisant toujours plus pression sur l'accès à la ressource et sur l'activité humaine. Cela se traduira par des crises sanitaires et environnementales de plus en plus fréquentes : rejets non maîtrisés dans le milieu, pollutions, micropolluants, dégradation de la biodiversité...

Chez Veolia Eau France, notre mission est de prendre soin de l'Eau de sa source à sa restitution à la nature, pour assurer le bien-être des femmes et des hommes.

Pour préserver la ressource, nous mobilisons le meilleur de nos expertises, nous déployons des outils de pilotage dynamiques et des réseaux intelligents Hubgrade qui assurent un usage mesuré et maîtrisé de l'Eau.

Pour lutter contre le changement climatique, nous accompagnons nos clients dans le déploiement de solutions de valorisation du cycle de l'eau.

Nous favorisons aussi toutes les solutions permettant de récupérer l'énergie pour accompagner la Transformation écologique des territoires, par la production de biogaz, les calories dans les réseaux d'assainissement et le photovoltaïque.

Pour permettre l'émergence d'une économie circulaire, nous recyclons les eaux usées traitées pour l'irrigation agricole, pour les usages industriels et demain pour la consommation de tous ?

Pour protéger chacun, face à l'accroissement des menaces, notre ambition est d'assurer un service toujours plus sûr par le développement d'outils numériques de supervision, de gestion de crise ou de cyber sécurisation avancée.

Pour réussir à relever ces défis, nous devons faire émerger les projets adaptés à chaque territoire, à l'évolution des ressources locales et des usages, en réunissant et mobilisant l'ensemble des parties prenantes. C'est notre engagement, aux côtés des usagers du services de l'eau et des décideurs politiques.

Aujourd'hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec notre feuille stratégique « Impact Eau France » à faire de l'eau un accélérateur de la transformation écologique au même titre que l'énergie ou le déchet.

Ainsi, nous souhaitons être l'acteur de référence du cycle de l'eau en France, avec et au service des collectivités publiques.



Veolia, premier opérateur de service d'eau et d'assainissement attesté « **Relation Client 100% France** »

Attestation délivrée par l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et l'Association Pro France.

L'activité Eau de Veolia en France, en quelques chiffres, c'est :

- **25,5** millions de personnes desservies en eau potable
- **2000** usines de dépollution des eaux usées gérées
- **6,9** millions de clients abonnés
- **17,3** millions d'habitants raccordés en assainissement
- **1,7** milliard de m³ d'eau potable distribués
- **1,3** milliard de m³ d'eaux usées collectées et dépolluées
- **2051** usines de production d'eau potable gérées
- **103** GWh d'énergie renouvelables produite
- **600** kt d'empreinte équivalent CO₂

Offres innovantes VEOLIA

Acteur majeur des services environnementaux Veolia poursuit une politique d'innovation qui lui permet de développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.

REUT BOX REUT BOX, la solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique liés au dérèglement climatique.



DIABOLO DIABOLO®, Choisir le charbon actif en toute confiance.



TÉLÉO : TÉLÉO Alarmes constitue la tour de contrôle du télérelevé.



L'ensemble des ces 3 solutions vous sont présentées et détaillées en Annexe « Offres innovantes Veolia ».

Sommaire

1.	L'ESSENTIEL DE L'ANNÉE.....	8
1.1	Un dispositif à votre service.....	9
1.2	Présentation du contrat	12
1.3	Les chiffres clés.....	13
1.4	L'essentiel de l'année 2022.....	14
1.5	Les indicateurs réglementaires 2022.....	21
1.6	Autres chiffres clés de l'année 2022	22
1.7	Le prix du service public de l'assainissement.....	24
2.	LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION.....	25
2.1	Les consommateurs et l'assiette de la redevance	26
2.2	La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous.....	27
2.3	Données économiques.....	29
3.	LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE.....	31
3.1	L'inventaire des installations	32
3.2	L'inventaire des réseaux.....	33
3.3	Les indicateurs de suivi du patrimoine	35
3.4	Gestion du patrimoine.....	36
4.	LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE	39
4.1	La maintenance du patrimoine	40
4.2	L'efficacité de la collecte	44
4.3	L'efficacité du traitement	48
4.4	L'efficacité environnementale	59
5.	RAPPORT FINANCIER DU SERVICE	60
5.1	Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE).....	61
5.2	Situation des biens	64
5.3	Les investissements et le renouvellement	64
5.4	Les engagements à incidence financière	68
6.	ANNEXES.....	71
6.1	La facture 120 m ³	72
6.2	Les données consommateurs par commune	74
6.3	Le synoptique du réseau.....	75
6.4	Le bilan qualité par usine	76
6.5	Le bilan énergétique du patrimoine	82
6.6	Annexes financières.....	83
6.7	Reconnaissance et certification de service	92
6.8	Actualité réglementaire 2022.....	95
6.9	Inventaire du patrimoine.....	100
6.10	Attestations d'assurances	116
6.11	Offres innovantes VEOLIA.....	122
6.12	Actualité climatique 2022 en France	125
6.13	Glossaire	127

1.

L'ESSENTIEL DE
L'ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s'engage à vous fournir, en toute transparence, l'ensemble des informations relatives à votre service d'assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l'année écoulée et les chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la collecte et à la dépollution des eaux usées, au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.).

1.1 Un dispositif à votre service

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

VEOLIA Eau
ZAC du parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle
65 420 IBOS

Parc d'Activité Dominique Soulé
(Bât 14) – 33 Avenue Général Leclerc –
65203 BAGNERE DE BIGORRE



Les points d'accueil clientèle, basés sur les départements des Hautes Pyrénées, des Pyrénées Atlantiques et du Gers, sont :

- ✓ ZAC du Parc des Pyrénées, Rue du Néouvielle - **Ibos**
- ✓ 33 avenue du Général Leclerc - **Bagnères de Bigorre**
- ✓ 32 Place des Pyrénées - **Maubourguet**
- ✓ 14 rue Roger Salengro – **Auch**

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER



www.eau.veolia.fr

Pour toutes vos démarches en ligne



Service pour les sourds ou malentendants

accessible depuis notre site internet



05 61 80 09 02

Du lundi au vendredi : 8h – 19h

Samedi : 9h – 12h

Urgences techniques 7j/7 et 24h/24



Nos Apps

disponibles sur iOS et Android



Veolia Eau

TSA 40118

37911 Tours Cedex 9



NOTRE ÉQUIPE

SERVICE TLP PYRÉNÉES



MATHIEU ADNOT

Manager de
Service

mathieu.adnot@veolia.com



GUY BAYLE

Responsable
d'Exploitation

06 08 04 98 50
guy.bayle@veolia.com



DANIEL HOURCASTAGNOU

Responsable
d'Equipe Adour-Béarn

06 14 32 57 09
daniel.hourcastagnou@veolia.com



PATRICK SOUBIES

Responsable d'Equipe
TLP Bigorre Eau

06 03 31 35 41
patrick.soubies@veolia.com



JÉRÉMY LASSALLE

Responsable d'Equipe TLP
Bigorre Assainissement

06 27 33 28 01
jeremy.lassalle@veolia.com



PHILIPPE BERNAT

Directeur de
territoire

06 12 43 92 97
philippe.bernat@veolia.com



PHILIPPE DOBIAS

Directeur
Opérations

06 20 64 60 12
philippe.dobias@veolia.com



LIONEL KREITZER

Responsable
Consommateurs

06 26 91 69 00
lionel.kreitzer@veolia.com

Territoire Pyrénées Gascogne

ZAC Parc des Pyrénées
rue du Néouvielle
65420 IBOS

Région Sud Ouest

22, avenue Marcel Dassault
BP 25873
31506 TOULOUSE Cedex 5

Service TLP

ZAC Parc des Pyrénées
rue du Néouvielle
65420 IBOS

Contact consommateurs

05 61 80 09 02
eau.veolia.fr

1.2 Présentation du contrat

Données clés

✓ Déléataire	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
✓ Périmètre du service	AUREILHAN, BARBAZAN DEBAT, SEMEAC, SOUES, TARBES
✓ Numéro du contrat	I8791
✓ Nature du contrat	Affermage
✓ Date de début du contrat	01/01/2014
✓ Date de fin du contrat	31/12/2023
✓ Les engagements vis-à-vis des tiers	

En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements d'échanges d'effluents (réception ou déversement) avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
réception effluent	COMMUNE D'ALLIER	CSD Commune d'Allier
réception effluent	COMMUNE D'ORLEIX	CSD Commune d'Orleix
réception effluent	COMMUNE DE TARBES	Réception d'effluents de Tarbes

✓ Liste des avenants

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
4	18/10/2022	Substitution d'indice
3	21/01/2022	Retrait de la compostière du périmètre d'exploitation, Intégrations d'ouvrages (3 postes), mise à jour de l'inventaire et du programme prévisionnel du renouvellement, Impact sur la Garantie Renouvellement Accidentel, Nouvelles conditions de rémunération du délégataire.
2	01/01/2020	La nouvelle station d'épuration de PIETAT est intégrée au périmètre de l'affermage. L'ancien ouvrage est retiré du périmètre d'affermage.
1	01/09/2016	Inventaire des biens de la Collectivité, la chargeuse est retirée de l'inventaire, répartition du renouvellement et de l'entretien, intégration progressive des branchements au SIG, modification du curage des réseaux pluviaux, modalités de facturation et d'indexation, liste des annexes. RS et Substitution d'indices

1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés



20 411

Nombre d'habitants
desservis



9 031

Nombre d'abonnés
(clients)



2

Nombre d'installations de
dépollution



45 290

Capacité de dépollution
(EH)



183

Longueur de réseau
de collecte (km)



1 337 086

Volume traité
(m³)

1.4 L'essentiel de l'année 2022

1.4.1 Une année de sécheresse

Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022 en France

L'année 2022 **est la plus chaude** que la France métropolitaine ait jamais mesurée, loin devant 2020 qui détenait le record. Ponctuée d'extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France, selon Météo France.



En effet, **8 des 10 années les plus chaudes** depuis le début du XXe siècle **sont postérieures à 2010**.

Une année 2022 marquée par une période de sécheresse d'une précocité, longévité et intensité exceptionnelle !

L'année 2022 a également été **exceptionnellement sèche**, marquée par un déficit pluviométrique record de 25 %.

2022 se classe au **2e rang des années les moins arrosées** (depuis le début des mesures en 1959 - données météo France).

Annexe - infographie Météo France

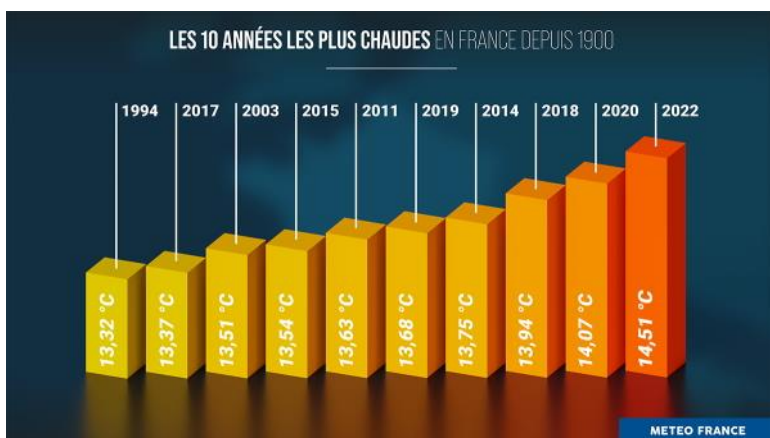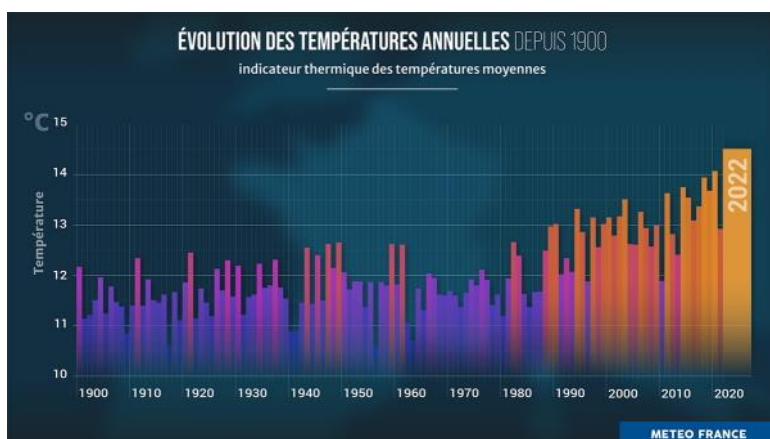

Le **Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022** en France détaillé vous sont présentés et détaillés en Annexe « Actualité climatique 2022 en France ».


1.4.2 Principaux faits marquants de l'année

Usine de dépollution d'Aureilhan :

- ✓ Tous les bilans d'auto surveillance de la STEP d'Aureilhan sont conformes à l'arrêté préfectoral et aux directives européennes. Les rendements sont toujours excellents.
- ✓ Les volumes déversés au niveau des déversoirs ($> 120\text{kg DBO}_5/\text{j}$) en réseau ont diminué par rapport à 2021 et représentent 0,97% du volume collecté à la station.
- ✓ Du 19 au 21 septembre, les 2 dégraisseurs déssableurs ont été vidangés et curés à blanc pour désobstruer l'aspiration des deux pompes à sables.



- ✓ Une équipe de plongeurs est intervenue le 13 octobre pour sortir les agitateurs des bassins d'aération 1 et 2.

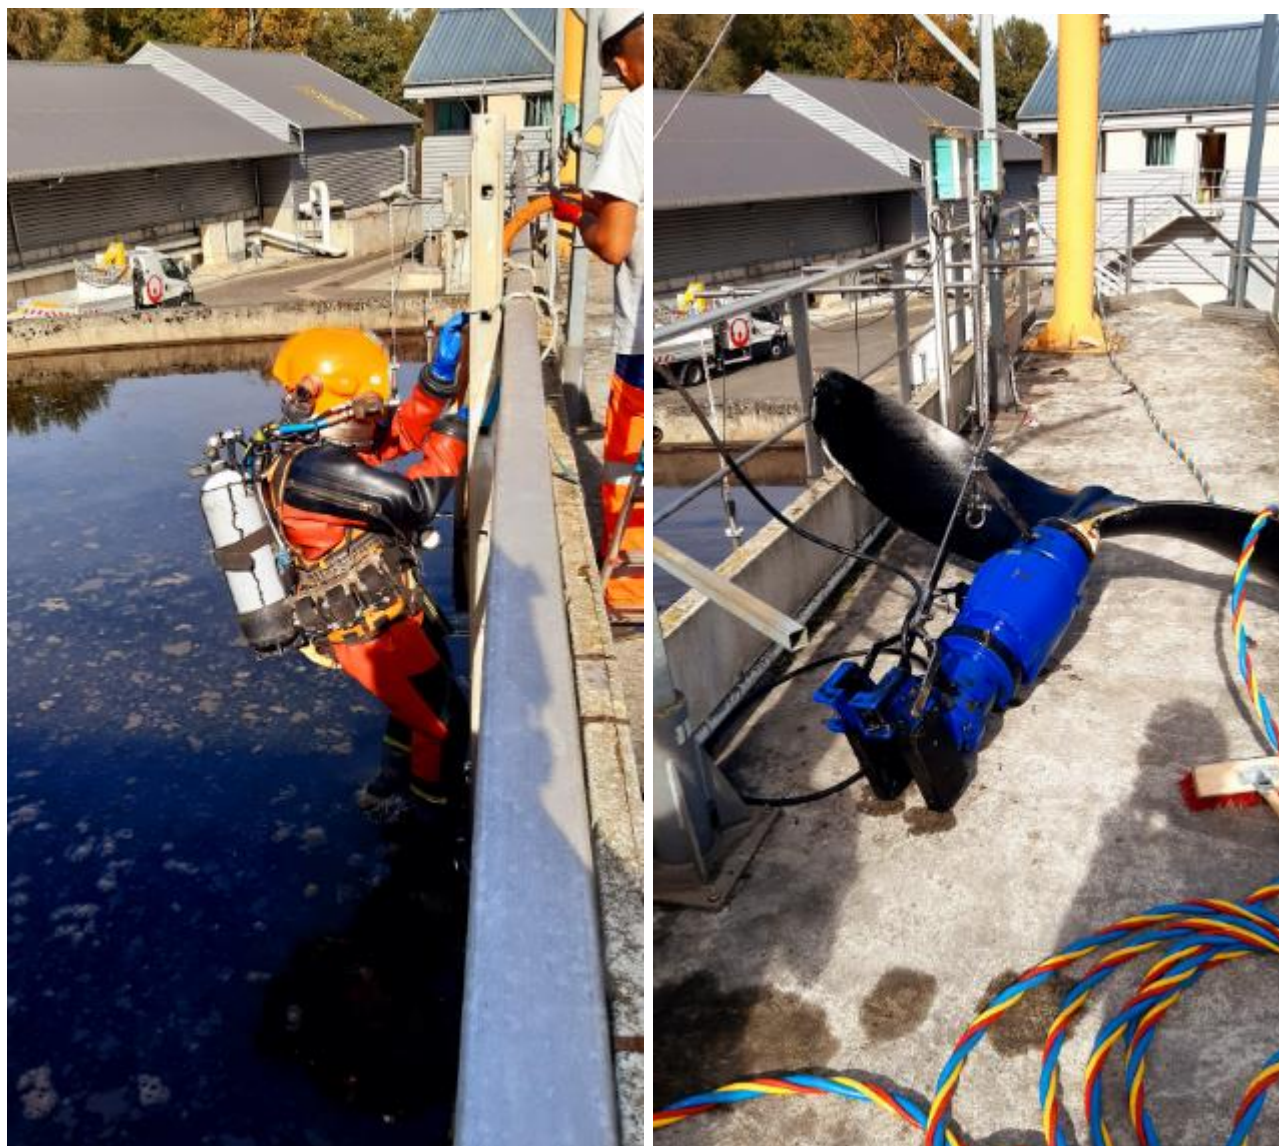

- ✓ L'évacuation du compost de la station a été effectuée en fin d'année 2022, à partir du 20 décembre.



- ✓ L'alimentation électrique a été coupée sur la station d'Aureilhan le 2 septembre 2022, suite à une casse du câble HTA en amont des cellules du transformateur Haute Tension. Le groupe électrogène présent sur site a pris le relais du vendredi 14h au samedi après réparation. La fermeture de la fouille balisée a été réalisée le 14 septembre.



Réseau de Collecte :

- ✓ Renouvellement des 2 pompes sur le poste de Las Gravette



- ✓ Un branchement a été renouvelé Rue du XI Novembre à Aureilhan le 13 avril, suite à des travaux réalisés par RTE ; une casse avait été repérée par un passage caméra.



- ✓ Une deuxième casse sur un collecteur Rue du XI Novembre à Barbazan-Débat a été provoquée suite à des travaux d'une entreprise posant de la fibre et des réseaux Télécom.



- ✓ Renouvellement d'un branchement au 12 Rue Honoré Laporte à Soues suite à une casse d'Adour Coteaux.
- ✓ Réparation de 5 casses réseaux, Rue du 11 Novembre à Aureilhan, identifiées suite au passage caméra et à la demande de la collectivité
- ✓ Réparation de 1 casse réseaux, Rue Bellevue à Séméac, identifiée suite au passage caméra et à la demande de la collectivité
- ✓ Renouvellement d'un branchement au 18 Rue de l'Orée à Tarbes, raccordement sur le séparatif
- ✓ La CATLP a entrepris les études suivantes :
Elaboration d'un plan pluriannuel d'investissement de travaux sur les réseaux (2020 – 2024)

1.4.3 Propositions d'amélioration

- ✓ En continuant la politique de renouvellement de son réseau, nous proposons à la collectivité de passer en priorité les canalisations des quartiers dont les réseaux sont de types unitaires (exemple : lotissements St Jean et Castors à Aureilhan, St Pierre à Soues). Au vu des passages caméra, il apparaît une dégradation importante des revêtements intérieurs des canalisations, générant une rugosité importante et un frein au bon écoulement des eaux usées, ainsi qu'une dégradation des caractéristiques mécaniques de ces réseaux. Nous suggérons à la collectivité le renouvellement de ces réseaux anciens.
- ✓ Poursuivre les investigations sur la recherche d'eaux parasites sur le réseau d'alimentation de la station de traitement de Piétat.

- ✓ La mise en conformité machines des équipements nécessite :
 - La protection de 24 équipements par des protections mécaniques
 - La protection de 66 équipements par dispositif d'arrêt d'urgence
- ✓ Effectuer un levé topographique (X, Y, Z) des réseaux pour recalculer le SIG et améliorer la connaissance du patrimoine. Les communes du Syndicat sont toutes classées en zone urbaine, le repérage de l'ensemble des réseaux en haute précision (classe A) est une obligation qui doit être mise en œuvre avant le 1^{er} janvier 2026.
- ✓ La Collectivité doit présenter avant fin 2021 son bilan annuel de diagnostic permanent au service de Police de l'Eau.
- ✓ Installer un dispositif de comptage sur le forage de la station d'Aureilhan pour les besoins du service ; à noter qu'en 2023 Veolia procède à la mise en place d'une REUT-Box pour réduire les prélèvements sur la ressource et y substituer un recyclage des eaux usées épurées.
- ✓ Prévoir la mise en place d'une télégestion sur le poste Saint-Frai (un changement de l'armoire électrique sera à prévoir) et d'un pilotage par une sonde de niveau (plus fiable qu'un fonctionnement par poire), le poste est sensible aux odeurs, des riverains sont présents à proximité.
- ✓ Prévoir une pompe en secours à demeure sur le poste Acacia (stockage longue durée, en caisse), pour sécuriser le fonctionnement de ce PR qui est sensible en cas de pluie (il n'y a qu'une seule pompe en place).

1.4.4 Evolutions réglementaires

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

- Les crises en cascades : pénurie et flambée des prix des matières premières et de l'énergie.
- Délestage de la consommation de gaz naturel et d'électricité
- Résilience des territoires et des réseaux
- Verdissement de la commande publique
- Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS)
- Retour au sol des boues : la fin de l'obligation d'hygiéniser en période de pandémie
- Retour au sol des boues : une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à prévoir dès maintenant
- Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) : le principe de réduction des émissions à la source est maintenu !
- Réutilisation des eaux usées traitées : des possibilités d'usages élargies !
- Projet de révision de la Directive Eaux résiduaires Urbaines : de nouveaux défis à relever
- Fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) et du support filaire cuivre

L'ensemble de ces évolutions réglementaires vous sont présentées et détaillées au chapitre 6 « Actualité réglementaire 2022 ».

1.5 Les indicateurs réglementaires 2022

Service public de l'assainissement collectif

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
[D201.0]	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Collectivité (2)	20 299	20 411
[D202.0]	Nombre d'autorisations de déversement	Collectivité (2)	23	23
[D203.0]	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	Délégataire	213,8 t MS	257,8 t MS
[D204.0]	Prix du service de l'assainissement seul au m ³ TTC	Délégataire	2,09 €/m ³	2,13 €/m ³
INDICATEURS DE PERFORMANCE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	A la charge de la Collectivité	
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité et Délégataire (2)		30
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents (*)	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (2)	A la charge de la Police de l'eau	
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	100 %	100 %
[P207.0]	Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	21	9
[P207.0]	Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	906	0
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Délégataire	0,00 u/1000 habitants	0,00 u/1000 habitants
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Délégataire	3,17 u/100 km	3,16 u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	A la charge de la Collectivité	
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Délégataire	100 %	100 %
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	A la charge de la Collectivité	
[P256.2]	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Collectivité	A la charge de la collectivité	
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	Délégataire	3,76 %	2,98 %
[P258.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0,00 u/1000 abonnés	0,00 u/1000 abonnés

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 21 juillet 2015

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

(*) A ce jour, cet indicateur n'est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSP

1.6 Autres chiffres clés de l'année 2022

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE OPERATIONNELLE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)	Délégataire	100,0 %	100,0 %
LA GESTION DU PATRIMOINE		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires	Délégataire	6 753	6 753
	Nombre de branchements eaux pluviales	Délégataire	173	173
	Nombre de branchements neufs	Délégataire	A la charge de la Collectivité	
VP.077	Linéaire du réseau de collecte	Collectivité (2)	157 799 ml	158 159 ml
	Nombre de postes de relèvement	Délégataire	7	7
	Nombre d'usines de dépollution	Délégataire	2	2
	Capacité de dépollution en équivalent-habitants	Délégataire	45 290 EH	45 290 EH
COLLECTE DES EAUX USEES		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de désobstructions sur réseau	Délégataire	65	58
	Longueur de canalisation curée en préventif	Délégataire	22 544 ml	22 640 ml
LA DE POLLUTION		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Volume arrivant (collecté)	Délégataire	1 341 572 m ³	1 155 565 m ³
VP.176	Charge moyenne annuelle entrante en DBO5	Délégataire	704 kg/j	749 kg/j
	Charge moyenne annuelle entrante en EH	Délégataire	11 733 EH	12 479 EH
	Volume traité	Délégataire	1 589 859 m ³	1 337 086 m ³
L'EVACUATION DES SOUS-PRODUITS		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Masse de refus de dégrillage évacués	Délégataire	24,6 t	2,8 t
	Masse de sables évacués	Délégataire	34,0 t	21,0 t
	Volume de graisses évacuées	Délégataire	29,7 m ³	0,5 m ³
LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION		PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
	Nombre de communes desservies	Délégataire	5	5
VP.056	Nombre total d'abonnés (clients)	Délégataire	8 994	9 031
	- Nombre d'abonnés du service	Délégataire	8 991	9 028
	- Nombre d'autres services (réception d'effluent)	Délégataire	3	3
VP.068	Assiette totale de la redevance	Délégataire	869 892 m ³	966 977 m ³
	- Assiette de la redevance des abonnés du service	Délégataire	809 291 m ³	891 164 m ³
	- Assiette de la redevance « autres services » (réception d'effluent)	Délégataire	60 601 m ³	75 813 m ³

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES A L'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs	Délégataire	Mesure statistique d'entreprise	Mesure statistique d'entreprise
Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Délégataire	77 %	81 %
Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Délégataire	Non	Non
Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement « Eau »	Délégataire	Oui	Oui
LES CERTIFICATS	PRODUCTEUR	VALEUR 2021	VALEUR 2022
Certifications ISO 9001, 14001, 50001	Délégataire	En vigueur	En vigueur
Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité	Délégataire	Oui	Oui

1.7 Le prix du service public de l'assainissement


LA FACTURE 120 M³

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m³ représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de AUREILHAN l'évolution du prix du service d'assainissement par m³ [D102.0] et pour 120 m³, au 1^{er} janvier est la suivante :

AUREILHAN Prix du service de l'assainissement collectif	Volume	Prix Au 01/01/2023	Montant Au 01/01/2022	Montant Au 01/01/2023	N/N-1
Part délégataire			78,76	83,24	5,69%
Abonnement			18,48	19,54	5,74%
Consommation	120	0,5308	60,28	63,70	5,67%
Part communale			39,60	39,60	0,00%
Abonnement			39,60	39,60	0,00%
Part syndicale			79,18	79,18	0,00%
Consommation	120	0,6598	79,18	79,18	0,00%
Organismes publics			30,00	30,00	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
Total € HT			227,54	232,02	1,97%
TVA			22,75	23,20	1,98%
Total TTC			250,29	255,22	1,97%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			2,09	2,13	1,91%

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m³ pour la commune de AUREILHAN

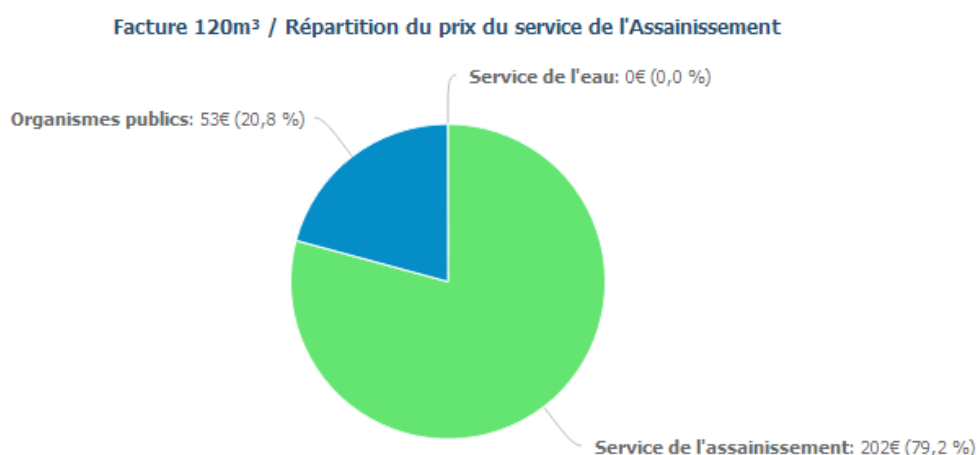

Les factures type sont présentées en annexe.

2.

LES
CONSOmmATEURS
ET LEUR
CONSOmmATION




Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux qui guident l'ensemble de sa relation aux consommateurs des services d'eau et d'assainissement, dans toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service, impayés, aides financières).

2.1 Les consommateurs et l'assiette de la redevance

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	9 100	9 136	8 959	8 994	9 031	0,4%
Abonnés sur le périmètre du service	8 827	8 863	8 956	8 991	9 028	0,4%
Autres services (réception d'effluent)	273	273	3	3	3	0,0%
Assiette de la redevance (m3)	942 628	833 402	948 817	869 892	966 977	11,2%
Effluent collecté sur le périmètre du service	864 809	755 202	875 817	809 291	891 164	10,1%
Autres services (réception d'effluent)	77 819	78 200	73 000	60 601	75 813	25,1%

Evolution comparative du nombre d'abonnés et de l'assiette de redevance

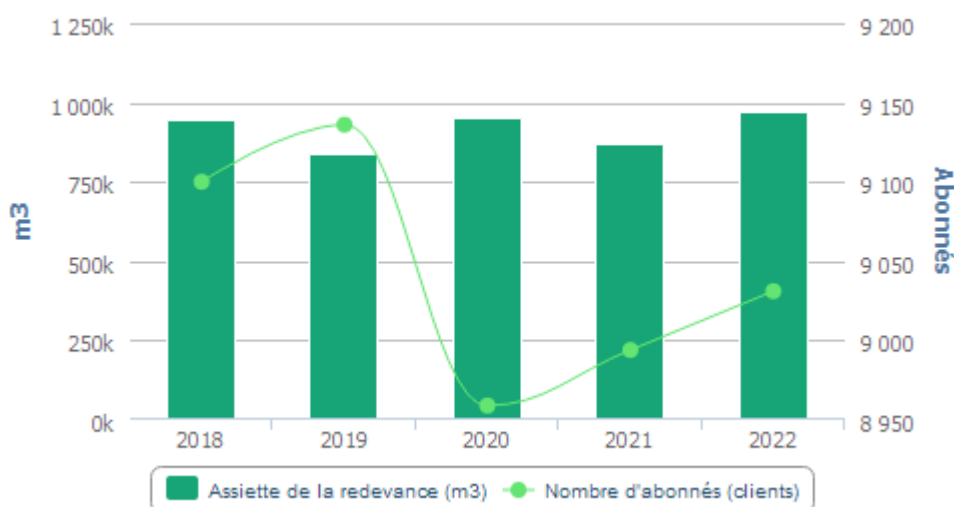

Le volume de la redevance correspondant à la réception d'effluents en provenance d'autres services se détaille de la façon suivante :

	2018	2019	2020	2021	2022
Assiette de la redevance réception d'effluent autres services (m3)	77 819	78 200	73 000	60 601	75 813
Réception d'effluents Commune d'Allier	16 236	16 500	16 500	18 370	17 002
Réception d'effluents Commune d'Orleix	25 618	25 700	18 500	18 131	23 300
Réception d'effluents Commune de Tarbes	35 965	36 000	38 000	24 100	35 511

→ *Les principaux indicateurs de la relation consommateurs*

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre annuel de demandes d'abonnement	385	508	655	489	352	-28,0%
Taux de mutation	4,4 %	5,8 %	7,4 %	5,5 %	3,9 %	-29,1%

2.2 La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous

Veolia s'engage à prendre autant soin des consommateurs des services d'eau et d'assainissement qui lui sont confiés que de la qualité de l'eau qu'elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu'ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu'ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service.



L'engagement de Veolia en faveur de ce service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".

Délivrée par l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et l'Association Origine France Garantie, elle certifie que toutes les équipes relations consommateurs des activités eau et assainissement de Veolia sont basées sur le territoire français, et bénéficient d'un contrat de travail en droit français. Elle est précédée d'un audit initial de l'AFNOR.

Cette certification garantit que :

- 100 % des 11 Centres de Relation Client sont implantés en France ;
- 100 % des 1500 collaborateurs et conseillers clientèle impliqués dans cette relation bénéficient de contrats de droit français ;
- 100 % des consommateurs de services publics d'eau et d'assainissement, dont la relation usagers est confiée à Veolia bénéficient d'une proximité et d'une qualité "made in France »

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire, de ce qu'ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations :

- ✓ la qualité de l'eau
- ✓ la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d'appel, par ceux de l'accueil de proximité...
- ✓ la qualité de l'information adressée aux abonnés

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant d'interviews par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à répondre à un questionnaire). Cette évolution permet d'interroger un plus grand nombre de consommateurs par an et de disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons plus robustes.

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de satisfaction relevés. En effet, comme le confirme l'institut Ipsos, en charge de ces enquêtes, un écart d'une dizaine de points à la baisse est couramment observé lorsque l'on passe de l'interview téléphonique à l'e-mail. Deux causes cumulatives peuvent l'expliquer :

- ✓ Répondre à une sollicitation d'enquête par e-mail est une action volontaire et les consommateurs insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes
- ✓ Dans le cadre d'une enquête téléphonique, inconsciemment, les interviewés associent l'enquêteur avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et donnent des notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne.

Des indicateurs de performance permettent aussi d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Satisfaction globale	82	87	90	77	81	+4
La continuité de service	92	94	95	93	94	+1
Le niveau de prix facturé	55	60	66	53	61	+8
La qualité du service client offert aux abonnés	75	80	86	75	74	-1
Le traitement des nouveaux abonnements	83	88	92	80	77	-3
L'information délivrée aux abonnés	68	71	74	71	71	0

Composition de votre eau !



Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une cause potentielle d'insatisfaction. Sur le site internet ou sur simple appel chaque consommateur, qu'il soit abonné au service ou habite en logement collectif sans abonnement direct peut demander la composition de son eau.



→ Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs des services publics d'eau et d'assainissement qui lui sont confiés au cœur de son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le service : nous leur devons chaque jour une eau potable distribuée à domicile, l'assainissement de leurs eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille.

- #1 Qualité** : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ».
- #2 Intervention** : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »
- #3 Budget** : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d'eau »
- #4 Services** : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »
- #5 Conseil** : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »

2.3 Données économiques

→ Le taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente [P257.0]

Le taux d'impayés est calculé au 31/12 de l'année 2022 sur les factures émises au titre de l'année précédente. Le taux d'impayés correspond aux retards de paiement.

C'est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d'impayés témoigne d'une dégradation du recouvrement des factures d'assainissement. Une telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes sur créances irrécouvrables.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux d'impayés	3,55 %	3,63 %	3,93 %	3,76 %	2,98 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	51 552	55 090	60 159	54 172	57 578
Montant facturé N - 1 en € TTC	1 450 420	1 516 925	1 530 925	1 442 024	1 931 459

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d'eau dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d'eau ont interdiction de recourir aux coupures d'eau en cas d'impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de l'ensemble des acteurs (délégataires, collectivités...).

→ Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P207.0]

L'accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d'eau est une priorité pour votre collectivité et pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s'articulent autour de trois axes fondamentaux :

- ✓ Urgence : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) sont proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.
- ✓ Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées.
- ✓ Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2022, le montant des abandons de créance s'élevait à 0 €.

Le nombre de demandes d'abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci-après :

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social	7	13	8	21	9
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€)	299,00	454,00	415,00	906,00	0,00
Assiette totale (m3)	942 628	833 402	948 817	869 892	966 977

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret **[P 207.0]**, en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par l'assiette de la redevance.


→ *Les échéanciers de paiement*

Le nombre d'échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	55	58	19	53	67

3.

LE PATRIMOINE DE
VOTRE SERVICE

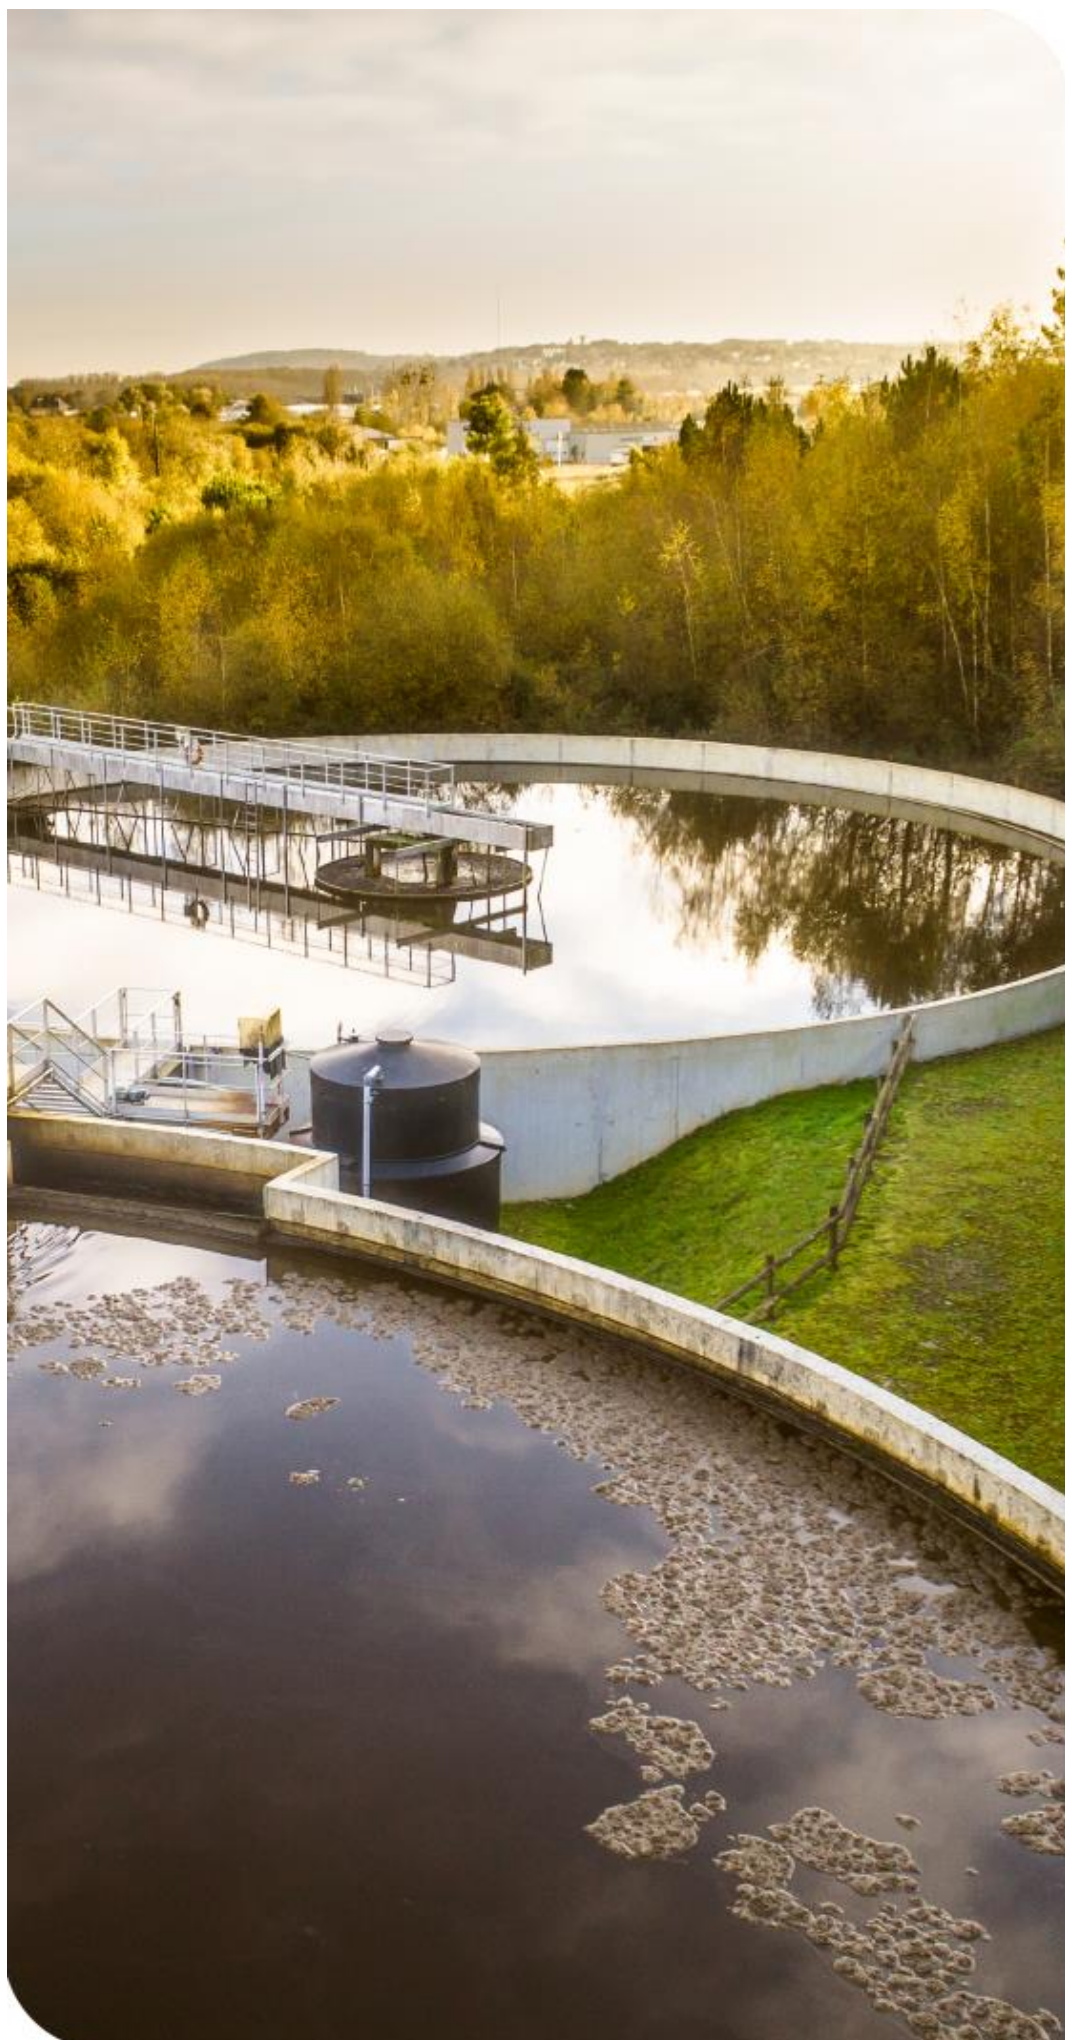

Collecter, traiter, surveiller... : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de son fonctionnement durable et d'un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette partie l'inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l'année écoulée. Au-delà, la prise en compte du patrimoine naturel sur les sites (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers.

3.1 L'inventaire des installations

Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement associés au contrat.

Usines de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)
STEP AUREILHAN	2 700	45 000	7 600
STEP PIETAT (NOUVELLE)	18	290	60
Capacité totale :	2 718	45 290	7 660

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Postes de refoulement / relèvement	Trop plein	Débit des pompes (m3/h)
PR LES ACACIAS	Non	
PR PLACE DU COURLIS	Oui	
PR SEMEAC CIRQUE DE GAVARNIE	Non	
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	Non	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	Non	
PR SOUES 8 MAI	Non	
PR ST-MARTIN	Non	

Autres installations

DO N°10 DALLAS
DO N°11 POCA
DO N°12 CHARMILLES
DO N°13 GALLEGRO
DO N°14 AUTOROUTE
DO N°15 OCEAN
DO N°16 ACACIAS
DO N°2 HOUNTANIOU
DO N°3 RAUJOL
DO N°4 AMERICAN PARK
DO N°5 TARBES VIGNEMALE
DO N°6 TARBES MONTAIGU
DO N°8 COURREOUS
DO N°9 REPUBLIQUE
DO PONT DU MARTINET

3.2 L'inventaire des réseaux

Cette section présente la liste :

- ✓ des réseaux de collecte,
- ✓ des équipements du réseau,
- ✓ des branchements.

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

→ Les canalisations, branchements et équipements

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	168,4	168,4	182,0	182,0	183,4	0,8%
Canalisations eaux usées (ml)	133 929	133 929	144 808	144 808	145 459	0,4%
<i>dont gravitaires (ml)</i>	133 761	133 761	144 719	144 719	145 375	0,5%
<i>dont refoulement (ml)</i>	168	168	89	89	84	-5,6%
Canalisations unitaires (ml)	14 309	14 309	12 991	12 991	12 700	-2,2%
<i>dont gravitaires (ml)</i>	14 309	14 309	12 991	12 991	12 700	-2,2%
Canalisations eaux pluviales (ml)	20 209	20 209	24 223	24 223	25 278	4,4%
<i>dont gravitaires (ml)</i>	20 209	20 209	24 223	24 223	25 278	4,4%
Ouvrages annexes						
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	763	763	763	763	491	-35,6%
Nombre de regards	3 182	3 182	3 182	3 182	5 021	57,8%
Nombre de déversoirs d'orage	15	15	15	15	13	-13,3%


**Communauté d'Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour
ancien Syndicat Intercommunal Adour Alaric - Assainissement
ANNEE 2022**

18791

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	0
	<=50	0
	65	0
	80	0
	100	0
	125	0
	150	0
	175	0
	200	1 953
	250	94
	300	46
	350	88
	400	0
	450	0
FORTE	>450	138
TOTAL FORTE		2 319
	indéterminé	0
	<=110	0
	125	0
	140	0
	160	0
	200	0
POLYETHYLENE - POLYPROPYLENE	>200	0
TOTAL POLYETHYLENE - POLYPROPYLENE		0
	indéterminé	0
	<=63	213
	75	0
	90	30
	110	0
	125	41
	160	4 826
	200	34 151
	250	262
	315	1 548
	400	446
PVC	>400	170
TOTAL PVC		41 687

Matériau	Diamètre en mm	Lineaire en ml
	indéterminé	0
	<=150	0
	200	0
	300	0
	>300	0
ACIER		0
TOTAL ACIER		0
	indéterminé	0
	<=150	45 542
	200	45 123
	250	6 763
	300	5 165
	350	4 284
FIBRO CIMENT - BETON	>350	20 910
TOTAL FIBRO CIMENT - BETON		127 787
	indéterminé	0
	<=200	0
	300	0
	400	0
	500	0
GRES - AUTRES	>500	0
TOTAL GRES - AUTRES		0
	indéterminé	0
	<=200	0
	300	0
	400	0
	500	0
	600	0
	800	0
	1000	0
PVC BI-ORIENTE - COMPOSITE	1200	0
TOTAL PVC BI-ORIENTE - COMPOSITE	>1200	0
INCONNU	indéterminé	3 276
	<=200	3 644
	>200	4 731
TOTAL INCONNU		11 650
TOTAL		183 442

Répartition des canalisations par matériau

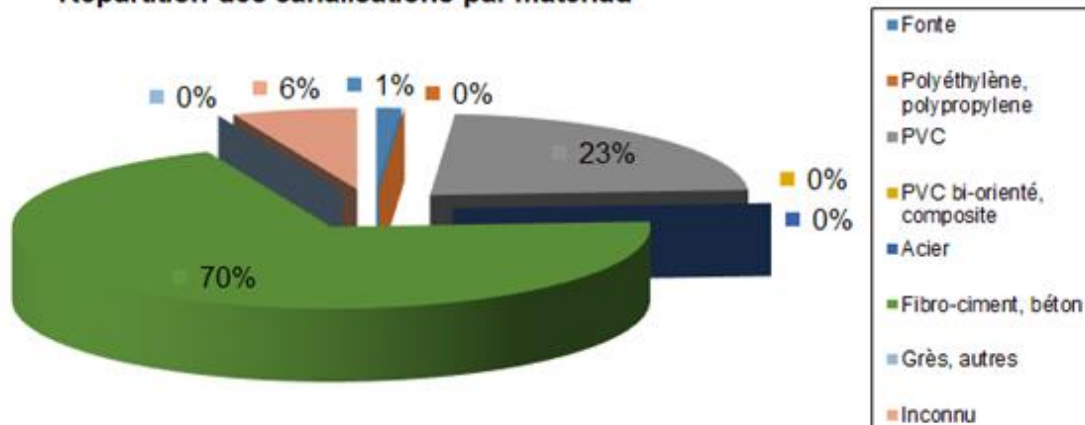

3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine

Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, bâtiments, etc. , constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d'une responsabilité partagée selon le cadre défini par le contrat une démarche de gestion durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l'intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de connaissance du patrimoine et d'un Système d'Information Géographique (SIG). L'analyse de l'ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2]

Le délégataire n'a pas à sa charge le renouvellement des canalisations au contrat. Cet indicateur sera calculé par la collectivité qui réalise les investissements des travaux de renouvellement des réseaux de collecte sur le périmètre contractuel.

A titre indicatif, pour l'année 2022, le délégataire n'a pas effectué de renouvellement de canalisation.

3.3.2 L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n'ayant pas la mission de collecte), la valeur de cet indice [P202.2] pour l'année 2022 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau			Barème	Valeur ICGPR
Code VP	Partie A : Plan des réseaux (15 points)			
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	10	
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5	
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)				
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques			Oui
VP253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.			96 %
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres			Oui
Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15	
VP255	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	0	
Total Parties A et B		45	30	
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)				
VP256	Existence information géographique précisant altimétrie canalisations	15	0	
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10	
VP258	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10	
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	0	
VP260	Localisation des autres interventions	10	10	
VP261	Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau	10	0	
VP262	Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	0	
Total:		120	30	

Ce tableau reflète les données disponibles dans le SIG.

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l'actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.

3.4 Gestion du patrimoine

3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes du service. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines...) ainsi que les équipements du réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions technologiques) complet ou partiel d'un équipement, ou d'un certain nombre d'articles d'un lot (ex : capteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d'un Programme Contractuel, d'une Garantie de Continuité de Service ou d'un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

→ *Les installations*

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN		
RELEVAGE EAU BRUTE ET PRETRAITEMENT		
GROUPE RELEVEMENT EAU BRUTE N 3	Renouvellement	Compte
TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 1		
AGITATEUR ZONE ANOXIE	Renouvellement	Cté de service
RAMPE DE DIFFUSION POREUX BASSIN 1, SS ENSEMBLE 1	Renouvellement	Compte
RAMPE DE DIFFUSION POREUX BASSIN 1, SS ENSEMBLE 2	Renouvellement	Compte
POMPE RECYCLAGE SECOURS FILE 1 ET 2	Renouvellement	Compte
TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 2		
AGITATEUR ZONE ANOXIE	Renouvellement	Cté de service
SURPRESSEUR D'AIR N 1	Rénovation	Compte
SURPRESSEUR D'AIR N 2	Rénovation	Compte
TRAITEMENT DES BOUES		
MODULE REDEX CENTRIF N°2	Renouvellement	Compte
POMPE DOSEUSE CENTRALE POLYMERE	Renouvellement	Cté de service
ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO		
MESURE DEBIT CANAL OUVERT -	Renouvellement	Compte
MESURE DE NIVEAU POSTE RELEVEMENT	Renouvellement	Compte
MESURE DE NIVEAU FOSSE A GRAISSES	Renouvellement	Compte
MESURE DE NIVEAU POSTE TOUTES EAUX	Renouvellement	Compte
MESURE DE NIVEAU FOSSE A FLOTTANTS	Renouvellement	Compte
CONTRÔLE COLMATAGE DEGRILLEURS POSTE RELEVEMENT	Renouvellement	Compte
MESURE DE REDOX AERATION FILE 1	Renouvellement	Compte
MESURE DE REDOX AERATION FILE 2	Renouvellement	Compte
MESURE OXYGENE DISSOUS	Renouvellement	Compte
DESYDRATATION		
SEPEEX D 'ALIMENTATION CENTRI	Renouvellement	Compte
AUTO SURVEILLANCE		
DEBITMETRE BOUES	Renouvellement	Compte
PR LAS GRAVETTES		
POMPE SUBMERSIBLE N1	Renouvellement	Cté de service
POMPE SUBMERSIBLE N2	Renouvellement	Cté de service
ACESOIRES DE RESEAU		
10 CAPTEURS ENREGISTREURS RESEAU IJINUS	Renouvellement	Cté de service

→ *Les réseaux et branchements*

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
Réseau (lot)		
BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	3	Compte

4.

LA PERFORMANCE
ET L'EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
POUR VOTRE
SERVICE



La performance du service d'assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l'empreinte environnementale de cette activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l'efficacité du service, de la collecte au traitement, et aborde également son impact sur l'environnement (déversements en milieu naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique).

4.1 La maintenance du patrimoine



On distingue deux types d'interventions :

- ✓ Des opérations programmées d'entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- ✓ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures d'intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service restent ainsi l'exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées (régionales ou nationales) et bénéficie du support d'outils informatiques de maintenance et de gestion des interventions.



La gestion centralisée des interventions

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu'elles soient programmées ou imprévues, qu'il s'agisse de la maintenance d'un équipement, d'une intervention sur le branchement d'un abonné ou encore d'un prélèvement pour analyse en cas de suspicion de pollution dans le réseau.

→ **Les opérations de maintenance des installations**

Usine de dépollution :

- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des installations électriques de la STEP d'Aureilhan réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des équipements de levage de la STEP d'Aureilhan réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des centrifugeuses à boues de la STEP d'Aureilhan réalisé en juin 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité du disconnecteur de la STEP d'Aureilhan réalisé en janvier 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des portes sectionnelles et portails de la STEP d'Aureilhan réalisé en juin et décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Entretien, vérification et étalonnage semestriel des détecteurs de gaz à poste fixe de la STEP d'Aureilhan par les fabricants (ADS et DRAGER Safety).
- ✓ Test de fonctionnement mensuel du groupe électrogène.
- ✓ Entretien, vérification et maintenance annuel du groupe électrogène réalisé en juillet 2022 par POSITIF – VEOLIA ENERGIE.
- ✓ Entretien, vérification et maintenance annuel de la chargeuse réalisés en septembre 2022 par CATERPILAR.
- ✓ Entretien des espaces verts des STEP d'Aureilhan et de Pietat par le CAT de Bordères sur Echez.

- ✓ Vidanges et purges périodiques du compresseur d'air pilote.
- ✓ Vidange et entretien périodique des groupes de production d'air process (surpresseurs BA 1 et 2, Biolix).
- ✓ Vidanges et niveaux périodiques des motoréducteurs et équipements tournants.
- ✓ Suivi des plannings d'auto surveillance réglementaires en accord avec les services de la DDT.

Postes de relèvement :

- ✓ Contrôles réglementaires de conformité des installations électriques des PR « Courlis », « Saint Martin » et « Acacias » réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Contrôle réglementaire de conformité des équipements de levage du PR « Saint Martin » réalisé en décembre 2022 par l'APAVE.
- ✓ Entretien des postes de relèvement par hydro curage, nettoyage des accessoires, vidange des ouvrages et essais des groupes de pompage.

Le nombre d'interventions par installation est présenté dans le tableau ci-dessous :

Installation	Nature de l'Intervention	Nombre d'Interventions
CAPTEUR AUREILHAN AILHET N2	Correctif	1
CAPTEUR AUREILHAN PYRENEES N4	Correctif	1
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT ALLIER N16	Correctif	1
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT FAUVETTE N14	Préventive Systématique	1
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT LOOMIS N12	Préventive Conditionnelle	1
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT MAIRIE N13	Préventive Systématique	1
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT PAIX N15	Préventive Systématique	5
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT VERDUN N24	Correctif	1
	Préventive Conditionnelle	1
	Préventive Systématique	1
CAPTEUR SEMEAC 11 NOVEMBRE N8	Correctif	1
	Préventive Systématique	1
CAPTEUR SEMEAC JAURES N6	Correctif	1
	Préventive Conditionnelle	1
CAPTEUR SEMEAC PISCINE N10	Correctif	1
CAPTEUR SEMEAC REPUBLIQUE N7	Nettoyage	1
CAPTEUR SOUES ANDRE BREYER N11	Correctif	1
CAPTEUR SOUES HENRI BARBUSSE N23	Correctif	1
	Préventive Conditionnelle	1
CAPTEUR SOUES HONORE LAPORTE N21	Correctif	5
	Préventive Systématique	2
CAPTEUR SOUES VICTOR HUGO N22	Correctif	1
	Préventive Systématique	1
DO AUREILHAN RAUJOL N3	Correctif	1
	Préventive Systématique	1
DO SEMEAC QUARTIER POCA N11	Correctif	1
	Préventive Conditionnelle	1

PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Modification	2
	Nettoyage	1
	Préventive Systématique	7
	Règlementaire	1
	Travaux Neuf	1
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	Nettoyage	1
	Préventive Systématique	6
	Règlementaire	1
PR BARBAZAN ACACIAS	Correctif	4
	Préventive Systématique	7
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	Correctif	1
	Nettoyage	1
	Préventive Systématique	7
	Renouvellement prévu	1
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	Exploitation	1
	Préventive Systématique	35
PR SOUES 8 MAI	Correctif	7
	Exploitation	5
STEP AUREILHAN	Correctif	31
	Exploitation	463
	Métrologie	1
	Nettoyage	10
	Préventive Conditionnelle	1
STEP PIETAT (NOUVELLE)	Préventive Systématique	1
	Exploitation	92

→ Les opérations de maintenance des réseaux et branchements

Travaux d'entretien sur le réseau	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre de remplacements de tampons	0	0	26	2	2	0,0%

- ✓ Vérification régulière, nettoyage, entretien, étalonnage des 25 capteurs de niveau du diagnostic permanent.
- ✓ Etablissement du rapport annuel de diagnostic permanent des réseaux.

→ L'auscultation du réseau de collecte

Interventions d'inspection et de contrôle	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	3 732	3 372	1 454	3 532	1 562	-55,8%
Tests à la fumée (u)	0	0	10 252	0	0	0%
Tests à l'eau (ml)	0	0	0	0	0	0%

→ Le curage

Interventions de curage préventif	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Longueur de canalisation curée (ml)	25 299	33 833	16 151	22 544	22 640	0,4%

Interventions curatives	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre de désobstructions sur réseau	139	51	66	65	58	-10,8%
sur branchements	101	25	38	39	32	-17,9%
sur canalisations	38	26	24	22	26	18,2%
sur accessoires	0	0	4	4	0	
sur bouches d'égout, grilles avaloirs	0	0	4	4	0	
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml)	1 333	482	744	660	905	37,1%

En 2022, le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de **6,42 / 1000 abonnés**.

→ Le curage du réseau de collecte eaux pluviales

Interventions de curage préventif	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	152	307	270	358	250	-30,2%
sur grilles avaloirs	152	307	270	358	250	-30,2%
Longueur de canalisation curée (ml)	3 347	1 869	353	4 700	2 483	-47,2%

→ Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2]

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et d'évaluer les stratégies d'exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d'amélioration.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau	6	7	5	5	5	0,0%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	148 238	148 238	157 799	157 799	158 159	0,2%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100km	4,05	4,72	3,17	3,17	3,16	-0,3%

Commune	Rue	Commentaires
Aureilhan	Lotissement Saint Jean	Réseau vieillissant mais renouvellement sur quelques rues réalisé par la collectivité
Aureilhan	Secteur Rue Ampère/ Rue du XI novembre	Deux collecteurs diam 150 arrivent dans une cana diam 150, il y a donc conflit d'effluent créant des obstructions.
Barbazan	Rue des Fauvettes	Problème résultant d'une panne électrique du PR lors de forts orages
Séméac	Allée des Pradettes	Mise en charge des réseaux et débordements lors de fortes pluies
Soues	Rue Maurice Thorez	Des travaux ont été réalisés par le syndicat, ces travaux ont amélioré l'écoulement mais pas complètement résolu donc encore quelques interventions.

4.2 L'efficacité de la collecte

4.2.1 La maîtrise des entrants

→ Les rejets d'eaux usées d'origine non domestique

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d'assainissement collectif des eaux usées domestiques classiques.

L'impact de ces effluents, s'ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion du système d'assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement contribue à :

- ✓ améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement,
- ✓ préserver les ouvrages/équipements du système d'assainissement et le patrimoine de la Collectivité,
- ✓ garantir les performances du système de traitement,
- ✓ garantir la qualité des boues, et leur innocuité,
- ✓ respecter la réglementation.

Il importe donc d'identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur raccordement (arrêtés d'autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.

Chaque année, un plan d'action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans l'année :

- ✓ à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l'Etat (DREAL, ARS...) étant souvent à l'origine de la démarche des industriels,
- ✓ après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l'identification des établissements pouvant être à l'origine de la pollution,
- ✓ après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 24 mars 2022) dans les effluents de la station d'épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux récepteurs. En effet, la note du 24 mars 2022, au-delà des campagnes régulières d'analyse des substances en entrée et en sortie de stations d'épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres d'ouvrage du réseau de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les sources de substances et à proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des contrôles des établissements pourront être d'intérêt.

La définition du plan d'action tient par ailleurs compte de :

- ✓ la localisation à l'échelle de la Collectivité de l'ensemble des établissements déversant dans les réseaux des eaux usées autres que domestiques,
- ✓ l'évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études, autocontrôles, données Agence de l'Eau, consommations d'eau, ...),
- ✓ l'établissement de la liste des établissements à risques.

Afin de s'adapter aux constatations de terrain, le plan d'action pourra être modifié en cours d'année à la demande de la Collectivité.

→ **Le bilan 2022 des Arrêtés d'Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions Spéciales de Déversement (CSD)**

Le tableau ci-dessous présente le nombre total d'arrêtés d'autorisation et de conventions de déversement établis au 31/12 de l'année :

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de conventions de déversement	1	1	1	1	1
Nombre arrêtés d'autorisation de déversement	23	23	23	23	23

Le tableau ci-dessous liste les conventions spéciales de déversement établies conformément au règlement du service avec les clients concernés.

Tiers engagé	Objet	Date d'effet
GARAGE MODERNE	Arrêté déversement pour le Garage Moderne	19/04/2010
CO.SO Bigorre Automobile	Arrêté déversement pour l'Etablissement CO.SO Bigorre Automobile	21/06/2010
Sté PROCAM	Arrêté déversement Ste PROCAM	24/03/2011
GALLEGO DEPOT	Arrêté d'autorisation de déversement simple entrepôt GALLEGO à Séméac	15/02/2013
ELIOR Entreprise	Arrêté d'autorisation de déversement simple ELIOR Entreprise, restauration d'entreprise à Séméac	14/06/2013
Ô Salon de Virginie	Arrêté d'autorisation de déversement simple, salon de coiffure à Soues	10/09/2013
Clinique LAMPRE	Clinique	03/09/2014
Collège d'enseignement secondaire Paul VALERY	Collège	06/10/2014
Jardins et Saveurs	Traiteur évènementiel-plats cuisinés	04/09/2014
Mairie d'Aureilhan	Ateliers municipaux - Aire de lavage	10/10/2014
Clinique de Piétat	Clinique Psychiatrique à PIETAT Barbazan Débat	06/11/2014
Station de Lavage OKI Séméac	Lavage de véhicules légers	11/12/2014
Garage ELECTRIC SERVICES	Garage automobile et électrique	03/03/2015
Garage EMCA	Garage automobile, entretien mécanique	01/10/2015
ROYAL DE TARBES	Restaurant asiatique, plats à emporter, Séméac	11/03/2016
Fasthotel L'escale	Hôtellerie Restauration à Séméac	27/03/2017
EPHAD mutualiste "La Pyrénéenne"	Maison de retraite à Aureilhan	09/03/2017
SCI MMX BERGER	Artisan chocolatier – Aureilhan	11/12/2017
ALSTOM Transport	Fabrication - production -Assemblage composants électriques	14/09/2017
INTERMARCHE AUREILHAN	Arrêté d'autorisation de déversement simple, activité de supermarché	02/01/2018
INTERMARCHE SEMEAC	Arrêté d'autorisation de déversement simple, activité de supermarché	10/04/2018
Hôtel – Restaurant "BELLEVUE"	Arrêté d'autorisation de déversement simple, activité d'hôtellerie / Restaurant	05/02/2018

→ La conformité des branchements domestiques

Le contrôle de la conformité des branchements pour s'assurer de l'absence de mauvais branchements (par exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d'eaux usées dans le cas d'un réseau séparatif) est également un élément de maîtrise des entrants dans le système d'assainissement.

Contrôle des branchements existants	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Nombre de contrôles effectués	124	117	77	122	128	4,9%
Nombre de non-conformités identifiées	39	31	29	57	46	-19,3%
Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice	161	192	221	278	324	16,5%

4.2.2 La maîtrise des déversements en milieu naturel

→ La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3]

Le tableau ci-dessous présente les points de rejets au milieu naturel identifié :

Nombre de points de rejet	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre d'usines de dépollution	2	2	2	2	2
Nombre de déversoirs d'orage	15	15	15	15	13
Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement	2	2	2	2	2

Les déversoirs d'orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie.

La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l'avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire.

→ La conformité de la collecte [P203.3]

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n'a pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport. Veolia est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Dans l'attente de la publication de cet indicateur, Veolia met à disposition de la Collectivité les informations suivantes qui seront utiles pour établir la conformité du réseau de collecte et, le cas échéant, identifier les axes de progrès :

Pluviométrie :

Hauteur de pluie totale (mm)	2020	2021	2022
Moyenne	834	585	672

Bilan global des déversements :

Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3) :

Point de déversement	2020	2021	2022
DO N°13 GALLEGO	111	19	18
DO N°16 ACACIAS	51 187	15 790	1 317
DO N°3 RAUJOL	2 742	25 484	10 600
DO N°4 AMERICAN PARK	12 383	3 646	195
DO N°5 TARBES VIGNEMALE			810
Total	66 423	44 939	12 939


4.3 L'efficacité du traitement

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau d'équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette conformité est évaluée au travers, d'une part, des indicateurs de l'arrêté du 2 mai 2007 et, d'autre part, des critères de l'arrêté du 21 juillet 2015.

Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'arrêté du 21 juillet 2015, les outils Autostep et Mesurestep mis à disposition des Services de Police de l'Eau et des Exploitants par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (<http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/>) et permettant de réaliser l'évaluation de conformité des systèmes d'assainissement ont évolué en 2019. Les règles suivantes sont depuis appliquées pour évaluer la conformité en performance des stations d'épuration.

- les flux considérés en entrée et en sortie du système de traitement tiennent compte du débit de référence ou du Percentile 95 (PC95). En pratique seuls les flux à hauteur du débit de référence sont retenus dans les calculs. Ainsi, tous les volumes déversés par le Déversoir en Tête de Station (A2) au-delà du débit de référence sont écartés et n'interviennent pas dans les calculs de conformité. Il en est de même pour le calcul de la Charge Brute de Pollution Organique, basé sur les flux en entrée en DBO5,
- un bilan d'autosurveillance est considéré hors condition normale de fonctionnement (et les paramètres non-conformes sont alors écartés) lorsque le débit en entrée de station d'épuration (A3) dépasse le débit de référence PC95,
- dans le cas des stations d'épuration supérieures à 2 000 EH, le calcul de la conformité nationale est basé uniquement sur la valeur du PC95 calculée et le calcul de la conformité locale prend en compte la valeur maximale entre le PC95 et le débit de référence défini dans l'acte administratif. Dans le cas des stations inférieures à 2 000 EH, seul le débit de référence issu de l'acte administratif est considéré.

Les schémas ci-dessous rappellent la dénomination SANDRE des points de mesures et illustrent les nouveautés introduites.

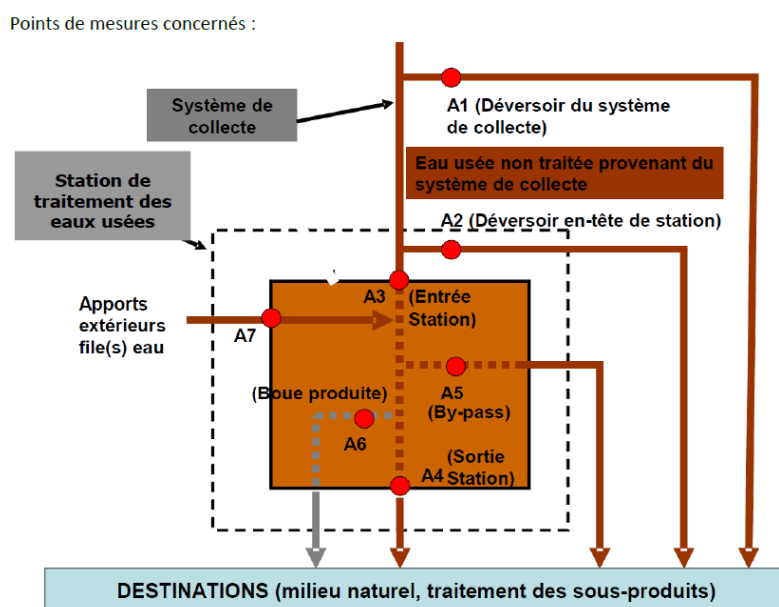

Notre outil interne OPUS est aligné sur les mêmes règles que celles retenues par Autostep pour évaluer la conformité locale le plus justement possible. Aussi, le rapport annuel fournit les évaluations de conformité locale réalisées en adoptant les règles de calcul définies par l'arrêté de 2015.

Dans le rapport annuel du Déléataire, nous transmettons nos évaluations « exploitant » de la conformité locale. Pour rappel, l'indicateur réglementaire P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration est à la Charge du Service de Police de l'Eau et n'est pas dû par l'exploitant.

C'est la raison pour laquelle, nous rappelons les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de conformité. En effet, les modalités précises d'évaluation retenues pour évaluer la conformité s'appuient en premier lieu sur les critères des services en charge de la Police de l'Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont ceux énoncés dans les guides généraux d'application de l'arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction de l'Eau et la Biodiversité.

4.3.1 Conformité globale

→ La conformité des équipements d'épuration [P204.3]

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées (STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de chacune des STEU est établie par les services de l'Etat et est adressée à l'exploitant en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n'a pas été communiquée à Veolia à la date d'établissement du présent rapport.

→ La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'un service, au regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la Police de l'eau, qui doit l'adresser à l'exploitant en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n'a pas été communiquée à Veolia à la date d'établissement du présent rapport.

En l'absence de réception à la date d'établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de l'autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L'évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...). Il s'agit donc d'une évaluation de la conformité locale (et non d'une évaluation de la conformité nationale/européenne).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou arrêté du 21 juillet 2015 à défaut).

Conformité réglementaire des rejets	à l'arrêté préfectoral
	100,00
STEP AUREILHAN	100,00
STEP PIETAT (NOUVELLE)	100,00

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

→ La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau ou les règles nationales (arrêté du 21 juillet 2015), rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

Conformité des performances des équipements d'épuration	2018	2019	2020	2021	2022
Performance globale du service (%)	96	94	100	100	100
STEP AUREILHAN	96	94	100	100	100

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

Cette conformité est évaluée en retenant les règles définies par la réglementation en vigueur et incluses dans les outils mis à disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local)). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

→ Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes [P206.3]

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération, la gazéification et le stockage en décharge agréée.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100	100	100	100	100
STEP AUREILHAN	100	100	100	100	100
STEP PIETAT (NOUVELLE)				100	100

4.3.2 Bilan d'exploitation et conformités par station

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d'auto-surveillance sont consultables sur les registres d'autosurveillance, tenus à jour conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015.

STEP AUREILHAN

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2022
Débit de référence (m3/j)	7 988
Capacité nominale (kg/j)	2 700

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	250,00	25,00	85,00		20,00		2,00
moyenne annuelle					15,00		
Concentration réductible en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	65,00	70,00	80,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

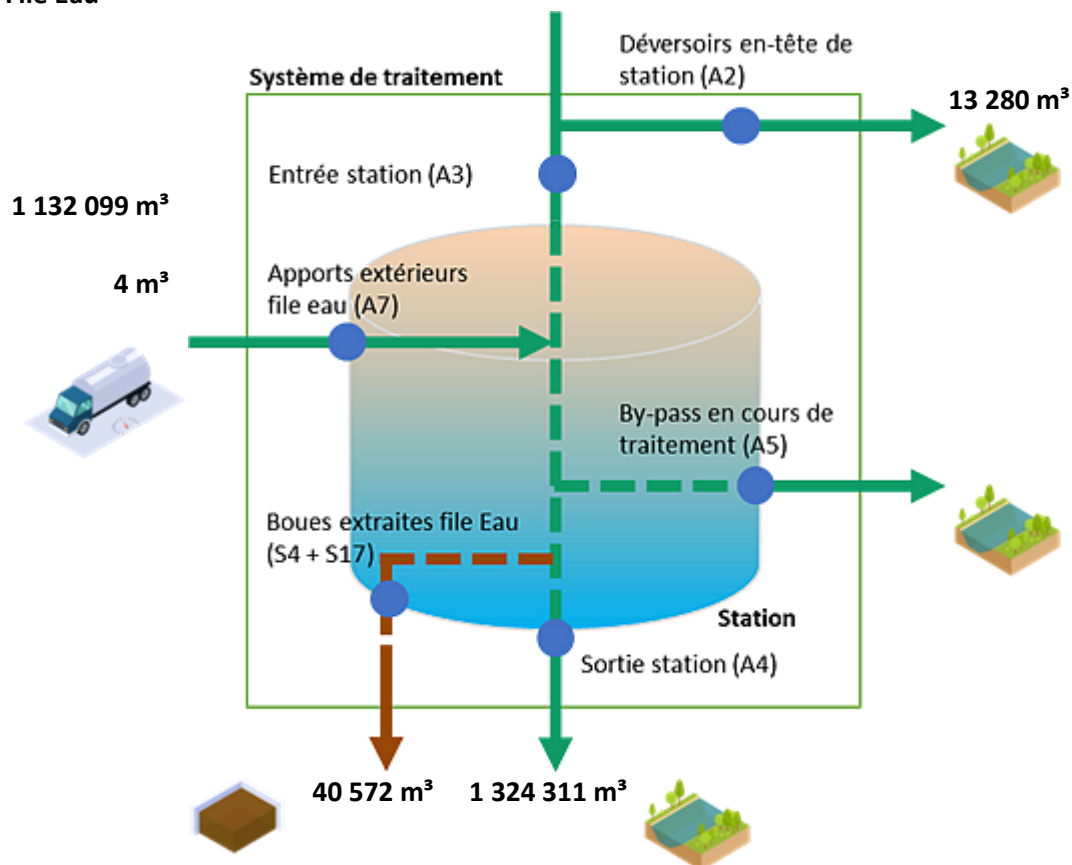

File Boue

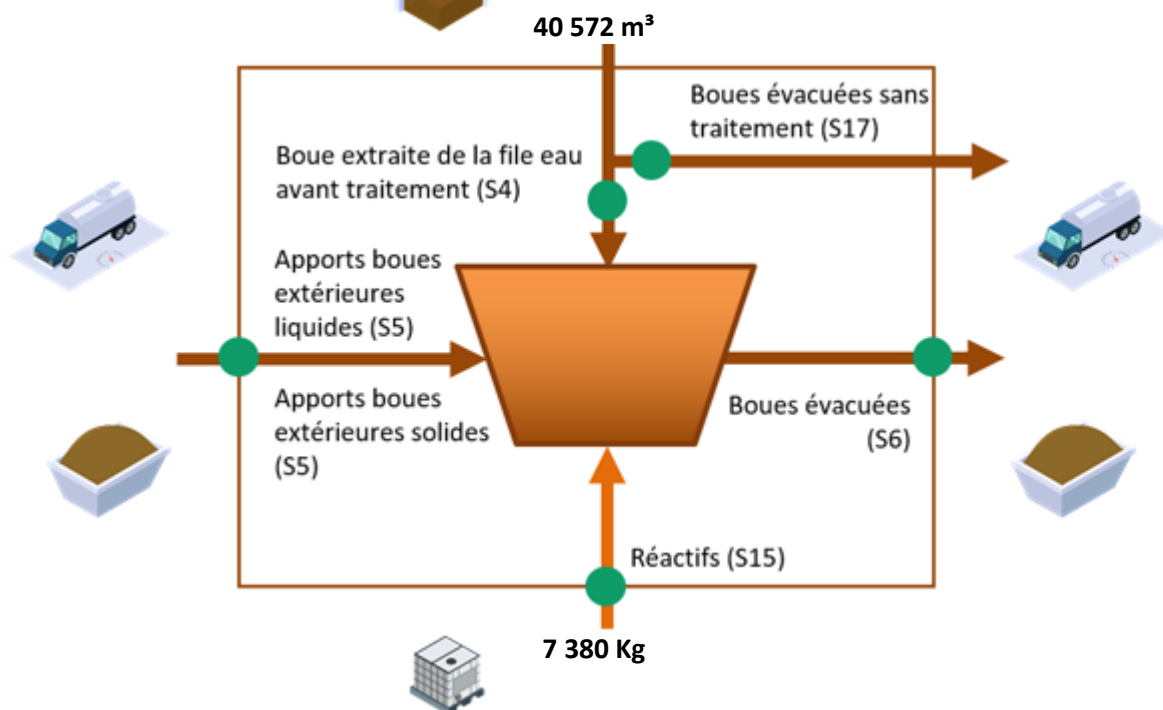







Fréquences d'analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

	2022
DCO	52
DBO5	24
MES	52
NTK	24
NGL	24
Ptot	24

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

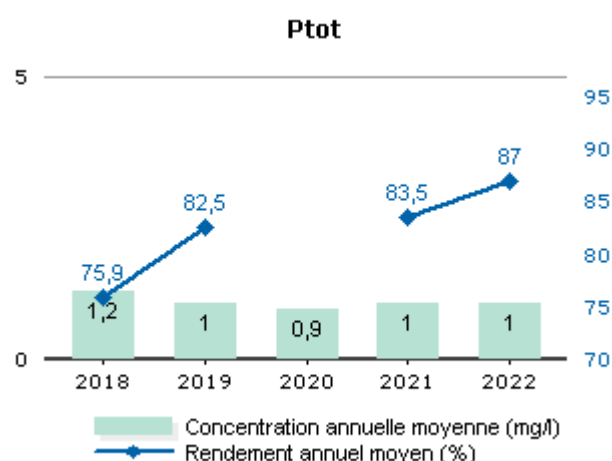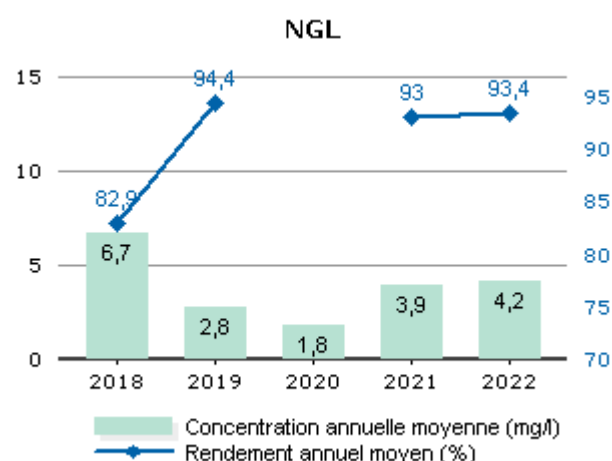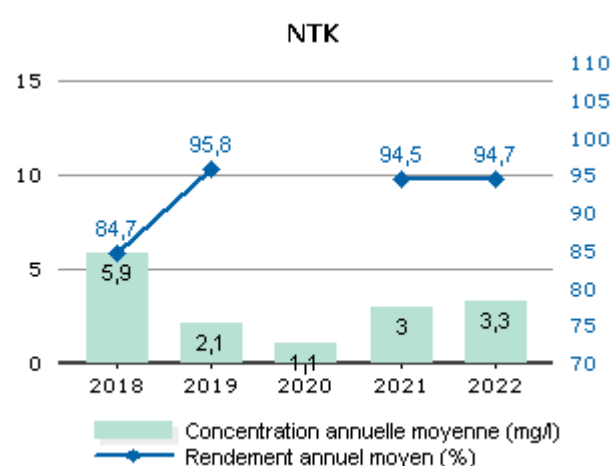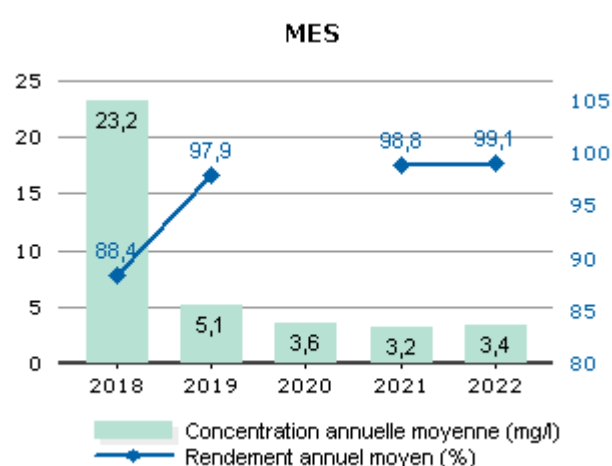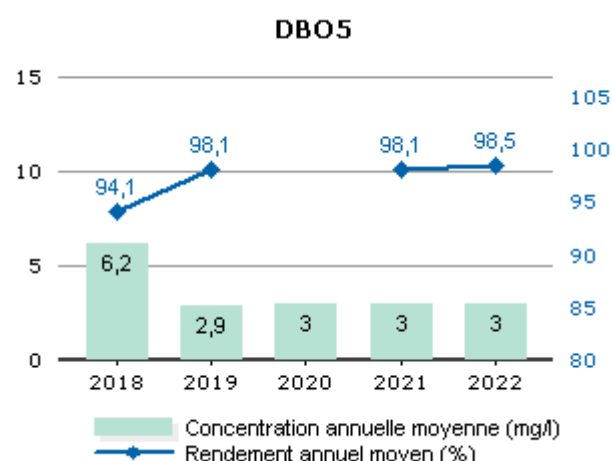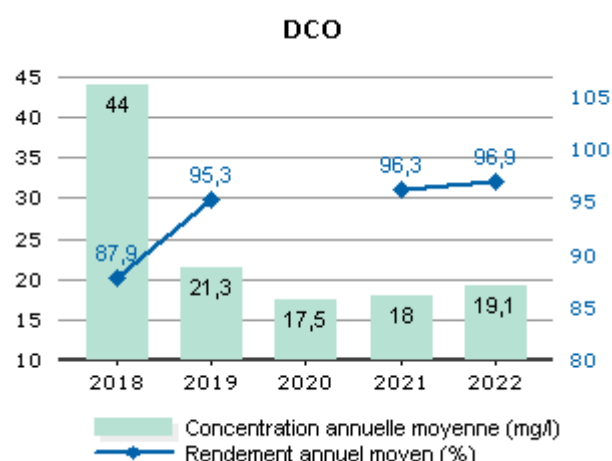

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, ...). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité à l'arrêté préfectoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2018	2019	2020	2021	2022
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)	245,1	235,3	269,6	213,8	257,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Compostage norme NF			257,8	100%
Total	0		257,8	100%

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2018	2019	2020	2021	2022
Centre de stockage de déchets (t) Refus	24,0	22,2	24,0	24,0	2,4
Total (t)	24,0	22,2	24,0	24,0	2,4
Centre de stockage de déchets (t) Sables	49,0	33,2	23,6	34,0	21,0
Total (t)	49,0	33,2	23,6	34,0	21,0

STEP PIETAT (NOUVELLE)

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2022
Débit de référence (m3/j)	60
Capacité nominale (kg/j)	18

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	35,00				
Concentration réductible en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00	50,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

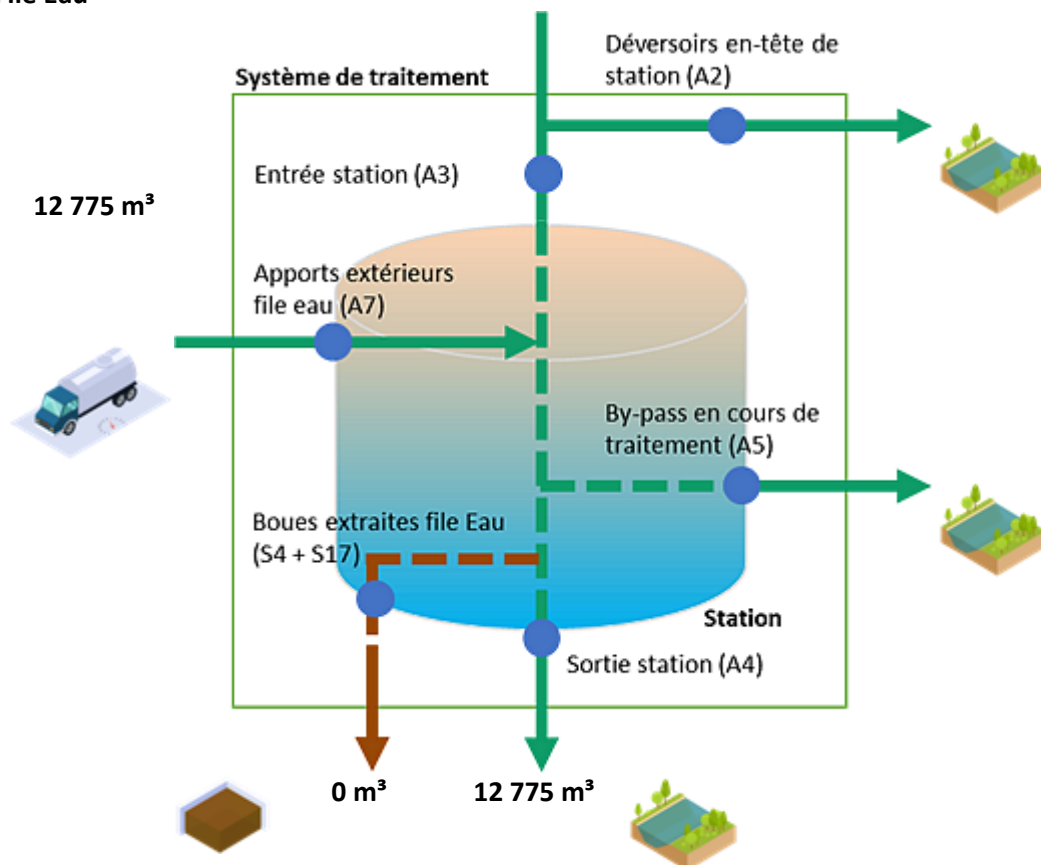

File Boue

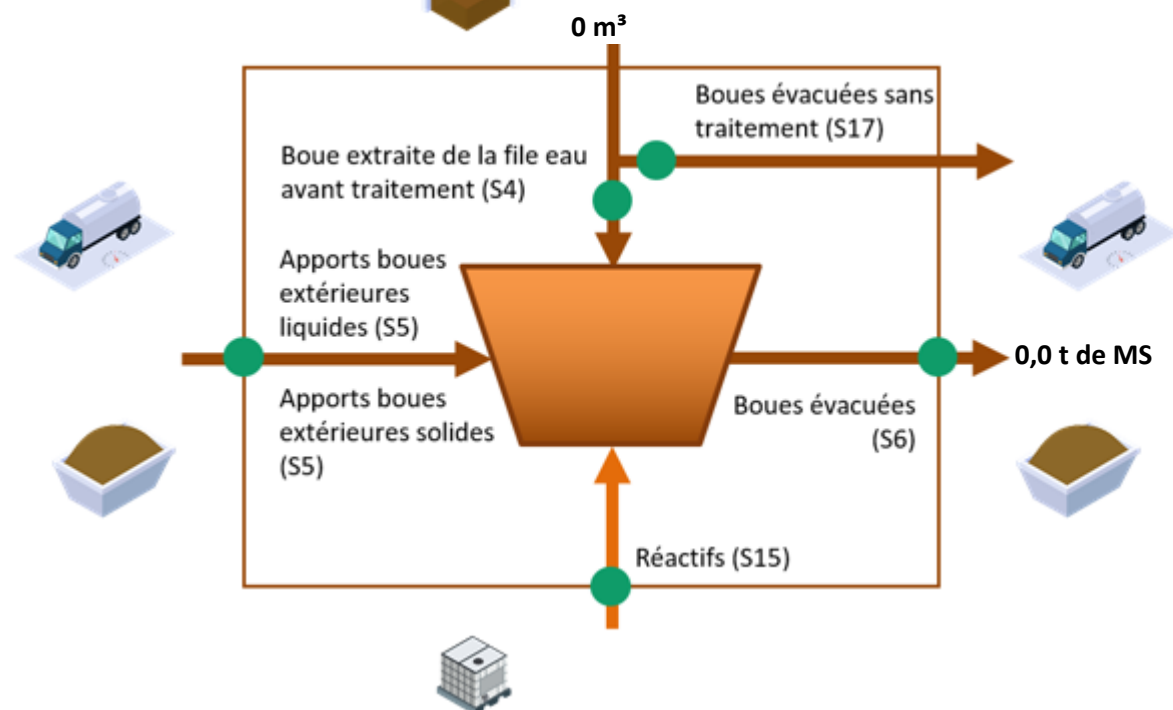

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, ...). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité à l'arrêté préfectoral		100,00	100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2018	2019	2020	2021	2022
Centre de stockage de déchets (t) Refus		0,1	0,5	0,6	0,4
Total (t)		0,1	0,5	0,6	0,4
Centre de stockage de déchets (m ³) Graisses		0,0	0,0	0,5	0,5
Total (m³)		0,0	0,0	0,5	0,5

4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets

La nouvelle note technique publiée en mars 2022 précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en entrée et sortie des stations d'épuration de plus de 10 000 EH et renforce la lutte à la source contre les micropolluants en rendant obligatoire la recherche par le maître d'ouvrage au sein de la zone de collecte des émetteurs de substances présentes significativement au niveau de la station d'épuration. De nouvelles campagnes d'analyses en entrée et sortie station sont à réaliser à partir de fin 2022 et en 2023 et des diagnostics vers l'amont à réaliser ou mettre à jour au regard des résultats des campagnes.

Les résultats des campagnes (substances significatives identifiées) seront communiqués lors du prochain RAD si les campagnes ont été confiées à Veolia et si elles sont finalisées.

Au besoin, Veolia se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ce texte important et évaluer ses conséquences pour votre service.

4.4 L'efficacité environnementale

4.4.1 Le bilan énergétique du patrimoine



Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre dans le cadre de notre certification ISO 50 001. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Pour 2022 et 2023, dans le cadre du Plan ReSource, nos objectifs ont été rehaussés : il nous est demandé de réduire de 5% notre impact énergétique et d'augmenter de 5% notre production d'énergie sur les 2 années. Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d'énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 392 923	1 399 433	1 489 400	1 541 431	1 409 409	-8,6%
Usine de dépollution	1 388 658	1 393 629	1 485 878	1 530 171	1 406 691	-8,1%
Postes de relèvement et refoulement	4 265	5 804	3 522	11 260	2 718	-75,9%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.2 La consommation de réactifs

Le choix des réactifs et quantités est établi afin :

- ✓ d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation,
- ✓ de réduire les quantités de réactifs à utiliser.

→ *La consommation de réactifs*

Usine de dépollution - File Eau

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
STEP AUREILHAN						
Chlorure ferrique (kg)	16 632	28 368	29 520	39 312	21 888	-44,3%

Usine de dépollution - File Boue

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
STEP AUREILHAN						
Polymère (kg)	8 800	6 300	9 875	10 445	7 380	-29,3%

5.

RAPPORT
FINANCIER DU
SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait également le point sur la situation des biens, les programmes d'investissement et de renouvellement, ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1^{er} février 2016.

→ Le CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières »

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Les
donn
ées
ci-
dess
ous
sont
en
Euros
.

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation Année 2022 (en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: I8791 - ADOUR ALARIC ASST

Assainissement

LIBELLE	2021	2022	Ecart %
PRODUITS	2 033 122	1 790 350	-11,94 %
Exploitation du service	831 558	674 621	
Collectivités et autres organismes publics	1 180 542	1 094 462	
Travaux attribués à titre exclusif	12 540	12 951	
Produits accessoires	8 483	8 315	
CHARGES	2 153 690	2 035 220	-5,50 %
Personnel	330 268	310 792	
Energie électrique	112 003	75 452	
Produits de traitement	61 771	20 279	
Analyses	13 483	9 615	
Sous-traitance, matières et fournitures	219 554	272 692	
Impôts locaux et taxes	10 848	8 898	
Autres dépenses d'exploitation	81 726	104 313	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	13 541	15 022	
<i>engins et véhicules</i>	75 758	66 846	
<i>informatique</i>	48 665	61 687	
<i>assurances</i>	13 431	9 017	
<i>locaux</i>	7 230	8 613	
<i>autres</i>	- 76 900	- 56 873	
Contribution des services centraux et recherche	54 696	52 187	
Collectivités et autres organismes publics	1 180 542	1 094 462	
Charges relatives aux renouvellements	63 020	44 101	
<i>pour garantie de continuité du service</i>	10 297	10 773	
<i>fonds contractuel (renouvellements)</i>	52 724	33 328	
Charges relatives aux investissements	3 224	3 272	
<i>programme contractuel (investissements)</i>	3 224	3 272	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	22 554	39 155	
RESULTAT AVANT IMPOT	- 120 568	- 244 870	NS
RESULTAT	- 120 567	- 244 869	NS

Adour

→ L'état détaillé des produits

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

Les données ci-dessous sont en Euros.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Etat détaillé des produits (1) Année 2022

Collectivité: I8791 - ADOUR ALARIC ASST

Assainissement

LIBELLE	2021	2022	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	806 210	648 648	-19,54 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	739 959	670 635	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	66 251	- 21 987	
Autres recettes liées à l'exploitation du service	25 348	25 974	2,47 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	25 348	25 974	
Exploitation du service	831 558	674 621	-18,87 %
Produits : part de la collectivité contractante	937 853	897 411	-4,31 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	830 574	862 102	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	107 279	35 310	
Redevance Modernisation réseau	242 689	197 051	-18,81 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	216 696	200 772	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	25 993	- 3 721	
Collectivités et autres organismes publics	1 180 542	1 094 462	-7,29 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif	12 540	12 951	3,28 %
Produits accessoires	8 483	8 315	-1,98 %

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA).

08/03/23

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.

L'amélioration des systèmes d'information et des processus de gestion de Veolia Eau permet de fournir à compter de 2019 une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus.

A ce jour, et en application du principe de prudence, les créances de plus d'un an à la clôture de l'exercice font l'objet d'une provision pour dépréciation dans les comptes sociaux de la Société. Cette provision (qui a pour seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est reprise soit lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision devenant alors sans objet).

Cette provision est calculée sur l'ensemble du stock de créances d'exploitation de plus d'un an de la Société, à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des Collectivités et autres organismes) par application d'un taux moyen de produits propres uniforme pour toute la Société.

Cette provision comptable peut être ventilée entre les différents contrats de la Société en appliquant aux impayés de plus d'un an attachés à chaque contrat le taux moyen de produits propres ci-dessus.

Le chiffre ainsi obtenu pour 2022 pour le contrat ressort à **80 292 €**.

→ *Explications sur l'impact inflation sur les CARE*

★ Une année marquée par de fortes variations de prix

L'année 2022 a été marquée par un très fort retour de l'inflation qui a bouleversé les équilibres budgétaires prévus des services aux collectivités, parmi lesquels ceux de l'eau et de l'assainissement.

Cette inflation s'est inscrite dans un contexte d'incertitudes multiples et grandissantes depuis la fin 2021, et rendant les prix des matières, des services et de l'énergie très volatiles : impacts de la crise COVID sur les approvisionnements de composants et de matières premières, impact de la guerre en Ukraine sur l'énergie, réduction des capacités de production d'électricité nucléaire en France.

Depuis de nombreuses années, les services Achat de Veolia élaborent des prévisions d'évolution des marchés, et des stratégies d'approvisionnement à 2/3 ans visant à limiter les risques de volatilité de nos prix d'achat. Ces stratégies avaient peu d'impact en période de grande stabilité de l'inflation, mais elles se sont révélées utiles en 2022 pour limiter les violents impacts de la crise.

Sur l'énergie :

- rappelons tout d'abord que le prix de l'énergie est régulé pour partie (ARENH) et que cela ne couvre qu'une partie de l'alimentation des services d'eau et d'assainissement globalement ; les services sont ainsi soumis pour partie aux prix du marché, de même que les achats électriques des autres services publics.
- de 50 euros/MWh en début d'année 2021, le prix de base du marché (non régulé) est passé à plus de 200 euros/MWh dès décembre 2021, et est monté jusqu'à 700 euros à l'été 2022.
- une stratégie de couverture de ces coûts d'énergie non régulés, prise mi-2021 pour les années 2022 et 2023 a permis de limiter les effets de l'inflation sur certains de nos contrats.
- en outre, l'Etat a mis en place courant 2022 un dispositif supplémentaire "bouclier" (ARENH+) qui a permis de réduire les volumes d'achat à acheter sur le marché, ce qui a permis d'améliorer nos factures globales d'électricité sur l'année

Sur les réactifs :

- les prix moyens du marché des réactifs ont augmenté de 64% en 2022
- les contrats d'achats mutualisés au niveau français de Veolia ont permis de limiter nos coûts d'approvisionnement et de sécuriser l'approvisionnement malgré des crises ponctuelles liées à la pénurie de matières.

Sur les matériels et équipements :

- les prix moyens de ces marchés ont augmenté de 12% en 2022
- les contrats d'achats mutualisés au niveau mondial de Veolia ont permis de limiter cette hausse.

Plus globalement, sur certains contrats, la maîtrise des coûts, anticipée et opérée par Veolia, a permis de réduire le dérapage de certaines charges d'exploitation et de travaux, et d'éviter des demandes de révision très fortes des tarifs, à l'instar de ce que l'on observe sur de nombreuses collectivités pour 2023.

Après une inflation moyenne de 5,9 % en 2022, les estimations montrent que pour 2023, elle va continuer d'impacter les prix fortement :

- la Banque de France prévoit une inflation comprise entre 4,7% et 6,9% selon ses scénarios
- l'OCDE estime l'inflation française autour de 5,8 %
- les coûts d'énergie du marché devraient un peu baisser, et les coûts pour Veolia seront encore atténués sur certains contrats par les accords de couverture passés en 2021, ce qui ne sera plus du tout le cas en 2024.

Du fait de ces variations, il est alors important de mettre en place des indices de référence le plus proche de la réalité et de raccourcir les périodes de mise à jour comme cela l'a été proposé aux collectivités cette année.

5.2 Situation des biens

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

✓ Sans objet

→ *Inventaire des biens*

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

→ *Situation des biens*

La situation des biens est consultable au chapitre 3.1 « Inventaire des installations ».

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

5.3 Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

→ Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l'exercice dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service.

Nature des biens	2022
Equipements (€)	8 042,20

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

✓ Etat d'imputation des travaux au compte de renouvellement 2022.

**CATLP POUR EX SIA ADOUR-ALARIC - DETAIL
ANNUEL DES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT
PROGRAMMES EXERCICE 2022**

Ensemble	Sous-ensemble	Unité Technique concernée	Qté	Année de renouv. prévisionnelle	Montant € Base contrat	Observations
Réseau de collecte du SIAAA	Branchements particuliers	BRANCHEMENTS PUBLICS EAUX USEES	3		4 500,00 €	78, Rue du 11 novembre Aureilhan; 18, Rue de l'Orée Tarbes; 12, Rue Honoré LAPORTE Soues;
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 1	RAMPE DE DIFFUSION POREUX BASSIN 1, SS ENSEMBLE 1		2022	4 903,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 1	RAMPE DE DIFFUSION POREUX BASSIN 1, SS ENSEMBLE 2		2022	11 440,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 1	POMPE RECYCLAGE SECOURS FILE 1 ET 2		-	2 900,00 €	Ajout au programme de renouvellement dans le PPR
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 2	RENOV SURPRESSEUR D'AIR N°1 FILE 2		-	8 500,00 €	Ajout au programme de renouvellement dans le PPR
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT BIOLOGIQUE FILE N 2	VARIATEUR VITESSE SURPRESS D'AIR 2 FILE 2		-	8 208,00 €	Ajout au programme de renouvellement dans le PPR
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	TRAITEMENT DES BOUES	MODULE REDEX CENTRIF N°2		-	5 566,00 €	Ajout au programme de renouvellement dans le PPR
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DEBIT CANAL OUVERT -		2021	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE NIVEAU POSTE RELEVEMENT		2022	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE NIVEAU FOSSE A GRAISSES		2022	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE NIVEAU POSTE TOUTES EAUX		2022	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE NIVEAU FOSSE A FLOTTANTS		2022	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	CONTRÔLE COLMATAGE DEGRILLEURS POSTE RELEVEMENT		2022	1 300,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE REDOX AERATION FILE 1		2022	1 150,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE DE REDOX AERATION FILE 2		2022	1 150,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	ELECTRICITE-AUTOMATISME-SUPERVISION-INSTRUMENTATIO	MESURE OXYGENE DISSOUS		2021	1 450,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	DESYDRATATION	SEPEEX D 'ALIMENTATION CENTRI		2020	2 286,00 €	Programme de renouvellement
STATION D'EPURATION D'AUREILHAN	AUTO SURVEILLANCE	DEBITMETRE BOUES		2021	993,00 €	Programme de renouvellement
MONTANT DU RENOUVELLEMENT					60 846,00 €	
Coefficient d'actualisation 2022; k2 = 1,0835				Montant actualisé	65 926,64 €	

✓ Etat du solde au compte de renouvellement à fin 2022.

**Calcul détaillé du Solde de la DPR
CATLP Périmètre ADOUR-ALARIC Du
1/1/2014 au 31/12/2023**

DATE DES OPERATIONS	NATURE DES OPERATIONS	DEPENSES EN VALEUR DE BASE	DEPENSES ACTUALISEES	RECETTES ACTUALISEES	RECETTES - DEPENSES	CUMUL RECETTES - DEPENSES	COEFFICIENT ACTU k2
31/12/2014	DOTATION 2014			51 488,00			0,99909
31/12/2014	Etat d'imputation 2014	7 109,00	7 109,00				
TOTAL	ANNEE 2014	7 109,00	7 109,00	51 488,00	44 379,00	44 379,00	
31/12/2015	DOTATION 2015			51 441,66			1,0026
31/12/2015	Etat d'imputation 2015	43 322,20	43 282,78				
TOTAL	ANNEE 2015	43 322,20	43 282,78	51 441,66	8 158,88	52 537,88	
31/12/2016	DOTATION 2016			51 621,87			1,0009
31/12/2016	Etat d'imputation 2016	78 509,00	78 713,12				
TOTAL	ANNEE 2016	78 509,00	78 713,12	51 621,87	-27 091,25	25 446,63	
31/12/2017	DOTATION 2017			48 331,46	prise en compte DPR Avenant 1 (48 288€)		1,0073
31/12/2017	Etat d'imputation 2017	24 144,00	24 165,73				
TOTAL	ANNEE 2017	24 144,00	24 165,73	48 331,46	24 165,73	49 612,36	
31/12/2018	DOTATION 2018			48 640,50			1,0219
31/12/2018	Etat d'imputation 2018	64 799,00	65 272,03				
TOTAL	ANNEE 2018	64 799,00	65 272,03	48 640,50	-16 631,53	32 980,83	
31/12/2019	DOTATION 2019			49 345,51			1,0442
31/12/2019	Etat d'imputation 2019	66 248,00	67 698,83				
TOTAL	ANNEE 2019	66 248,00	67 698,83	49 345,51	-18 353,32	14 627,51	
31/12/2020	DOTATION 2020			50 112,20	prise en compte DPR Avenant 2 (47 991 €)		1,0562
31/12/2020	Etat d'imputation 2020	24 795,00	25 890,94				
TOTAL	ANNEE 2020	24 795,00	25 890,94	50 112,20	24 221,26	38 848,77	
31/12/2021	DOTATION 2021			50 688,09			1,0835
31/12/2021	Etat d'imputation 2021	31 879,00	33 670,60				
TOTAL	ANNEE 2021	31 879,00	33 670,60	50 688,09	17 017,49	55 866,26	
31/12/2022	DOTATION 2022	0,00		50 463,44	(DPR avenant 3 à utiliser pour 2022 et 2023 = 46 488 €)		1,0835
31/12/2022	Etat d'imputation 2022	60 846,00	65 926,64				
TOTAL	ANNEE 2022	60 846,00	65 926,64	50 463,44	-15 463,20	40 403,06	
TOTAL	Toutes années confondues	401 651,20	411 729,67	452 132,74	40 403,06		

5.4 Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public, et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

→ Régularisations de TVA

Si Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition¹, deux cas se présentent :

- ✓ Le nouvel exploitant est assujéti à la TVA² : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux services de l'Etat.
- ✓ Le nouvel exploitant n'est pas assujéti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

→ Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

→ Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

→ Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des

¹ art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

² Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

→ *Consommations non facturées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat*

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ✓ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ✓ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

→ *Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia*

Les salariés de Veolia bénéficient :

- ✓ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- ✓ des dispositions des accords d'entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et usages et engagements unilatéraux.

→ *Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat*

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, ...) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier masse salariale correspondante ...).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents³ affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

→ *Comptes entre employeurs successifs*

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- ✓ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,
- ✓ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13^{ème} mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,....
- ✓ concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,...

³ Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

6.

ANNEXES



6.1 La facture 120 m³

AUREILHAN	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées			197,54	202,02	2,27%
Part délégataire			78,76	83,24	5,69%
Abonnement			18,48	19,54	5,74%
Consommation	120	0,5308	60,28	63,70	5,67%
Part collectivité(s)			118,78	118,78	0,00%
Abonnement			39,60	39,60	0,00%
Consommation	120	0,6598	79,18	79,18	0,00%
Organismes publics et TVA			52,75	53,20	0,85%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			22,75	23,20	1,98%
TOTAL € TTC			250,29	255,22	1,97%

BARBAZAN DEBAT	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées			197,54	202,02	2,27%
Part délégataire			78,76	83,24	5,69%
Abonnement			18,48	19,54	5,74%
Consommation	120	0,5308	60,28	63,70	5,67%
Part collectivité(s)			118,78	118,78	0,00%
Abonnement			39,60	39,60	0,00%
Consommation	120	0,6598	79,18	79,18	0,00%
Organismes publics et TVA			52,75	53,20	0,85%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			22,75	23,20	1,98%
TOTAL € TTC			250,29	255,22	1,97%


SEMEAC	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées			197,54	202,02	2,27%
Part délégataire			78,76	83,24	5,69%
Abonnement			18,48	19,54	5,74%
Consommation	120	0,5308	60,28	63,70	5,67%
Part collectivité(s)			118,78	118,78	0,00%
Abonnement			39,60	39,60	0,00%
Consommation	120	0,6598	79,18	79,18	0,00%
Organismes publics et TVA			52,75	53,20	0,85%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			22,75	23,20	1,98%
TOTAL € TTC			250,29	255,22	1,97%

SOUES	m ³	Prix au 01/01/2023	Montant au 01/01/2022	Montant au 01/01/2023	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées			197,54	202,02	2,27%
Part délégataire			78,76	83,24	5,69%
Abonnement			18,48	19,54	5,74%
Consommation	120	0,5308	60,28	63,70	5,67%
Part collectivité(s)			118,78	118,78	0,00%
Abonnement			39,60	39,60	0,00%
Consommation	120	0,6598	79,18	79,18	0,00%
Organismes publics et TVA			52,75	53,20	0,85%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2500	30,00	30,00	0,00%
TVA			22,75	23,20	1,98%
TOTAL € TTC			250,29	255,22	1,97%

6.2 Les données consommateurs par commune

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
AUREILHAN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	8 063	8 017	7 967	8 071	8 087	0,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	3 447	3 444	3 480	3 491	3 515	0,7%
Assiette de la redevance (m3)	344 746	245 588	344 176	299 818	333 446	11,2%
BARBAZAN DEBAT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	3 504	3 543	3 538	3 556	3 574	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	1 571	1 604	1 612	1 621	1 631	0,6%
Assiette de la redevance (m3)	151 375	145 289	146 932	142 655	150 486	5,5%
SEMEAC						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	5 016	5 030	5 061	5 109	5 188	1,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	2 428	2 450	2 490	2 511	2 473	-1,5%
Assiette de la redevance (m3)	246 909	239 400	259 392	247 742	268 104	8,2%
SOUES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	3 108	3 104	3 119	3 128	3 124	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	1 381	1 365	1 374	1 368	1 409	3,0%
Assiette de la redevance (m3)	121 779	124 925	125 317	119 076	139 128	16,8%
TARBES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	422	419	426	435	438	0,7%

6.3 Le synoptique du réseau

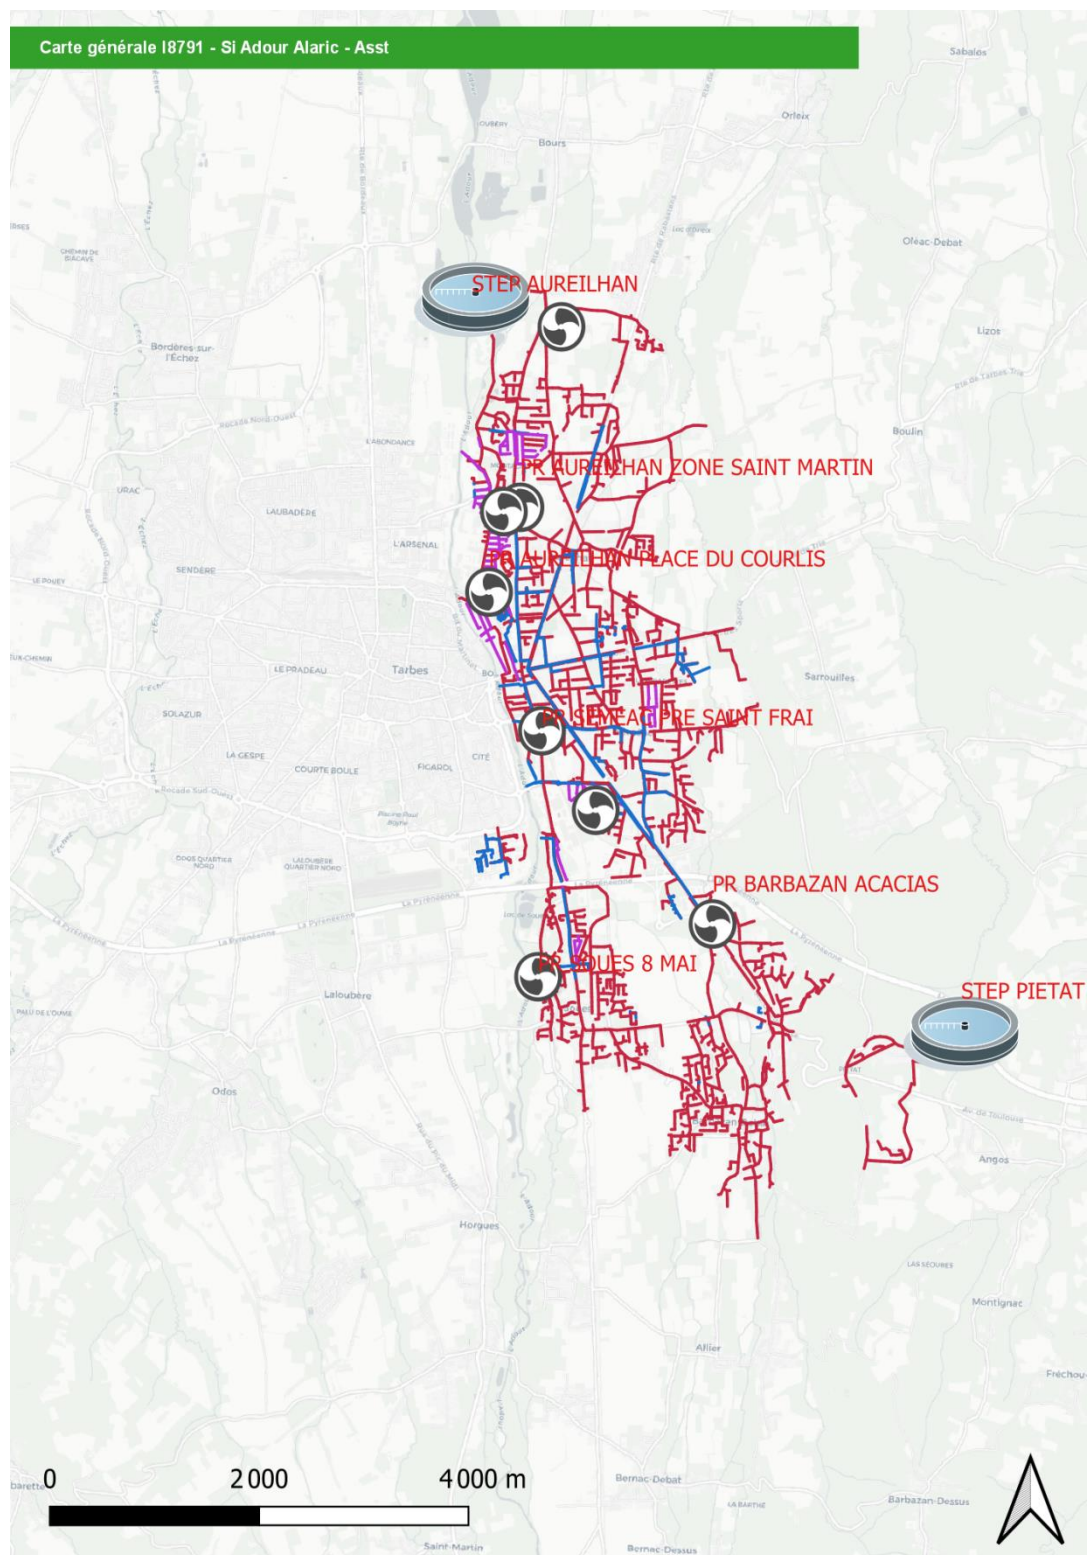


6.4 Le bilan qualité par usine

STEP AUREILHAN

Bilans HCNF / Bilans :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HCNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	4 380	0 / 5	1 832	2 328	897	293,1	295,9	34,5
février	3 129	0 / 4	1 558	2 642	761	163,8	165,5	22,5
mars	3 599	0 / 4	2 895	3 585	1 353	296,6	298,5	33,8
avril	3 426	0 / 5	1 536	2 602	938	246,9	248,8	28,6
mai	2 682	0 / 4	1 668	2 506	856	234,7	235,0	22,7
juin	2 966	0 / 4	1 872	2 629	760	268,2	269,8	33,4
juillet	2 501	0 / 5	1 018	1 766	651	201,0	202,4	24,3
août	2 484	0 / 5	1 003	1 751	392	197,7	199,1	22,3
septembre	2 730	0 / 4	1 454	2 468	753	237,1	238,5	28,2
octobre	2 375	0 / 4	923	1 800	572	204,2	205,5	21,1
novembre	4 113	0 / 5	1 073	1 791	799	280,4	282,7	40,1
décembre	3 209	0 / 3	1 293	1 968	270	160,5	162,2	16,4

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station


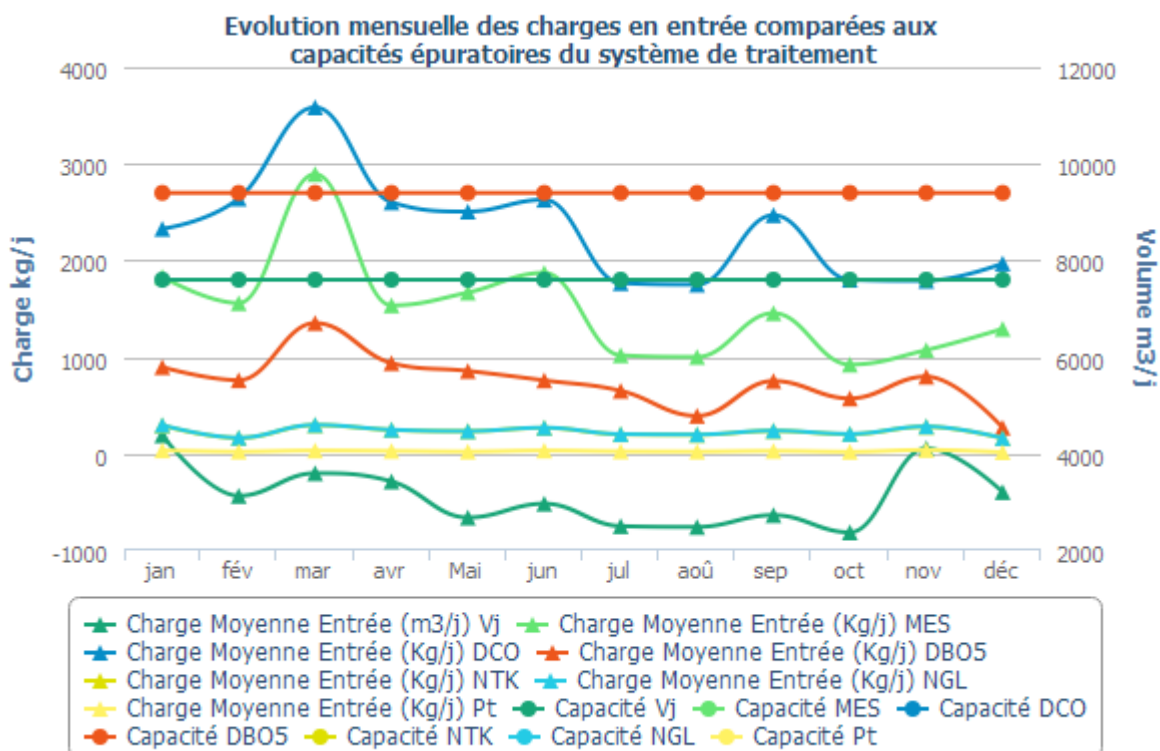




Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :



Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	19,30	98,95	88,20	96,21	15,11	98,32	17,70	93,96	23,40	92,11	4,50	87,07
février	14,00	99,10	82,20	96,89	11,64	98,47	10,70	93,45	14,60	91,20	3,70	83,62
mars	20,60	99,29	100,80	97,19	12,46	99,08	9,50	96,80	13,20	95,58	6,30	81,25
avril	13,60	99,12	88,10	96,61	11,64	98,76	9,70	96,07	12,80	94,86	6,00	78,92
mai	11,50	99,31	65,40	97,39	9,63	98,87	4,10	98,25	5,00	97,88	3,00	86,73
juin	13,80	99,27	82,60	96,86	10,81	98,58	13,90	94,83	16,80	93,76	1,50	95,42
juillet	6,90	99,32	54,80	96,90	9,38	98,56	3,60	98,20	5,40	97,32	1,50	93,96
août	6,80	99,32	58,10	96,68	9,47	97,58	5,30	97,30	7,60	96,20	4,80	78,68
septembre	11,70	99,20	63,90	97,41	9,68	98,71	12,80	94,59	16,40	93,12	1,70	94,13
octobre	9,30	98,99	49,60	97,24	7,64	98,66	12,50	93,89	14,10	93,16	3,50	83,37
novembre	14,40	98,66	68,30	96,19	13,28	98,34	24,00	91,44	27,80	90,16	2,90	92,82
décembre	11,70	99,09	47,00	97,61	11,05	95,90	32,40	79,81	36,30	77,60	0,90	94,69

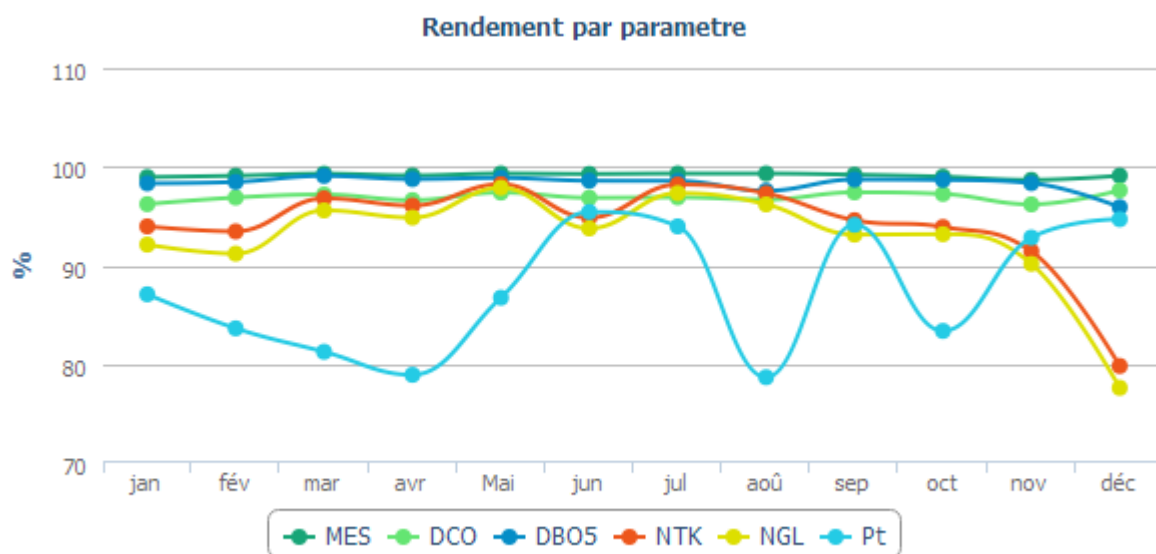

Evolution des charges et du rendement par paramètre

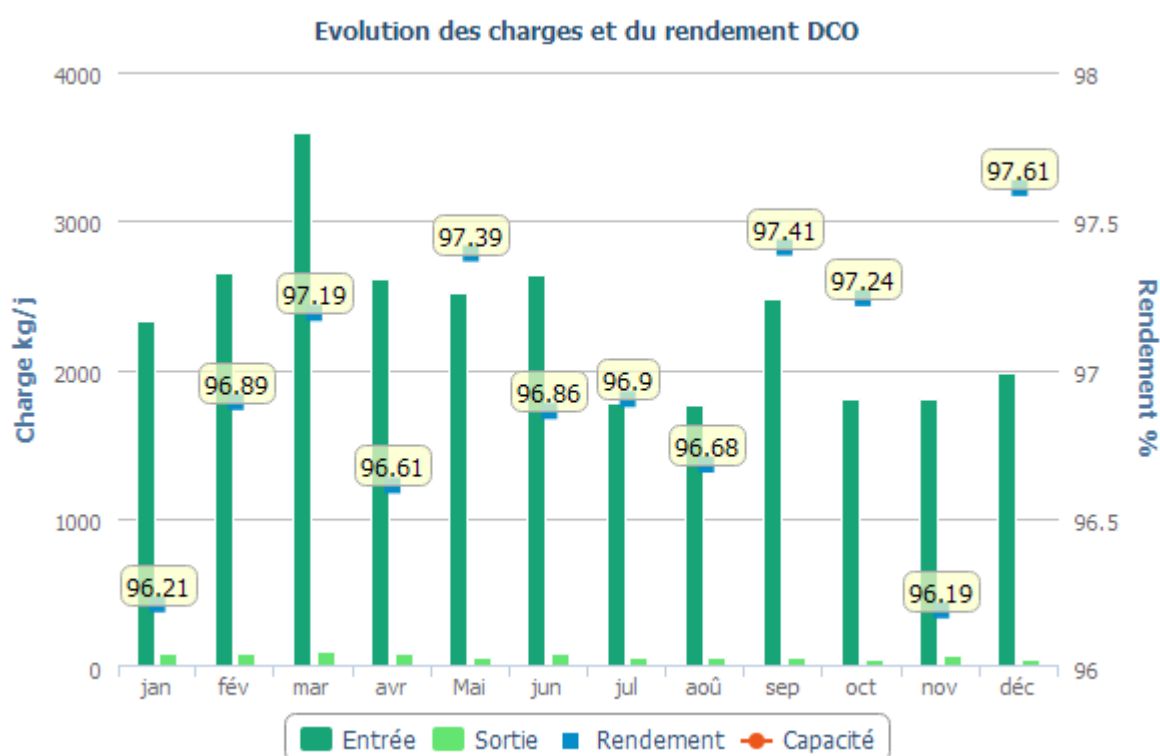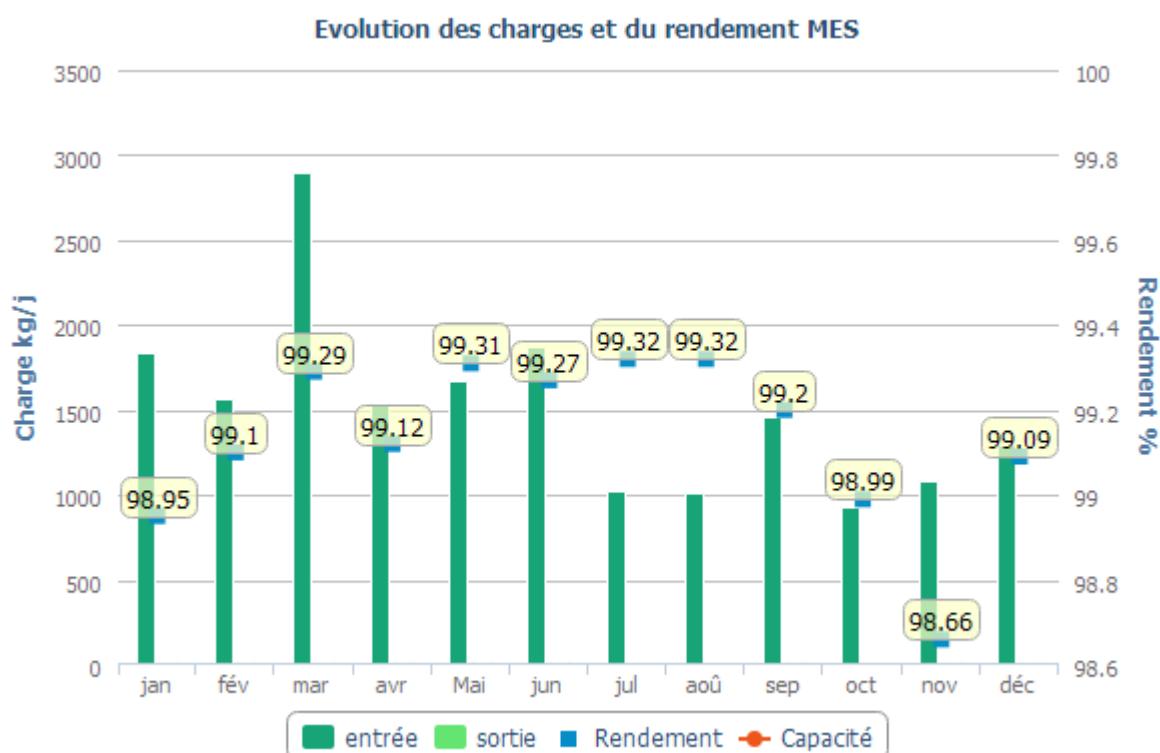

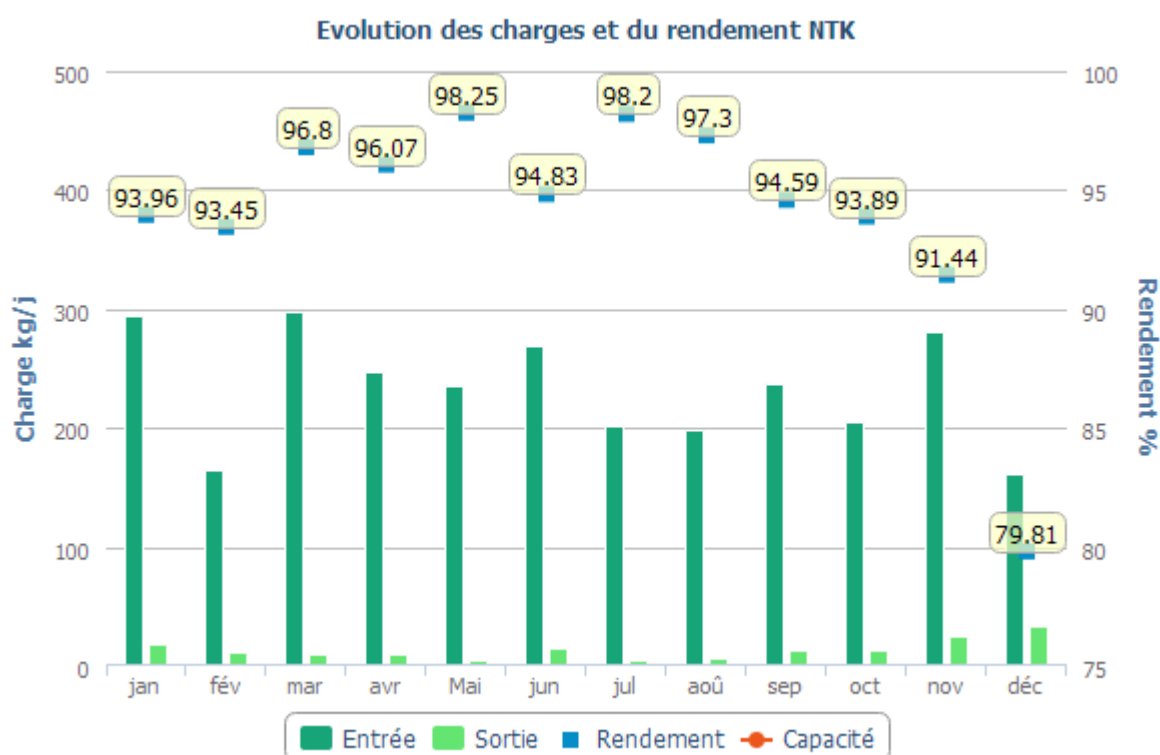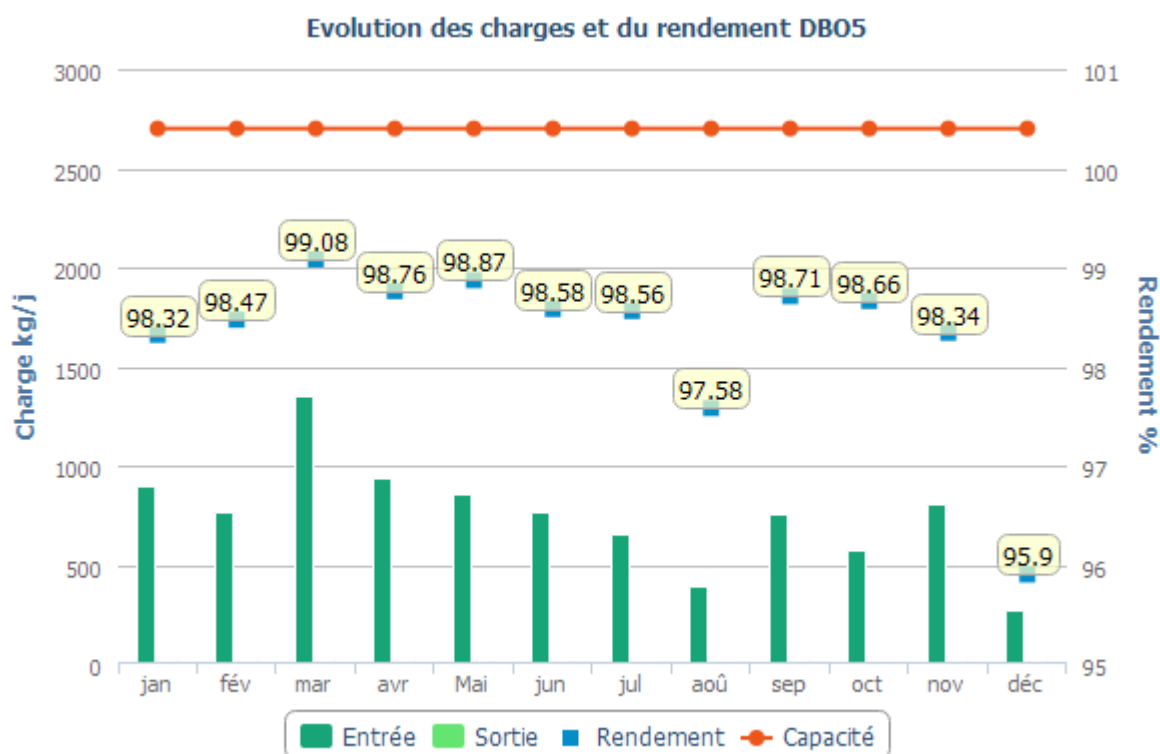


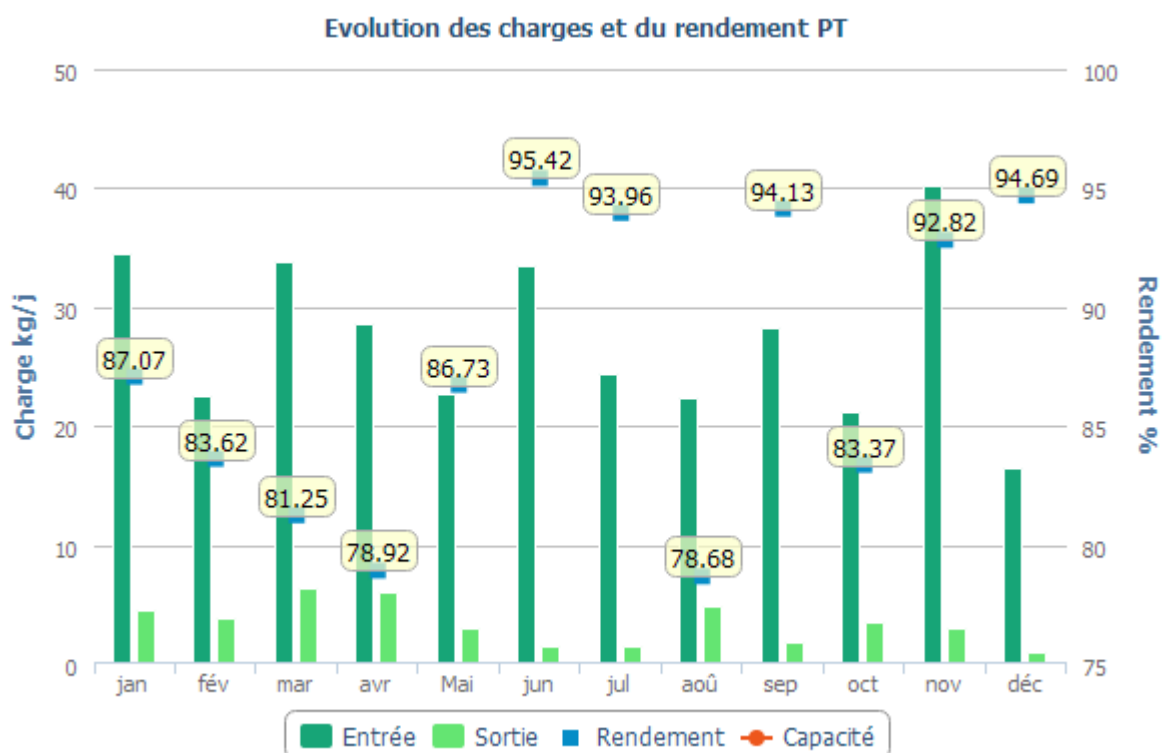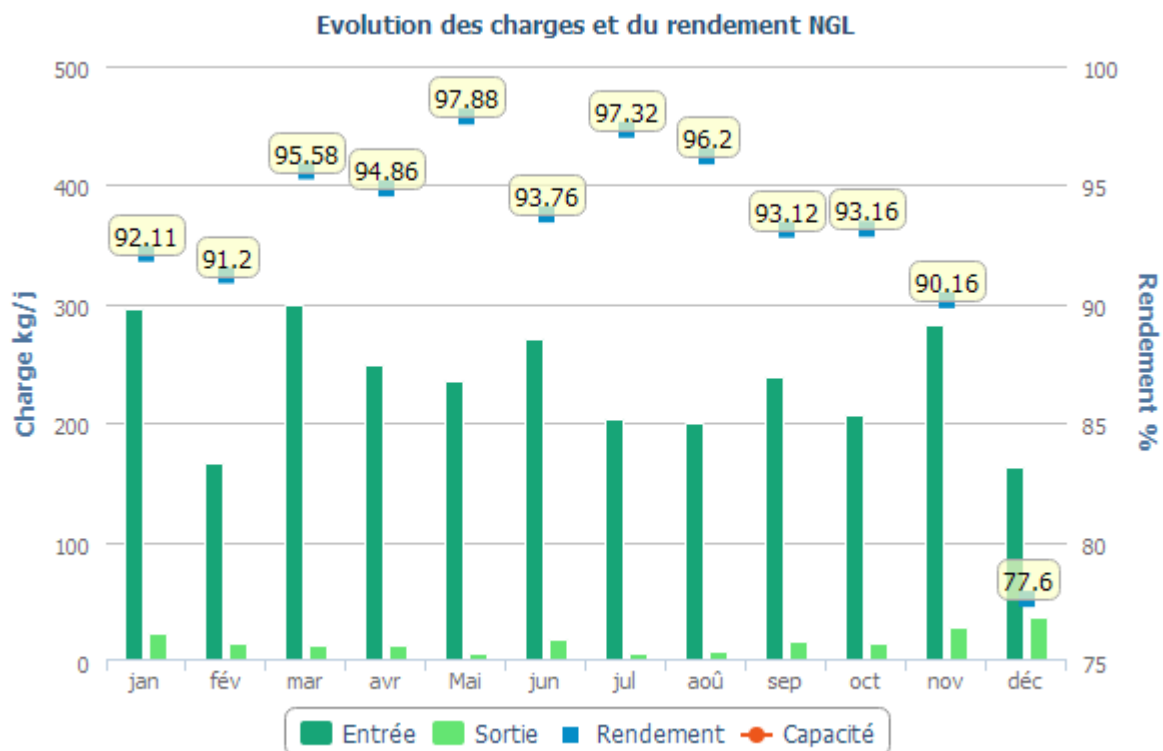

Détail des non-conformités

Dates	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
03/04/2022	Oui	Non	Ptot	Oui	
16/08/2022	Oui	Non	Ptot	Oui	

Boues évacuées par mois

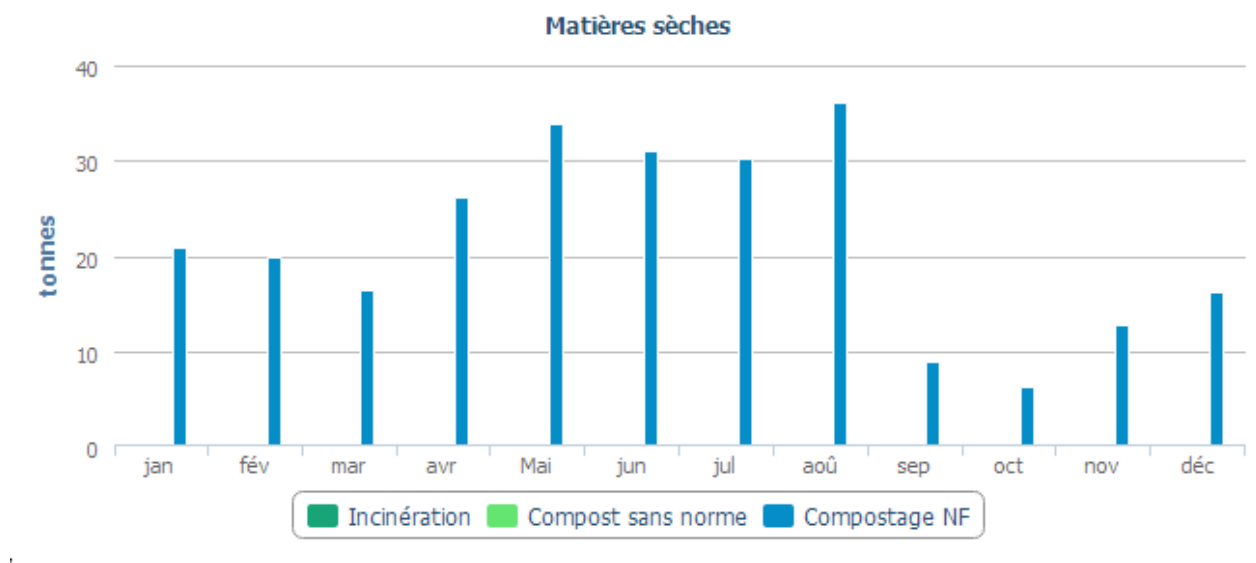

STEP PIETAT (NOUVELLE)

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
27/09/2022	Non	35	4,13	11,8	5,6	2,44	2,45	0,23

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

6.5 Le bilan énergétique du patrimoine

→ Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Usine de dépollution

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
STEP AUREILHAN						
Energie relevée consommée (kWh)	1 388 658	1 393 629	1 485 878	1 530 171	1 406 691	-8,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)	974	1 024	1 102	1 169	1 243	6,3%
Volume pompé (m3)	1 425 277	1 361 023	1 348 127	1 308 872	1 132 099	-13,5%

Poste de relèvement

	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
PR LES ACACIAS						
Energie relevée consommée (kWh)	1 512	1 643	1 133	972	590	-39,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)	70	59	32	40	470	1 075,0%
Volume pompé (m3)	21 563	27 792	34 980	24 034	1 256	-94,8%
Temps de fonctionnement (h)	130	1 153	212	99	40	-59,6%
PR PLACE DU COURLIS						
Energie relevée consommée (kWh)	2 330	3 563	1 821	529	466	-11,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)	96	67	29	226	215	-4,9%
Volume pompé (m3)	24 362	52 879	63 130	2 340	2 170	-7,3%
Temps de fonctionnement (h)	3 749	5 288	6 313	234	217	-7,3%
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI						
Energie relevée consommée (kWh)				8 762	615	-93,0%
Temps de fonctionnement (h)					176	
PR SOUES 8 MAI						
Energie relevée consommée (kWh)				546	495	-9,3%
Temps de fonctionnement (h)					22	
PR ST-MARTIN						
Energie relevée consommée (kWh)	423	598	568	451	361	-20,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)	314	654	678	3 007	731	-75,7%
Volume pompé (m3)	1 349	915	838	150	494	229,3%
Temps de fonctionnement (h)	51	61	56	10	13	30,0%
	2018	2019	2020	2021	2022	N/N-1
PR SEMEAC LAS GRAVETTES						
Energie relevée consommée (kWh)					191	

6.6 Annexes financières

→ Les modalités d'établissement du CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Déléataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2022 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L'organisation de la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Sud- Ouest de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence, de proximité et d'implication des collectivités ainsi qu'à la recherche constante d'efficacité et de qualité.

L'organisation de Veolia Eau articulée autour d'une logique « gLocale » répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d'innovation, de solutions et d'investissements (« global ») ; mais aussi en s'appuyant sur 61 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l'exploitation, toujours plus ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau d'études techniques, service achats, expertises nationales...) ; étant précisé que cette mise en commun peut être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d'une Région ou d'un Territoire par exemple).

Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE national, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats d'une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux

successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d'autre part les charges de niveau National (contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

Modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction Consommateurs

Veolia Eau porte d'importantes ambitions en termes de relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l'ensemble des Territoires de compétences Consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;
- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des consommateurs.

Ces plateformes disposent de nouveaux outils informatiques qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « Consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu'en 2019 assises sur la valeur ajoutée simplifiée.

Depuis l'exercice 2020, la répartition du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire), qui était jusqu'en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée, s'effectue désormais de la manière suivante :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des factures d'eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1^{er} novembre n-1 et le 31 octobre n en tenant compte d'éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;
- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts (mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1^{er} janvier n et 31 décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d'un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction « consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d'eau au prorata des factures émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

Dans les rares situations où des services d'assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l'eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles que les contrats d'eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l'eau et l'assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d'eau et d'assainissement, et des conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part conventionnelle des coûts consommateurs en contrepartie d'un produit de même montant porté sur la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.
- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat d'assainissement en contrepartie d'un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

L'évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un changement de modalités de répartition de charges indirectes.

Enfin, le coût des plateformes intègre l'ensemble des composantes qui s'y rattachent : coûts de personnel, de loyers, de sous-traitance... Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature de cette charge au sein des dites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement [de gaz], ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

- ✓ les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),
- ✓ la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. § 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- ✓ les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),
- ✓ un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- ✓ les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes,
- ✓ les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité...). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique... il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :

Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- ✓ d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- ✓ d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la charge portée dans le CARE au titre d'une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux travaux réalisés dans l'exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- ✓ d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;
- ✓ d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- ✓ pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;
- ✓ pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée ;

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.

S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

- ✓ pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;
- ✓ pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021. Il s'élève pour l'exercice 2022 à 3,90%.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d'avances remboursables sans intérêts de la part d'une Agence de l'Eau pour contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de DSP, un calcul spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l'avantage temporaire que représente cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital restant dû en début d'exercice au titre de ces avances, au taux d'intérêt de référence tel que défini ci-dessus et applicable l'année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives

aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2022 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes n'ont en revanche pas été modifiées.

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l'exploitation l'ensemble de ses charges communes telles qu'elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l'exercice. Ce critère unique de répartition est déterminé par contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d'un contrat Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la différence entre le volume d'activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d'achats d'eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau

organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d'eau supportent une quote-part forfaitaire de « peines et soins » égale à 5% de ces achats d'eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Territoires a été facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats (à l'exclusion de la part relative à l'activité « consommateurs » répartie comme évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2022 au titre de l'exercice 2021.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en soustraction, exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche pas à s'appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d'expertise, ne sont pas membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

- ✓ inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
- ✓ inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du Groupe Veolia, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2022 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2023.

Notes :

1. La donnée « nombre de contacts » n'est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau « Territoire ».
2. Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.
3. C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.
4. L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
 - le bien doit faire partie d'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire,
 - la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l'horizon de la période contractuelle en cours.
5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.

→ Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à l'un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.

6.7 Reconnaissance et certification de service

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les systèmes de management de la qualité et de l'environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance du siège et complétés par un système de management de l'énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et l'accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 valide, via un tiers indépendant, l'efficacité des méthodes et des outils mis en place et l'engagement d'amélioration continue de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans le cadre élargi de la politique de l'Eau France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l'Administration dans le cadre des textes d'application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*)



N° 2015/69288.9

Certificat
Certificate

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse

Siège : 21 RUE LA BOETIE-75008 PARIS

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / Complementary list of certified locations on appendix

N° SIREN

572025526

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-11

Jusqu'au
until

2024-11-10

Signature et tampon obligatoires de l'organisme certificateur
Signature and stamp of the certifying body

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Recette certifiée électronique accessible sur www.afnor.org selon le lien de la certification de l'organisme.
The electronic certificate is accessible on www.afnor.org according to the company's certification link.
AFNOR Certification est certifiée par le Comité Français de Normalisation (CFCN) pour la certification de l'organisme.
AFNOR Certification is certified by the French Committee for Standardization (CFCN) for the certification of the organization.
AFNOR est une marque déposée. AFNOR est un organisme indépendant. CERTIF P 18818 02/2020



Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat



Certificat

Certificate

N° 2015/69287.8

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Siège : 21 RUE LA BOETIE -75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ies)

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-10

Jusqu'au
Until

2024-11-09

Signature en double de la signature de : Julien NIZRI, Directeur Général d'AFNOR Certification

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Noté le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org. Afin de garantir la validité de la certification, les données certifiées sont archivées sur www.afnor.org
Noted the electronic certificate, accessible on www.afnor.org. In order to ensure the validity of the certification, the certified data are archived on www.afnor.org

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 82 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 16 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION



Certificat

Certificate

N° 2015/69286.8

Page 1 / 10

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET
TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER
COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Siège : 21 RUE LA BOETIE -75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(oes)

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-11-10

Jusqu'au
Until

2024-11-09

Certificat délivré par AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.
Certificate issued by AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Placez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Sur le certificat électronique, consultez le lien de vérification de la validité de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, consult the link to verify the validity of the certification of the organization.
AFNOR Certification est accréditée par le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) pour la certification de systèmes de management. AFNOR Certification is accredited by the French Committee for Accreditation (Cofrac) for the certification of management systems.

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 075 052 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.

6.8 Actualité réglementaire 2022

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

Les crises en cascades : pénurie et flambée des prix des matières premières et de l'énergie.

Les crises successives affectant l'exécution des contrats de la commande publique depuis 2020 et en particulier la pénurie et la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ont conduit le ministre de l'économie à solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur les modifications des prix et tarifs des contrats de la commande publique et les conditions d'application de la théorie de l'imprévision.

Le Conseil d'Etat a ainsi rendu un avis le 15 septembre 2022 (avis n°405540) sur les possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et sur les conditions d'application de la théorie de l'imprévision, rapidement complété par une circulaire du Premier Ministre en date du 29 septembre 2022 (n° 6374/SG) et par une fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy en date du 21 septembre 2022.

Délestage de la consommation de gaz naturel et d'électricité

En sus de la hausse conséquente des prix de l'énergie, au cours des prochains hivers, des coupures de gaz et d'électricité sont susceptibles d'affecter les services d'eau et d'assainissement, activités ne relevant pas des services prioritaires prévus par l'arrêté du 5 juillet 1990.

Le décret n° 2022-495 du 7 avril 2022, l'instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 et circulaire du Premier Ministre en date du 30 novembre 2022 sont venus préciser les mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmée. Il est notamment souligné la nécessité de mobiliser les gestionnaires de services publics d'eau et d'assainissement afin d'anticiper l'impact du délestage sur leurs services.

Résilience des territoires et des réseaux

En application de la loi du 22 août 2021 "climat et résilience", le décret 2022-1077 du 28 juillet 2022 (JO du 30 juillet 2022) précise le champ d'application du dispositif prévu à l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure visant à améliorer la résilience des réseaux aux risques naturels, de même que les prescriptions pouvant être faites par les préfets dans ce cadre.

Les exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) situés dans les territoires présentant une exposition à un risque naturel important peuvent ainsi être enjoins par arrêté préfectoral à établir certains documents afin d'anticiper la gestion en cas de crise et favoriser un retour rapide à la normale.

Le décret du 2022-907 du 20 juin 2022 (JO du 21 juin 2022) et le décret 2022-1532 du 8 décembre 2022 (JO du 9 décembre 2022) ont précisé l'obligation et les modalités de réalisation et de mise en œuvre des plans communaux (PCS).

Verdissement de la commande publique

Pris en application de la loi "climat et résilience" d'août 2021, le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 (JO du 3 mai 2022) portant diverses modifications du code de la commande publique vise au "verdissement de la

commande publique”. Il prévoit pour les marchés et concessions dont l’avis d’appel public à concurrence ou la consultation est lancé à compter du 21 août 2026 :

- la suppression du critère d'attribution unique fondé sur le prix (le critère du coût devra en effet prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre),
- et la description dans le rapport annuel du concessionnaire des mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique.

Le décret prévoit par ailleurs pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 :

- un abaissement du seuil annuel des achats à partir duquel les collectivités territoriales doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser) à 50 millions d’euros,
- et de nouvelles modalités de recensement économique des marchés et de publication des données essentielles de la commande publique sur un portail national de données ouvertes.

Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS)

La loi 3DS (Loi n° 2022-217 du 21 février 2022) entend favoriser l’association des communes et le maintien des syndicats infra-communautaires à la gouvernance des compétences “eau” et “assainissement”. Cette loi vient notamment préciser :

- les modalités du maintien du transfert de compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines aux communautés de communes d’ici à 2026, sauf délibération contraire.
- la création de nouvelles exceptions à l’interdiction de subventionner les services publics industriels et commerciaux explicitement relatives aux EPCI.

La loi 3DS fait l’objet de commentaires spécifiques dans l’annexe de ce document dédiée à l’actualité réglementaire 2022.

Retour au sol des boues : la fin de l’obligation d’hygiéniser en période de pandémie

L'arrêté du 30 avril 2020 avait fixé le principe que les boues produites durant la pandémie doivent au préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues et faire l'objet de mesures de surveillance supplémentaires. L’arrêté du 20 avril 2021 avait maintenu cette restriction tout en élargissant la liste des traitements de boues considérés comme hygiénisants.

L’avis du HCSP relatif aux traitements appliqués aux boues d’épuration par rapport au risque d’infection au virus SARS-CoV-2 du 31 octobre 2022 recommande de ne pas maintenir les mesures restrictives actuellement en vigueur depuis mars 2020. Cet avis a été repris dans un arrêté publié le 14 février 2023 qui abroge l’obligation d’hygiéniser les boues avant épandage.

Retour au sol des boues : une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à prévoir dès maintenant

La Loi AGECL du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) ainsi que l’ordonnance du 29 juillet 2020 (relative à la prévention et à la gestion des déchets) devrait modifier le cadre réglementaire régissant les conditions de retour au sol des boues d’épuration produites par les installations d’assainissement et, ce, à travers un ensemble de textes réglementaires (décrets, arrêtés regroupés sous le terme général de “socle commun”). Le projet de “socle commun” confirme la volonté de maintenir le retour au sol des boues et composts et réaffirme l’intérêt de ce retour au sol, en cohérence avec la position européenne. Cet ensemble de textes réglementaires, actuellement en révision, entrera progressivement en application avec des échéances prévisibles à partir de 2024. La première échéance marquera l’entrée en

vigueur de nouveaux critères d'innocuité qui inclura de nouveaux paramètres et seront applicables aux boues et aux composts de boues.

Cette future réglementation est susceptible d'entraîner un impact contractuel et financier sur le service de l'assainissement.

Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) : le principe de réduction des émissions à la source est maintenu !

La note technique du 24 mars 2022 (remplaçant celle du 12 août 2016) relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction est venue confirmer les deux piliers de la démarche applicable aux stations de plus de 10 000 eq.habitants :

- une phase de recherche des substances à enjeux (dites "significatives") dans les eaux brutes et traitées ;
- une phase de diagnostic à l'amont pour comprendre les sources d'émission et identifier les actions de réduction à initier sur les territoires pour réduire ces substances dans les eaux usées urbaines.

Cette note redéfinit les modalités de la recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations de traitement des eaux usées (STEU) et précise le calendrier de mise en œuvre du nouveau cycle RSDE qui a débuté dès 2022. Cette note technique donne la faculté au Préfet d'élargir la liste de substances à rechercher au regard de la sensibilité du milieu récepteur.

Elle engage les services d'assainissement dans une démarche de réduction des émissions de substances.

Réutilisation des eaux usées traitées : des possibilités d'usages élargies !

Le décret 2022-236 du 10 mars 2022 (JO du 11 mars 2022) relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées a pour objectif de mettre en place une procédure pour autoriser pour une durée limitée (5 ans maximum - renouvelables) de nouveaux usages des eaux usées traitées. Comme confirmé dans l'ordonnance 2022-1611 du 22 décembre 2022 (JO du 23 décembre 2022), ce décret ne concerne pas les usages déjà réglementés (irrigation agricole et espaces verts notamment – via les arrêtés de 2010 et 2014 et usages internes à la station d'épuration).

Ce texte offre ainsi un cadre pour étendre à titre « temporaire » de nouveaux usages des eaux usées traitées (tels que le lavage des rues, le « multi-usages » en site industriel, ...). Il précise notamment :

- les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées :
- les usages possibles : tous les usages à l'exception de ceux pratiqués à l'intérieur des locaux d'habitation, des établissements de santé, d'hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux/dentaires, des crèches, écoles, etc ;
- la procédure d'autorisation des projets d'utilisation :
- les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place : tenue d'un carnet sanitaire et transmission au préfet chaque année d'un rapport incluant volumes réutilisés, résultats de la surveillance, synthèse des dysfonctionnements, et un volet économique.

Un arrêté du 28 juillet 2022 (JO du 4 août 2022) est venu préciser les pièces attendues dans la demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées prévue par le décret du 10 mars 2022.

Projet de révision de la Directive Eaux résiduaires Urbaines : de nouveaux défis à relever ?

La proposition de révision de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 a été présentée par la Commission européenne le 26 octobre 2022. Il s'agit à ce stade d'un projet : des amendements, des modifications, ... vont être intégrés à ce texte avant le vote au Parlement.

Figurent aujourd'hui dans la proposition :


- l'élargissement du domaine d'application de la DERU aux agglomérations d'assainissement de plus de 1 000 EH ;
- la réduction de la pollution issue du déversement direct d'eaux usées non traitées par temps de pluie ;
- la réduction des rejets en nutriments pour les stations au-dessus de 100 000 EH et de plus de 10 000 EH en zone sensible à l'eutrophisation ;
- la mise en place de traitements tertiaires, notamment pour le traitement des micropolluants, pour les stations de plus de 100 000 EH avant le 31 décembre 2035 puis étendue par la suite aux stations de plus de 10 000 EH en cas de risque pour la santé ou l'environnement ;
- une identification et réduction des pollutions non domestiques pour encourager la valorisation des boues et des eaux usées traitées, réduire les impacts sur les milieux récepteurs et les dysfonctionnements des stations ;
- une responsabilité élargie du producteur pour supporter le coût de traitement des micropolluants ciblant les produits pharmaceutiques et cosmétiques ;
- la neutralité énergétique envisagée d'ici à 2040 pour les stations d'épuration supérieures à 10 000 EH grâce à la production d'énergies renouvelables, notamment de biogaz à partir des boues.

Fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) et du support filaire cuivre

Le **réseau filaire cuivre** en France a connu son véritable essor au début des **années 1970**. Dans un premier temps réservé à la téléphonie fixe, il a également porté la naissance de l'internet haut débit avec l'ADSL. Désormais moins adapté aux usages des Français, le cuivre est de plus en plus concurrencé par la **fibre optique**, plus *performante*, moins *énergivore*, et surtout *moins sensible aux aléas météorologiques*. Le numérique s'installe durablement dans notre paysage.

Les dates clés

A partir de 2023, Orange commencera à démonter les infrastructures RTC par plaques.

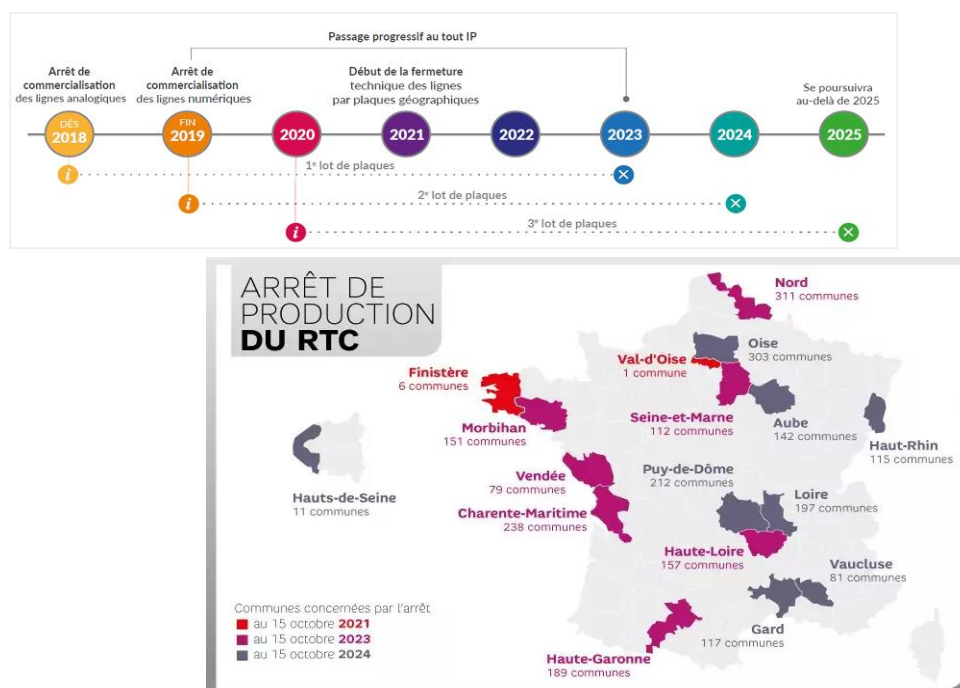

Impact sur les installation d'eau

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations aux collectivités et aux délégataires. Elles reflètent l'état de santé des ouvrages, et alertent en cas de dysfonctionnement. Pour vous parvenir, ces données circulent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des lignes internet de type IP gérés par les opérateurs télécom.

Les services RTC et xDSL seront progressivement fermés.

A la résiliation automatique des abonnements par les opérateurs téléphoniques, **les ouvrages d'eau potable ne pourront plus faire remonter d'information à distance. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau dans un réservoir, ou d'un débordement du réseau d'eaux usées sur la voie publique.**

La Valeur Ajoutée VEOLIA

- Diagnostic sur les installations et plan d'action
- Renouvellement des installations impactées afin d'utiliser le mode de transfert IP
- Traitement de l'obsolescence et montée en gamme des télétransmetteurs
- Baisse du coût de l'abonnement et des communications

Cette évolution de conditions techniques d'exécution du service est susceptible d'entraîner un impact contractuel et financier sur le service des eaux.

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, pour répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences pour votre service.

6.9 Inventaire du patrimoine

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
CAPTEUR AUREILHAN AILHET N2	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR AUREILHAN AILHET N2	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR AUREILHAN CARBONNE N1	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR AUREILHAN CARBONNE N1	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR AUREILHAN CHARTREUSE N5	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR AUREILHAN CHARTREUSE N5	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3+
CAPTEUR AUREILHAN INDUSTRIE N3	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2021	IJINUS V3+
CAPTEUR AUREILHAN MOISSON	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2022	IJINUS V3
CAPTEUR AUREILHAN PYRENEES N4	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR AUREILHAN PYRENEES N4	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2015	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT ALLIER N16	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT ALLIER N16	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2019	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT AVENUE DE LOUSSE N17	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT FAUVETTE N14	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3+
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT LOOMIS N12	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT MAIRIE N13	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT PAIX N15	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT PIC DU MIDI N19	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT STEP N18	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons		
CAPTEUR BARBAZAN DEBAT VERDUN N24	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2019	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SEMEAC 11 NOVEMBRE N8	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2020	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SEMEAC DOCTEUR GUINIER N9	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR SEMEAC DOCTEUR GUINIER N9	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2019	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SEMEAC GARENNE N20	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons		
CAPTEUR SEMEAC GAUTE	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2022	IJINUS V3
CAPTEUR SEMEAC JAURES N6	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR SEMEAC JAURES N6	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SEMEAC PISCINE N10	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		
CAPTEUR SEMEAC PISCINE N10	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2019	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SEMEAC REPUBLIQUE N7	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3
CAPTEUR SOUES ANDRE BREYER N11	Contrôle/Comman	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion Autonome GSM		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
CAPTEUR SOUES ANDRE BREYER N11	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3+
CAPTEUR SOUES HENRI BARBUSSE N23	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3+
CAPTEUR SOUES HONORE LAPORTE N21	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V4
CAPTEUR SOUES VICTOR HUGO N22	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2018	IJINUS ULTRASON V3
DO AUREILHAN COURREOUS N8	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO AUREILHAN HOUNTANIOU N2	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO AUREILHAN RAUJOL N3	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Téléggestion Autonome GSM		
DO AUREILHAN RAUJOL N3	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre Hauteur/Vitesse	2021	IJINUS V3+
DO AUREILHAN RAUJOL N3	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO BARBAZAN DEBAT ACACIAS N16	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Débitmètre Electromagnétique en Conduite		ENDRESS HAUSER PROMAG 10 W 200 mm
DO BARBAZAN DEBAT ACACIAS N16	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SEMEAC QUARTIER POCA N11	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3+
DO SEMEAC QUARTIER POCA N11	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SEMEAC RUE DALLAS N10	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SEMEAC RUE REPUBLIQUE N9	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SOUES AUTOROUTE N14	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SOUES GALLEGRO N13	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Téléggestion Autonome GSM		
DO SOUES GALLEGRO N13	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	2017	IJINUS ULTRASON V3
DO SOUES GALLEGRO N13	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SOUES LOT DES CHARMILLES N12	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO SOUES QUARTIER DE L OCEAN N15	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO TARBES PONT DU MARTINET RIVE DROITE	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO TARBES QUARTIER AMERICAN PARK RIVE DROITE N4	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO TARBES RUE PIC MONTAIGU RIVE DROITE N6	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
DO TARBES RUE VIGNEMALE RIVE DROITE N5	File Eau	Distribution / Répartition / Maillage Eau	Déversoir		
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Contrôle	Unité de Contrôle	Disjoncteur	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Téléggestion	2020	SOFREL S530
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques	2008	ACIER INOX 65 mm

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2008	BAYARD 65 mm
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2008	BAYARD 65 mm
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise	2008	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2017	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2017	
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Pompe 1	2018	FLYGT 30681.7 kW 10 m3/h 12 m CE
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Pompe 2	2022	FLYGT 3069.1802 kW 10 m3/h 12 m CE
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique	2008	MILTRONICS ULTRASONS
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1	2008	BAYARD 65 mm
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 2	2008	BAYARD 65 mm
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR AUREILHAN PLACE DU COURLIS	File Eau	Stockage / Tampon	Capot de fermeture	2008	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Télégestion	2013	SOFREL S530
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Prétraitement	Barre de Guidage		
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Prétraitement	Panier de Dégrillage Manuel		
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2013	65 mm
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2013	65 mm
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible	2013	FLYGT NP 3085MT 4632 kW 15 m3/h 6 m CE
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible	2013	FLYGT NP 3085MT 4632 kW 15 m3/h 6 m CE
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise	2013	
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2013	FLYGT
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2013	FLYGT
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique	2013	

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1	2013	65 mm
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 2	2013	65 mm
PR AUREILHAN ZONE SAINT MARTIN	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR BARBAZAN ACACIAS	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT	2006	
PR BARBAZAN ACACIAS	Contrôle	Unité de Contrôle	Disjoncteur	1980	
PR BARBAZAN ACACIAS	Contrôle	Unité de Contrôle	Poste de Téléggestion	2018	SOFREL S530
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Accessoires hydrauliques	2006	ACIER INOX 200 mm
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage	2006	
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Canalisation de refoulement	2006	
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule		200 mm
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Electropompe Submersible	2016	FLYGT NP 3127 MT 437 ADA5.9 kW 200 m3/h 11.5 m CE
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise	2006	
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2006	FLYGT
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Poire de niveau	2006	FLYGT
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Sonde piezométrique	2017	MILTRONICS
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Relèvement	Vanne Manuelle pompe 1	2019	BAYARD 200 mm
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Stockage / Tampon	Bâche		
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Stockage / Tampon	Capot de fermeture	2019	
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Stockage / Tampon	Clapet hydraulique by pass	2019	BAYARD 200 mm
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Stockage / Tampon	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	2014	ENDRESS HAUSER PROMAG 10W2H 200 mm
PR BARBAZAN ACACIAS	File Eau	Stockage / Tampon	Déversoir		
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	Contrôle/Comman nde	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Téléggestion	2021	SOFREL S530
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	File Eau	Relèvement / Refoulement	Pompe 1	2016	9-40/2.75 kW
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	File Eau	Relèvement / Refoulement	Pompe 2	2016	9-40/2.75 kW
PR SEMEAC LAS GRAVETTES	File Eau	Stockage / Tampon	Cuve	2016	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	Contrôle/Comman nde	Unité de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 1	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Barre de Guidage pompe 2	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Canalisation	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Clapet pompe 1	2020	65 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Clapet pompe 2	2020	65 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Jeu de Détecteurs de Niveau Poirs	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Manchon de sortie	2020	90 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Manomètre	2020	
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Panier de Dégrillage	2020	INOX 304
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise pompe 1	2020	65 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Pied d'Assise pompe 2	2020	65 mm

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
FRAI					
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Pompe 1	2020	KSB F65-170/1204 kW 20 m3/h 8.2 m CE
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Pompe 2	2022	KSB ARXF065-230/023F4USG-200 41.1 m3/h 8.7 m CE
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Potence Fixe	2020	GOLIATH 4AFM
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Potence Fixe	2020	GOLIATH 4AFD
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement pompe 1	2020	65 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Relèvement	Vanne de Refoulement pompe 2	2020	65 mm
PR SEMEAC PRE SAINT FRAI	File Eau	Stockage	Cuve	2020	
PR SOUES 8 MAI	Bâtiments, VRD	Aménagements Extérieurs	Clôture	2020	
PR SOUES 8 MAI	Bâtiments, VRD	Aménagements Extérieurs	Portail	2020	
PR SOUES 8 MAI	Contrôle/Comman nde	Unité de Contrôle / Commande	Poste de Télégestion GPRS-GSM	2020	SOFREL S530
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Clapet pompe 1	2020	AVR
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Clapet pompe 2	2020	AVR
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Pompe 1	2020	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Pompe 2	2020	FLYGT 3069.1801.5 kW
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Vanne pompe 1	2020	
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Relèvement / Refoulement	Vanne pompe 2	2020	
PR SOUES 8 MAI	File Eau	Stockage / Tampon	Cuve	2020	
STEP AUREILHAN	Air de Service	Distribution d'Air	Appareil de Mesure de Pression en Conduite		01PISL001 L
STEP AUREILHAN	Air de Service	Production d'Air	Compresseur à Vis		SIAP EURE
STEP AUREILHAN	Air de Service	Production d'Air	Sécheur d'Air		WORTHINGTON CREYSSENSAC ROLLAIR300
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Grillage		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Lampadaires		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail automatique		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portes		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Voiries		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	2 Pièges à Son (1 Entrée, 1 Sortie)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Passerelles Fixes		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Passerelles Mobiles		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Sanitaire		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Signalétique		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Communication	Caméra		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Communication	Parlophone		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Communication	Téléphone Fixe		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Adoucisseur d'Eau par		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
			Charbon Actif		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Analyseur Multiparamètres	2017	WTW 3110
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Balance de Précision		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Etuve		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Hotte d'Aspiration		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Oxymètre labo	2017	WTW Oxi 3205
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Paillasse		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Réfrigérateur		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Robinet +lavabo		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Spectrophotomètre		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Laboratoire	Verrerie		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Bouées de Sauvetage (Bassin Bio)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Centrale d'Alarme		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Douche et Rince-Ceil		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Extincteur		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Lecteur de Badge		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Perches (Bassin Bio)		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Rembardes		
STEP AUREILHAN	Bâtiments	Sécurité	Télécommandes		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Armoire Electrique BT		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Automate		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Automate		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Automate		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Ecran Plat		192.168.0.11
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Ecran Plat		192.168.0.11
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Ordinateur		192.168.0.10
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Panneau de Commande		192.168.0.30
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Surpresseur 1		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Surpresseur 1		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Surpresseur 2		
STEP AUREILHAN	Contrôle	Unité de Contrôle	Surpresseur 2		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Alimentation	Appareil de Mesure de Pression en Conduite		SIEMENS
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Alimentation	Ballon	2015	XYLEM SANITAIRE 300L
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Alimentation	Disconnecteur		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Alimentation	Forage		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Alimentation	Motopompe Immergée		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3006B
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3002

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		02VA3004B
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3003D
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		03VA3008
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3003B
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		03VA3005D
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3001B
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		03VA3005A
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		03VA3005C
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		03VA3005B
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3003A
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3006A
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3003C
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		02VA3004A
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Electrovanne		01VA3001A
STEP AUREILHAN	Eau de Service	Maillage	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	Energies	Carburant	Cuve Enterrée (5000 L)		
STEP AUREILHAN	Energies	Carburant	Motopompe Immergée		
STEP AUREILHAN	Energies	Production	Groupe Electrogène à Fuel		OLYMPIAN GEP400-2
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Aspersion Filtre		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Biodagène		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Biofiltre de Désodorisation Compostage		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Charbon Actif		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Chauffage		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Chauffage des Locaux		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Clapet Coupe-Feu		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Vanne Motorisée		01VL5100A
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Vanne Motorisée		01VL5100B
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		FEVI F22B-3J-0630-RD000-01-W9 kW
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Centrifuge		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		01CN201 TH
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		03CN203
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		04CN204
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		01CN100 TH
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilateur Hélicoïde		03CN203
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilation et Chauffage		
STEP AUREILHAN	File Air	Traitement et Transfert de l'Air	Ventilation et Chauffage		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Aire Bétonnée		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Aire Bétonnée		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Appareil de Mesure de la Température		EICSO PT 100 compost SCMM2000
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Benne à Ecorce		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Hangar		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Hangar		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Transporteur Hydraulique		NORD SK 80S/4.55 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Trémie Arrivée Boues		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Ventilateur Hélicoïde		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Vis Convoyeuse Sans Ame		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Vis Convoyeuse Sans Ame		
STEP AUREILHAN	File Boues	Compostage	Vis de Relèvement		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Centrifugeuse		ANDRITZ D4LLC30B HP37 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Centrifugeuse		ANDRITZ D4LL030BHP37 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Centrifugeuse		ALFA LAVAL aldec 406
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Débitmètre Extraction (Centri Existante)	2003	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Débitmètre Extraction File 1	2003	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Débitmètre Extraction File 2	2003	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Dévouteur à palettes		SEEPEx SRF50/1/6.34 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Electrovanne		03VA001A

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Electrovanne		03VA001A
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Electrovanne		03VA001B
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Electrovanne		03VA001B
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Monorail		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Monorail		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Monorail		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx 1.5 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Palan Manuel		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Palan Manuel		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Palan Manuel		
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Vis Convoyeuse Sans Ame Centri 1		03PV1200
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Vis Convoyeuse Sans Ame Centri 2		03PV2200
STEP AUREILHAN	File Boues	Déshydratation	Vis Convoyeuse Sans Ame Centri 3		WAM S25 40 100 K25
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	1 Poire de Niveau Sécurité Pompes		
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Bache de Recirculation		
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Débitmètre Recirculation File 1	2002	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Débitmètre Recirculation File 2	2002	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Monorail et Chariot		
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx SRF 030/1 2.53 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx SRF 100/1 2.57.5 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx SRF 100/1 2.57.5 kW
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Motopompe Immergee		KSB KRTD 150-251/54 UG-S5.5 kW 254 m3/h 4.06 m CE
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Motopompe Immergee		KSB KRTD 150-251/54 UG-S5.5 kW 254 m3/h 4.06 m CE
STEP AUREILHAN	File Boues	Recirculation	Potence Fixe		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Détecteur d'Explosivité (CH4) (Fosse de Dépotage)		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Détecteur d'H2S (Fosse de Dépotage)		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Dilacérateur		NORD SK 100-L/40 TF 35712770
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Electrovanne		01VA501B
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Electrovanne		01VA502A
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Electrovanne		01VA501A
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Electrovanne		01VA500
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Electrovanne		01VA502B
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Fosse de dépotage		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Fosse de stockage		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Motopompe Immergee		KSB AMAREX NF 65-170/032 UGL-1363.1 kW 30 m3/h 13.1 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Motopompe Immergee		KSB AMAREX NF 65-170/032 UGL-

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
					1363.1 kW 30 m3/h 13.1 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Poire de Niveau (Fosse de Dépotage)		01LSLL500 LL et 01LSHH500 HH
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Poire de Niveau (Fosse de Stockage)		01LSLL501 LL et 01LSHH501 HH
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Préleveur Fixe Thermostaté		
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Sonde US (Fosse de Dépotage)		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Matières de Vidange	Sonde US (Fosse de Stockage)		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	2 Poires de niveau		01LSHH603 HH et 01LSLL603 LL
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Débitmètre PTE	2001	ENDRESS HAUSER
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Motopompe Immersée		KSB KRTD 100-251/74 UGS7.5 kW 161 m3/h 10.53 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Motopompe Immersée		KSB KRTD 100-251/74 UGS7.5 kW 161 m3/h 10.53 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Poste toutes eaux		
STEP AUREILHAN	File Eau	Poste Toutes Eaux	Sonde US		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Bassin dégraisseur/dessableur		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Bassin dégraisseur/dessableur		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Batardeau * 2 : Amont et Aval		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Batardeau * 2 : Amont et Aval		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Batardeau Entrée		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Batardeau Entrée		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Dégrilleur Incliné	2008	EMO 01SD100 / DC1 15.73.10.37 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Dégrilleur Incliné	2008	EMO 01SD200 /DC1 15.73.10.37 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Déversoir By-pass		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Electrovanne sur aspiration sable 1		01VA100
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Electrovanne sur l'aspiration sable 2		01VA200
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Lame de Surverse		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Lame de Surverse		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Lame de Surverse		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Motopompe de Surface		WEMCO 44F220NFFBFRPSAA2.2 kW 45 m3/h 5 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Motopompe de Surface		WEMCO 44F220NFFBFRPSAA2.2 kW 45 m3/h 5 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Racleur à graisse 2		01SR200.12 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Racleur à graisses 1		01SR100.12 kW

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Sonde US	2008	ENDRESS HAUSER US - FMU 90 + FDU91
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Sonde US	2008	ENDRESS HAUSER US - FMU 90 + FDU91
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Turbine d'Aérofottation 1		01NT100
STEP AUREILHAN	File Eau	Prétraitement	Turbine d'Aérofottation 2		01NT200
STEP AUREILHAN	File Eau	Rejet Eau	Canal Venturi		
STEP AUREILHAN	File Eau	Rejet Eau	Débitmètre Ultrasons en Canal		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Rejet Eau	Préleveur Fixe Thermostaté	2016	ENDRESS HAUSER ASP- Station 2000 RPS20B
STEP AUREILHAN	File Eau	Rejet Eau	Turbidimètre		ENDRESS HAUSER CUS31-W2A
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	2 poires des niveau (fosse à batards)		01LSH001 H et 01LSL001 L
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	2*2 poires de niveau (PR)		01LSHH001A HH/01LSLL001A LL et
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	By-pass (surverse)		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2008	BAYARD 250 mm
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2008	BAYARD 250 mm
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Clapet à Boule	2008	BAYARD 250 mm
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	2019	ENDRESS HAUSER PROMAG 10W2F 250 mm
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Détecteur d'Explosivité (CH4)		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Détecteur d'H2S		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Fosse à Batards		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Monorail		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible	2018	KSB KRTD 150-315/164 UGS16 kW 307 m3/h 11.03 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible	2016	KSB KRTD 150-315/164 UGS16 kW 307 m3/h 11.03 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		KSB KRTD 150-315/164 UGS16 kW 307 m3/h 11.03 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Motopompe Submersible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Palan Electrique		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Poste de relèvement		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Préleveur Fixe Thermostaté	2015	ENDRESS HAUSER ASP-Station 2000 RPS20B
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Préleveur Fixe Thermostaté	2000	NIVUS NIVUS SAMP SP1 6
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Sonde Ultrasons		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Sonde US (PR)		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Vanne Murale Manuelle		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Vanne Murale Manuelle		
STEP AUREILHAN	File Eau	Relèvement	Vanne Murale Manuelle		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	2 Pieds de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Agitateur Immersé		KSB AMANIX C 2227/14 UDG1.25 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Agitateur Immersé Zone Anaérobie Bassin Bio		AMANIX C 4125/38 UDG2.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Agitateur Immersé Zone de Contact Bassin Bio		AMANIX C3225/06 UDG1.8 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Appareil de Mesure de la Température (air surpresseur)		ENDRESS HAUSER 02TIT1100
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Appareil de Mesure de Pression (air surpresseur)		ENDRESS HAUSER 02PIT1100

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Bassin		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Bassin		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Bassin d'Aération		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Clarificateur		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Déversoir		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Motopompe Immergée		KSB AMAREX NF 65-220/014 ULG-1751.3 kW 30 m3/h 6.48 m CE
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Oxymètre		ENDRESS HAUSER Liquisys M
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Pont Racleur		COMEORN
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Poreux		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Potence Fixe		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Propulseur Immergé		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Propulseur Immergé 1		AMAPROP V46-2200/44 URG5.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Propulseur Immergé 2		AMAPROP V46-2200/44 URG5.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Rampe d'Aspersion		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Sonde Rédox (ORP)		ENDRESS HAUSER Orbipac CPF82D Memosens
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Sonde US		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Surpresseur à Lobes	2008	AERZEN GM 60 S87.46 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Surpresseur à Lobes	2000	AERZEN GM 60 S87.48 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Tulipe		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F1	Vanne Manuelle		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	2 Pieds de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Agitateur Immergé		KSB AMANIX C 2227/14 UDG1.25 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Agitateur Immergé Zone Anaérobie Bassin Bio		AMANIS C 4125/38 UDG2.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Agitateur Immergé Zone de Contact Bassin Bio		AMANIX C 3225/06 UDG1.8 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Appareil de Mesure de la Température (air surpresseur)		ENDRESS HAUSER 02TIT2100
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Appareil de Mesure de Pression (air surpresseur)		ENDRESS HAUSER 02PIT2100
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Bassin		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Bassin		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Bassin d'Aération		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Clarificateur		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Déversoir		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Electropompe Immergée	2016	KSB AMAREX NF65-220/014 ULG 1751.3 kW 60.84 m3/h 2.29 m CE

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Oxymètre		ENDRESS HAUSER Liquisys M
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Pont Racleur		COMEORN
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Poreux		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Potence Amovible		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Potence Fixe		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Propulseur Immergé 1		AMAPROP V46-2200/44 URG5.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Propulseur Immergé 2		AMAPROP V46-2200/44 URG5.5 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Rampe d'Aspersion		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Sonde Rédox (ORP)		ENDRESS HAUSER Liquisys M
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Sonde US		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Surpresseur à Lobes	2008	AERZEN GM 60 S87.48 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Surpresseur à Lobes	2008	AERZEN GM 60 S87.46 kW
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Tulipe		
STEP AUREILHAN	File Eau	Traitement Biologique F2	Vanne Manuelle		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	CAG (Charbon Actif en Grain)	Cuve		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	2 Poires de Niveau		04LSH700 H et 04LSL700 L
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Armoire de Dépotage		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Cuve FeCl3		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Motopompe à Membranes 1		MILTON ROY 04PV100.37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Motopompe à Membranes 2		MILTON ROY 04PV200.37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Chlorure Ferrique	Motopompe à Membranes 3		MILTON ROY 04PV300.37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Agitateur à Arbre Vertical		MILTON ROY VRP1051S125/P17
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Agitateur à Arbre Vertical		MILTON ROY VRP3051S100/P2
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Contacteur Magnétique de Niveau		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Contacteur Magnétique de Niveau		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Motopompe à Membranes		MILTON ROY 700 49 Type : MS5622.12 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Phosphate d'Ammonium Poudre	Motopompe à Membranes		SOMEFLU HMP-TS 32/1251.1 kW 5 m3/h 20 m CE
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	2 Poires de Niveau		
STEP AUREILHAN	Produits de	Polymère Liquide	2 Poires de Niveau		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
	Traitement	Cationique			
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Centrale Polymère		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Centrale Polymère Existante		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Cuves		
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Mélangeur		VEM K21R 100 L 8 DSD W FDS-K /2648.75 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Mélangeur		TMI LS80L TR.55 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Mélangeur		TMI LS80L TR.55 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Membranes		PROMINENT
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx MD 006-24.37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx BN 2-6L-.75 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx BN 2-6L.75 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx MD 006 - 24.37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe à Rotor Excentré		SEEPEx BN 2-6L.75 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe de Surface		PROMINENT .09 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe de Surface		PCM .37 kW
STEP AUREILHAN	Produits de Traitement	Polymère Liquide Cationique	Motopompe de Surface		PCM .55 kW
STEP AUREILHAN	Refus de Dégrillage	Traitement des Refus	Benne		
STEP AUREILHAN	Refus de Dégrillage	Traitement des Refus	Compacteur à Vis		EMO 1.1 kW
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Réception des PCR	Détecteur de Niveau Poire		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Réception des PCR	Fosse Dépotage des PCR		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Réception des PCR	Motopompe Vide-Cave		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Réception des PCR	Sonde US		04EC4000
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Réception des PCR	Vis de Relèvement		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Stockage des Sables	Benne		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Stockage des Sables	Benne		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Traitement et Transfert des Sables	Agitateur à Arbre Vertical		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Traitement et Transfert des Sables	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Traitement et Transfert des Sables	Classificateur à Vis		
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Traitement et Transfert des Sables	Motopompe (Vortex)		NOGGERATH BW2020-HSBRDX2.2 kW 38 m3/h 4.5 m CE

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
STEP AUREILHAN	Sables et PCR	Traitement et Transfert des Sables	Tambour Rotatif		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Pompage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Pompage	Clapet à Boule		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Pompage	Pompe à Lobes		ALBIN PUMP HGO21.5 kW
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Pompage	Pompe à Lobes		ALBIN PUMP HGO21.5 kW
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Stockage des graisses	Agitateur Immergé		01AA400
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Stockage des graisses	Fosse à graisses		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Stockage des graisses	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Stockage des graisses	Sonde US		ENDRESS HAUSER FMU 90
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Agitateur Immergé	2022	KSB Amamix C 2925/26 UDG
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Oxymètre		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Pied de Potence		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Poreux		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Rampe d'Aspersion		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Rampe d'Aspersion		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Rampe d'Aspersion		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Surpresseur à Lobes		
STEP AUREILHAN	Traitement des Graisses	Traitement des Graisses	Surpresseur à Lobes		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Aménagements Extérieurs	Grillage		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Aménagements Extérieurs	Portail		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Local		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage Simple		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage Simple		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Boues (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Lit de Séchage Simple		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Manuelle		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Boues (Extraction/Traitement)	Extraction / Soutirage des Boues	Vanne Manuelle		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Décantation Physique	Bassin		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Décantation Physique	Canalisation		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Grille de Police		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Séparateur à Graisses Statique		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau	Rejet Eau	Regard de comptage		

Installation	Entité	Unité	Equipement	Année	Type
	(Traitement)				
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique Lit Bactérien ou Disque	Bassin		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique Lit Bactérien ou Disque	Matériau de Garnissage (Pouzolane)		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique Lit Bactérien ou Disque	Plancher filtrant		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique Lit Bactérien ou Disque	Siphon de Chasse (Amont Sprinkler)		
STEP PIETAT (ANCIENNE)	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique Lit Bactérien ou Disque	Sprinkler		
STEP PIETAT (NOUVELLE)	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Clôture	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	Bâtiments	Aménagements Extérieurs	Portail	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Canal débitmétrique	Caillebotis du canal débitmétrique	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Canal débitmétrique	Canal débitmétrique	2019	VENTURI TYPE ISMA N°1
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Canal débitmétrique	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 1er étage	Caillebotis Chambre de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 1er étage	Chambre de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 1er étage	Compteur de bâchées	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 1er étage	mécanisme de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 2nd étage	Caillebotis Chambre de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 2nd étage	Chambre de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 2nd étage	Compteur de bâchées	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Chambre de chasse 2nd étage	mécanisme de chasse 1er étage	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Canalisation récupération des éluats	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Lit de Séchage 1 avec Roseaux	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Lit de Séchage 2 avec Roseaux	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Lit de Séchage 3 avec Roseaux	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 1	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 2	Canalisation récupération des éluats	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 2	Lit de Séchage 1 avec Roseaux	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 2	Lit de Séchage 2 avec Roseaux	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 2	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Filtration sur lit de roseaux - Etage 2	Vanne Manuelle	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Prétraitement	Caillebotis du regard entrée station	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Prétraitement	Dégrilleur	2019	
STEP PIETAT (NOUVELLE)	File Eau	Rejet Eau traitée	Regard rejet eau traitée	2019	

6.10 Attestations d'assurances

Allianz Global Corporate & Specialty SE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75006 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75006 PARIS
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00218423** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par sinistre

Responsabilité Civile Produits / Après-Livraison / Réception de travaux / Responsabilité Civile Professionnelle

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.

Période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 23/12/2022

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



Attestation d'Assurance - Risques Environnementaux

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00218523** garantissant les conséquences pécuniaires des risques environnementaux pouvant lui incomber du fait de l'exploitation des sites assurés et des activités garanties par ce contrat.

Les garanties s'exercent dans le respect de la législation locale et à concurrence des montants ci-après qui s'entendent par sinistre et pour l'ensemble des sinistres imputés à la période d'assurance, sans pouvoir excéder **10 000 000 EUR** pour la période d'assurance :

GARANTIES DE BASE :

RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

10 000 000 EUR

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.


Période de la police du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus. Elle est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 16/12/2022

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, **Willis Towers Watson France**, société de courtage d'assurance, n° ORIAS 07 001 707, dont le siège est sis :

33/34 quai de Dion-Bouton
92800 PUTEAUX,

Agissant par délégation et pour le compte des assureurs

attestons que la société : **VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux**
21 rue la Boétie
75008 Paris.

est garantie par les polices, Dommages aux biens, Responsabilités, Pertes financières consécutives et Frais et Pertes annexes, de type « Tous Risques Sauf » Portant les numéros **2023/FR/PDBI/0001** par **CODEVE Insurance Company DAC**, Elm Park, Merrion Road, Dublin D04 P231, Ireland, et d'autre part en excédent de la police émise par CODEVE, les numéros **FR00019007PR** et **FR00019008PR** émises par **XL Insurance Company SE**, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie),

*Ces contrats ont été souscrits par **VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.** agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, groupements, associations, sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe d'affaire, et notamment pour le compte de :*

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21, rue La Boétie
75008 PARIS

Ces polices en ligne garantissent l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers (en propriété ou en location), les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie – Explosions – Foudre – Bris de machines – Dommages électriques – Fumées – Dégâts des eaux – Tempêtes – Grêle (Dommages de grêle exclus sur le matériel roulant) – Accumulation de la neige sur les toitures – Vandalisme – Emeutes – Mouvements populaires – Malveillance – Chocs de véhicules terrestres – Chutes d'aéronefs et d'engins spatiaux – Vol – Evénements naturels – Catastrophes Naturelles en France, (art.L125-1 et suivants du code des Assurances), Actes de Terrorisme et Attentats en France, (art.L126-2 et L126-3 du code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions des contrats cités en référence ci-dessus.

La présente attestation est valable du **1er Janvier 2023** jusqu'au **31 Décembre 2023**, sous réserve des possibilités de suspension et/ou résiliation de la police en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le contrat ou par le Code des Assurances.

CETTE ATTESTATION CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET NE SAURAIT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES DU CONTRAT AUQUEL ELLE SE REFERE.

Fait à Puteaux, le 30 Décembre 2022

Willis Towers Watson France
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 euros
33/34 quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux
Tél. 01 41 43 50 00
811 248 637 RCS Nanterre - N° FR 81311248637
Immatriculation ORIAS 07001707



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° souscripteur : F18746E
N° contrat : 1351.001 / 2 85834
N° SIREN : 572 025 526

**VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX**

21, rue La Boétie

75008 PARIS

Pour tout renseignement contacter :
Site de gestion
SMA SA Grands Comptes Entreprises
8 rue Louis Armand - CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
Tél : 01.40.59.70.00

CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE DECENNALE OUVRAGES NON SOUMIS

Attestation d'assurance 2023

Valable à compter du 01/01/2023 jusqu'au 31/12/2023

SMA SA certifie que l'assuré désigné ci-dessus est bénéficiaire d'un contrat POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION, numéro **F18746E 1351.001 / 2 85834** souscrit par VEOLIA ENVIRONNEMENT SA pour le compte de l'ensemble de ses filiales garantissant, à ce jour, les activités suivantes :

Entreprise générale tous corps d'état, contractant général ou maître d'œuvre dans tous domaines d'activité et notamment dans le domaine des services d'eau et d'assainissement, de la gestion des déchets et de l'optimisation des services énergétiques :

- Conception, exécution, rénovation, réparation et entretien de réseaux,
- Pose et fourniture de canalisations (travaux sur voiries) et de matériaux sur voiries (tampons, plaques, grilles et caniveaux), travaux sur voiries divers,
- Reprise et création de réseaux VRD EU/EP/AEP, installations d'ouvrages de prétraitement d'assainissement / d'évacuation d'eaux usées (bacs à graisses, assainissement non collectif, poste de relevage, séparateurs à hydrocarbures, fosses de décantation et fosses de relevage, changement de colonnes, réseau, siphons, regards, ...)
- Conception et exécution de branchement sur conduites publiques,
- Fourniture et pose d'installations autonomes d'assainissement,
- Plomberie intérieure et extérieure bâtiment (EU/EP/AEP), y compris réalisation de travaux de chaudronnerie, tuyauterie et structures métalliques,
- Entretien et installations techniques en aval des compteurs (eau, gaz, électricité),
- Stations de traitement d'eau, de forages et de captages,
- Réservoirs, et bassins de rétention,
- Eoliennes,
- Panneaux photovoltaïques, y compris en couverture (pose de capteurs solaires PV intégrés), production d'énergie accessoire à un ouvrage de construction par capteurs solaires,
- Réseaux de chaleur / chauffage urbain
- Réalisation de prises et de rejets d'eau avec des fondations dans l'eau
- Eclairage public et signalisations,

**SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com





- Activités Spécifiques de gainages notamment des procédés « Anjou », « Phénix », « Intec assainissement » et « Intec immobilier » réalisés par les filiales TELEREP et SARP SUD OUEST.
- Maçonnerie, Plâtrerie, peinture, enduits extérieurs, enduits hydrauliques
- Fourniture / pose de poteaux et clôtures, accessoires en béton armé
- Travaux de rénovation, de réhabilitation, d'extension et de travaux neufs y compris dans le cadre de travaux de maintenance
- Ascenseurs, monte charges,
- Installations thermiques de génie climatique, VMC, d'aéraulique, conditionnement d'air à l'exclusion des techniques de géothermie
- Gestion technique Centralisée
- Electricité,
- Installation groupes électrogènes.
- Plomberie / Installations sanitaires
- Isolation thermique et acoustique (calorifugeage, isolation thermique par l'extérieur, par soufflage).
- Menuiserie métallique, extérieures, menuiseries en bois
- Murs rideaux et façades industrielles
- Métallerie, serrurerie
- Fumisterie Ramonage (tubage)
- Détection incendie, intrusion
- Couverture / charpente bois,
- Ravalement de façades, protection des façades
- Calfeutrement de joint de construction
- Couverture zinguerie / carrelages et mosaïques
- Etanchéité de toitures.
- Revêtements textiles et plastiques,
- Ingénierie Bâtiment : Maîtrise d'œuvre, études techniques TCE
- Maîtrise d'œuvre ou coordination SSI en phase conception et réalisation,
- MOE de désamiantage
- Maîtrise d'œuvre d'installations photovoltaïques (puissance <1,2 MWc)
- Ingénierie Génie Civil : Etudes techniques Maçonnerie BA, VRD, sanitaires et fluides
- Etudes techniques Vitrerie Miroiterie y compris façades aluminium

Ce contrat garantit

- du fait des activités professionnelles mentionnées ci-avant,
- pour une participation à des opérations de construction d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance,
- lorsque l'opération n'excède pas 30.000.000 € HT (travaux et honoraires compris), ou que le marché de l'assuré n'excède pas pour les ouvrages suivants :

SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA

SMA SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com





- Réseaux de chaleur : 3 000 000 € HT
- Eoliennes : 3 000 000 € HT y compris honoraires pour la part concernant l'infrastructure
- Installations photovoltaïques (au sol et sur un ouvrage non soumis) : 3 000 000 € HT
- Cuves et réservoirs : 3 000 000 € HT
- Réseaux enterrés : 10 000 000 € HT

Au-delà de ces montants, l'assuré doit déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de SMA SA, un avenant d'adaptation de garantie. A défaut, il sera fait application d'une règle proportionnelle selon l'article L.121-5 du Code des assurances.

- pour des travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publié par un organisme reconnue par la profession,
- pour des travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date.

les conséquences des responsabilités énumérées ci-dessous :

Nature des garanties	Montant des garanties : sans pouvoir excéder 10 000 000 € par année d'assurance pour l'ensemble des garanties et des assurés
Garantie de responsabilité civile décennale relative aux ouvrages listés à l'article L.243-1-1-I du Code des assurances.	Marché d'entreprise : 5 000 000 € par sinistre dans un montant annuel épuisable de 10 000 000 € HT
	Marché de maître d'œuvre : 2 000 000 € par sinistre dans un montant annuel épuisable de 10 000 000 € HT
	Sauf marchés relatifs à :
	- construction d'éoliennes : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- réseaux de chaleur : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- cuves et réservoirs : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- installations photovoltaïques : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
	- réseaux enterrés : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an
Garantie dommages en répercussion	Tous marchés confondus : 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an

Tous travaux, ouvrages ou opérations de construction ne répondant pas aux conditions précitées peuvent faire l'objet, sur demande spéciale de l'assuré, d'une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.

La présente attestation ne peut pas engager SMA SA au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 22/12/2022

Le Président du Directoire
Par délégation



SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.sma-courtage.com



6.11 Offres innovantes VEOLIA

Acteur majeur des services environnementaux Veolia poursuit une politique d'innovation qui lui permet de développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.

REUT BOX la solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique liés au dérèglement climatique.

C'est quoi ? Une combinaison de technologies éprouvées et robustes nécessitant un minimum de maintenance - un équipement standardisé prêt à l'emploi (mode Plug and Play) qui produit de l'eau de qualité A adaptée pour tous les usages, même les plus contraignants. Elle permet de se substituer à une partie de l'eau potable du site pour des usages internes (nettoyages, préparation polymères, ...) et également de faire de l'irrigation de cultures.

Elle ressemble à quoi ? Unité sur skid ou en container de 5 à 25 m3/



La Reut BOX est composée d'un filtre garni de billes de verre, d'une désinfection UV et d'une chloration avant stockage, La Reut Box a un faible encombrement au sol sur site. C'est une solution intégralement automatisée avec un minimum d'exploitation. Solution modulaire et évolutive qui permet de s'adapter au besoin.

La REUT BOX permet de traiter les eaux usées en sortie de station d'épuration. Elle élimine les MES ainsi que les virus et bactéries présents dans l'eau.

Les usages de l'eau usée traitée, affinée par la REUT BOX :

- 1 : Substitution de l'eau potable sur une station d'épuration urbaine pour ses usages internes
- 2 : Irrigation de cultures (vignes, oliviers, maraichages...)
- 3 : Arrosage de stades, espaces verts et golfs
- 4 : Protection incendie, fontaines, nettoyage de voiries, hydrocurage,
- 5 : Utilisation en industries : complément eau de chaudière, eau de process,



L'instruction DGS du 18 décembre 2020 est venue clarifier un flou réglementaire au sujet des métabolites de pesticides dits "pertinents", et préciser les modalités de gestion des métabolites "non pertinents".

La transposition de la nouvelle directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine applicable au 1er janvier 2023 vient d'autre part rajouter des nouvelles molécules à surveiller avec des nouvelles concentrations limites d'ici 2026.

Un nouvel arrêté vient par ailleurs préciser la responsabilité de la collectivité Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau (PRPDE) dans la surveillance de la qualité de l'eau auprès des populations.

Toutes ces nouvelles réglementations entraînent une dynamique d'évolution du contrôle sanitaire dans les collectivités et peuvent faire émerger des nouvelles situations de non-conformités de pesticides ou de molécules chimiques.

Bien que la réduction des pollutions à la source soit à privilégier, un traitement de l'eau peut-être nécessaire. Le charbon actif est le traitement recommandé pour la plupart des métabolites de pesticides.

Pour choisir en toute confiance, **le meilleur charbon actif** adapté à chaque problématique locale, **Veolia a développé Diabolo®, une solution unique, mobile, rapide et peu onéreuse** pour tester sur place avec l'eau du territoire.

TÉLÉO : TÉLÉO Alarmes constitue la tour de contrôle du télérelevé.



Ce module permet entre autres :

- **de contribuer à sécuriser la qualité de l'eau distribuée** en mettant en évidence les phénomènes de retour d'eau.
- **de garantir l'exhaustivité des recettes du service de l'eau** grâce à la détection des consommations sur points d'eau sans abonnement et des suspicions de fraude (compteurs retournés).
- **D'identifier les désordres potentiels sur les installations privées des consommateurs** grâce aux alarmes fuite - écoulement permanent et risque de gel.

En 2022, grâce aux alarmes "suspicion de fuite" poussées par mail, courriel ou courrier, 72 000 fuites ont été réparées par nos consommateurs, pour une économie globale de 4,1 millions de m3 (environ 1300 piscines olympiques). Un geste utile tant pour la planète que pour le portefeuille des consommateurs.

6.12 Actualité climatique 2022 en France

Bilan / impacts de l'actualité climatique 2022 en France

L'année 2022 est la plus chaude que la France métropolitaine ait jamais mesurée, loin devant 2020 qui détenait le record. Ponctuée d'extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France, selon Météo France.

En effet, **8 des 10 années les plus chaudes** depuis le début du XXe siècle **sont postérieures à 2010**.

Une année marquée par une période de sécheresse d'une précocité, longévité et intensité exceptionnelle !

L'année 2022 a également été exceptionnellement sèche, marquée par un déficit pluviométrique record de 25 %.

2022 se classe au **2e rang des années les moins arrosées** (depuis le début des mesures en 1959 - données météo France).

A titre d'exemple, 2022 a été jalonnée de mois records : les mois **de mai** avec un déficit de **60 %** et de **juillet** avec un déficit de **85 %** sont les plus secs jamais enregistrés à l'échelle de la France métropolitaine depuis le début des mesures en 1959.

- 2022 a connu **la 2e plus longue période de sécheresse des sols** de son histoire. L'année a été marquée par un déficit persistant de précipitations depuis la fin de l'hiver 2021-2022.
- La surface affectée par cette sécheresse des sols superficiels a atteint **les trois quarts de la France**. C'est l'une des 5 sécheresses ayant touché la surface du territoire la plus importante. La sécheresse a ainsi été moins généralisée qu'en 1976 ou 2011 mais plus qu'en 2003.
- 2022 a été marquée par un **ensoleillement exceptionnel** sur la plupart des régions, le plus souvent **excédentaire de 15 %**, avec de nombreux records, notamment sur la moitié nord du pays (Rennes +18%, Bourges +17%, Colmar +24%).
- Une année sèche mais régulièrement chaude également avec de nombreuses vagues de chaleur ; tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril.



Il en est résulté **un été 2022 classé Extrême** par Météo France.

Trois vagues de chaleur ont concerné la France l'été 2022, la première dès le mois de juin. De nombreux records de chaleur ont été battus. On a par exemple mesuré les 40 °C les plus précoces jamais relevés, avec plus de 40 °C à Saint-Jean-de-Minervois (34) le 16 juin. Jamais auparavant une telle chaleur n'avait duré aussi longtemps et démarré si tôt dans la saison en France continental ayant établi quelques records :

- **33 jours** de canicule au niveau national.
- Canicule **la plus précoce** (depuis le 15 juin) et la plus longue jamais enregistrée
- **+2,3 degrés** au-dessus de la normale (période 1990-2020), juste derrière celle de 2003 (+2,7 degrés).
- **87 records de températures** battus cette année en France ; 43° à Arcachon, 39,9° au Touquet en juillet !!!
- Sécheresse et feux de forêt : **62 000 hectares brûlés** contre 8 500 habituellement, avec des feux en Bretagne (Brocéliande)
- des pertes agricoles inquiétantes : -20% pour le maïs et la pomme de terre
- Dans le même temps, les orages sont plus intenses avec des phénomènes climatiques exceptionnels : 5 morts en Corse le 18 août avec des dommages importants sur les infrastructures...

Vers 2050 les projections indiquent que 1 été sur 2 pourrait ressembler à celui de 2022...

Annexe - infographie Météo France

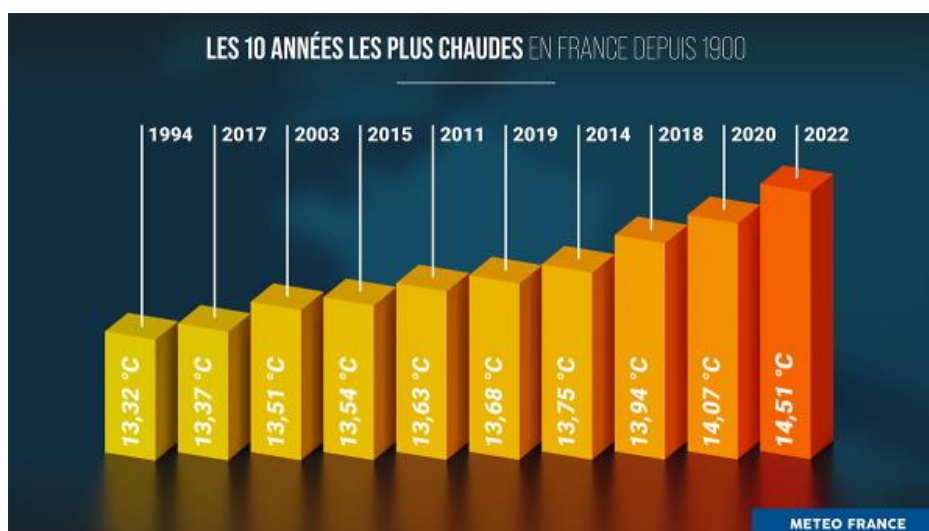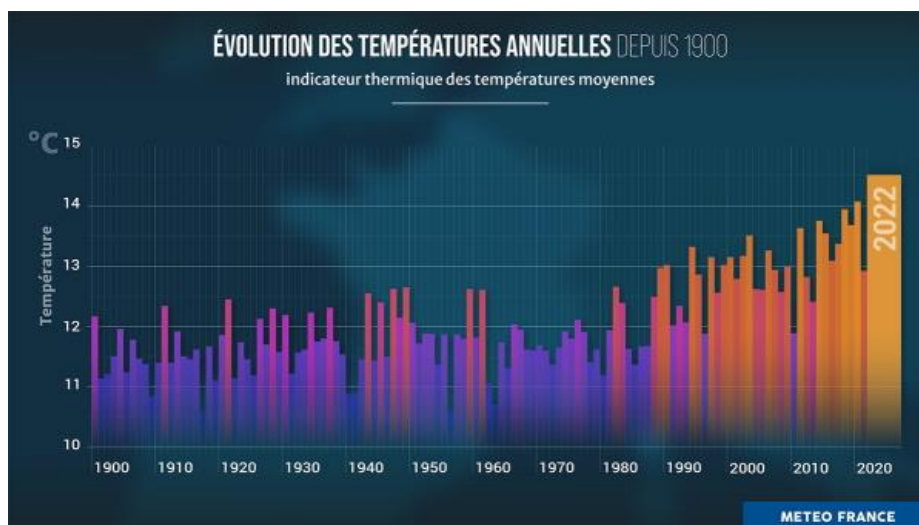

6.13 Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d'assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d'autorisation de déversement :

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables.

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001:

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc.). Il est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).

Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la DERU.

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P 254.3] :

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Conformité réglementaire des rejets :

Il s'agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté préfectoral).

DBO5 :

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

DCO :

Demande chimique en oxygène. La DCO est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de

6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :

Il s'agit d'une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- ✓ le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- ✓ et l'existence d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 110 points pour les services n'exerçant pas la mission de collecte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution...)).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS.

MES :

Matières en suspension. Les MES sont l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation du) [D201.0] :

Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement. Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2] :

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [D203.0] :

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

Station d'épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP).

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] :

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

Cet indicateur évalue le pourcentage d'installations d'assainissement non collectif conformes, après contrôle, à la réglementation sur l'ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L'indicateur traduit la proportion d'installations d'assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à réaliser. Il s'agit du ratio correspondant à la somme du nombre d'installations neuves ou à réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d'installations existantes qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement rapportée au nombre total d'installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'utilisateur ne sont pas pris en compte.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d'impayés [P257.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)

Ressourcer le monde

Veolia

30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers

www.veolia.com